

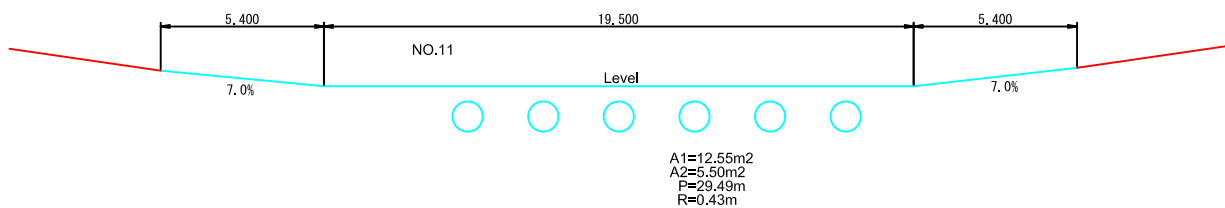
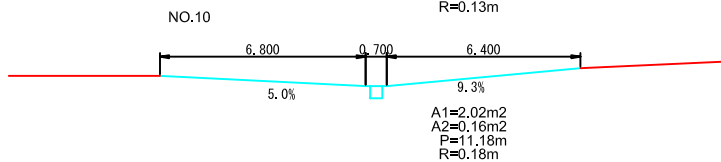
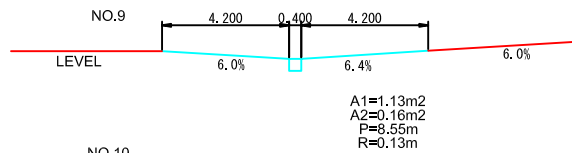

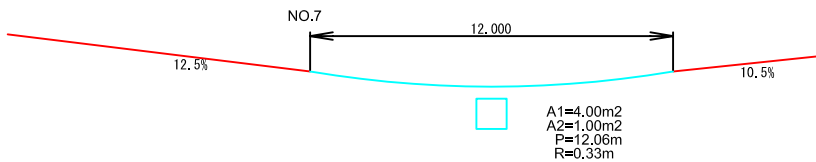
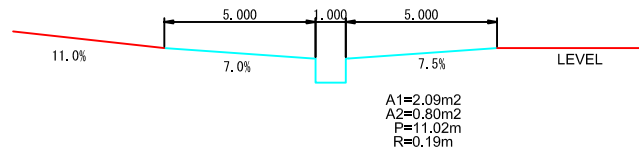
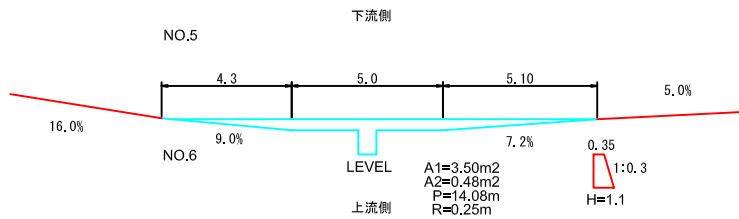
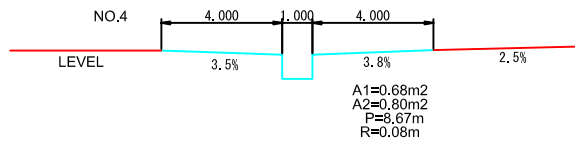

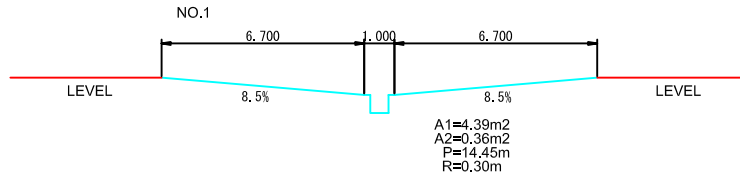
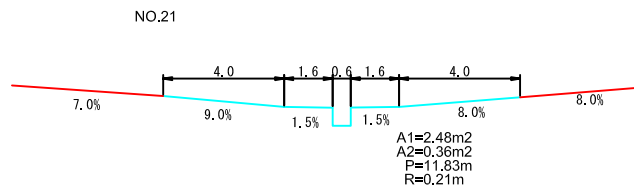
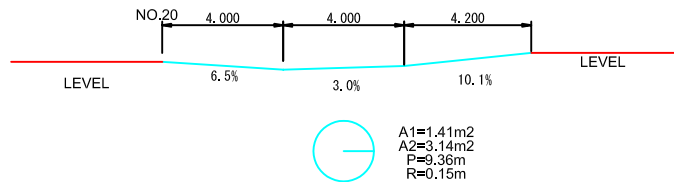
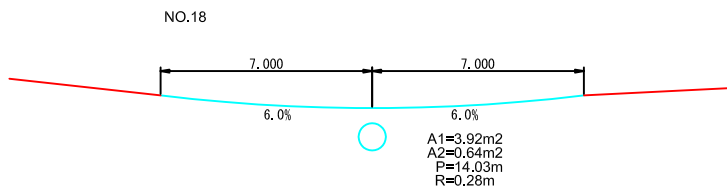
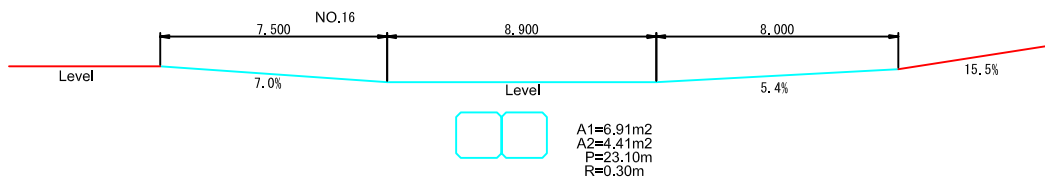
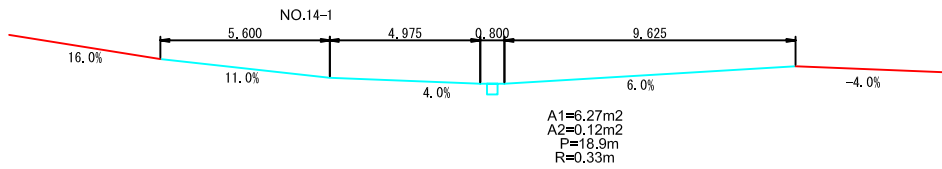
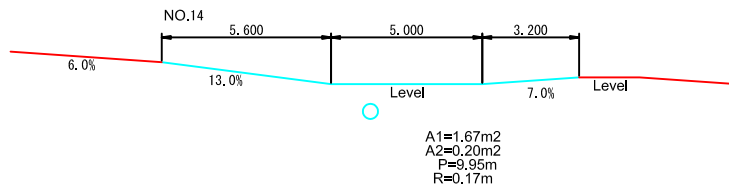


中部森林管理局洗越工調査総括表

施設 NO	集水 面積 ha	通水幅 m	渓床幅 m	渓床 勾配 %	種別	排水施設断面	タイプ	呑口工	吐口工	盛高 m	構造	カーブ中 の有無	越流の 状況	閉塞の 有無	排水施 設 安全率	洗越 安全率	合算 安全率	排水施設 負担率 %	洗越の能力を期待 しない場合に必要な 排水施設の断面	備考
1	14.1	14.4	5.50	5.60	横断溝	呑口60×60吐口60×80	開渠	0.80	1.80	1.30	直線・掘下		有り	無し	0.47	4.42	4.89	6	800×900	
3	15.1	4.4	2.00	24.00	横断溝	0.6×0.6	開渠	0.60	0.90	0.80	直線・掘下		無し	無し	0.54	0.12	0.66	74	800×900	
4	11	8.7	2.00	38.00	鋼製横断溝	T80×W100	開渠	0.90	1.50	1.20	直線・掘下		有り	無し	1.48	0.44	1.92	69	-	
5	6.9	14	6.40	4.00	横断溝	T0.8×W0.6	開渠	不明	1.10	0.90	直線・掘下		有り	有り	0.87	4.46	5.33	11	800×800	
6	35.9	11	3.50	17.00	横断溝	T0.8×W1.0	開渠	1.05	1.70	1.40	直線・掘下		有り	無し	0.54	0.60	1.14	36	1200×1200	
7	74.7	12	7.00	10.00	ボックスカルバート	1.0×1.0	暗渠	1.40	2.30	1.90	パーチカルカーブ		不明	無し	0.59	1.32	1.91	22	1900×1900	
8	0.3	6	2.00	25.00	無	-	開渠	-	0.70	-	曲線状・掘下		有り	無し	-	4.89	4.89	-	-	1.8haまで対応可能
9	0.9	8.5	3.00	35.00	横断溝	呑口40×40吐口40×50	開渠	0.80	3.40	2.10	直線・掘下		有り	有り	2.08	8.53	10.61	13	-	排土済み
10	22.9	11.2	8.50	10.00	横断溝	40×40	開渠	0.90	3.00	2.00	パーチカルカーブ		有り	有り	0.13	0.93	1.06	8	1000×900	排土済み
11	733.7	29.4	30.30	3.00	コルゲートパイプ7連	100	暗渠	1.60	3.30	2.50	床固工		有り	一部埋設	0.35	0.38	0.73	37	橋梁若しは 2300	
12	17.1	10.4	3.80	5.00	コルゲートパイプ	100	暗渠	1.50	2.20	1.90	パーチカルカーブ		有り	少し有り	1.12	1.20	2.32	37	1500	
13	23.1	13.2	10.50	35.00	横断溝	T70×W60	開渠	埋設	1.80	1.30	パーチカルカーブ		有り	有り	0.30	0.59	0.89	25	1000×1200	埋設
14	92.7	9.9	10.50	9.00	ヒューム管	500	暗渠	1.40	3.60	0.00	直線・掘下		有り	有り	0.07	0.18	0.25	19	2100	排土済み
14-1	52.2	18.8	9.50	7.00	横断溝	35×35	開渠	無	1.00	0.80	直線・掘下		有り	有り	0.04	2.45	2.49	1	1300×1200	
16	61.5	23.1	10.50	5.00	ボックスカルバート2連	1500×1500	暗渠	2.40	3.90	3.20	直線・掘下		不明	なし	4.50	2.07	6.57	58	-	
18	174.6	14	6.30	7.00	ヒューム管	90	暗渠	1.20	3.20	2.20	パーチカルカーブ		有り	有り	0.23	0.38	0.61	28	2400	排土済み
20	57.6	9.4	4.80	12.00	コルゲートパイプ	200	暗渠	2.60	4.30	3.50	直線・掘下		不明	無し	3.07	0.22	3.29	90	-	
21	29.7	11.8	3.00	9.00	横断溝	0.6×0.6	開渠	0.00	0.00	0.80	直線・掘下		有り	無し	0.22	0.93	1.15	13	1200×1200	

2、15、17、19は未調査のため欠番

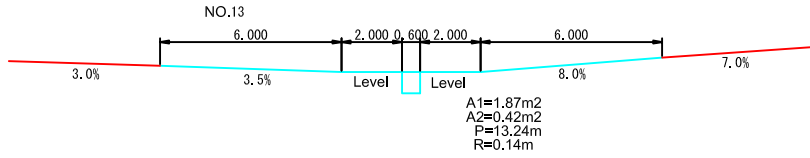

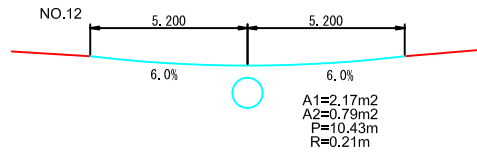



調査No5
横断溝付帯洗越工
排水施設安全率0.87
洗越安全率4.46
合算安全率5.33



調査No1
吐口工



調査No1
呑口工



調査No7
暗渠付帯洗越工
排水施設安全率0.59
洗越安全率1.32
合算安全率1.91



調査No7
吐口工



調査No7
吐口工



調査No6
横断溝付帯洗越工
排水施設安全率0.54
洗越安全率0.60
合算安全率1.14



調査No6
呑口工



調査No6
吐口工



調査No21
横断溝付帯洗越工
排水施設安全率0.22
洗越安全率0.93
合算安全率1.15



調査No21
呑口工



調査No21
吐口工



調査No20
暗渠付帯洗越工
排水施設安全率3.07
洗越安全率0.22
合算安全率3.29



調査No20
呑口工



調査No20
吐口工



調査No3
横断溝付帯洗越工
排水施設安全率3.07
洗越安全率0.22
合算安全率3.29



調査No3
呑口工



調査No3
吐口工