


北海道厚岸郡厚岸町苫多村

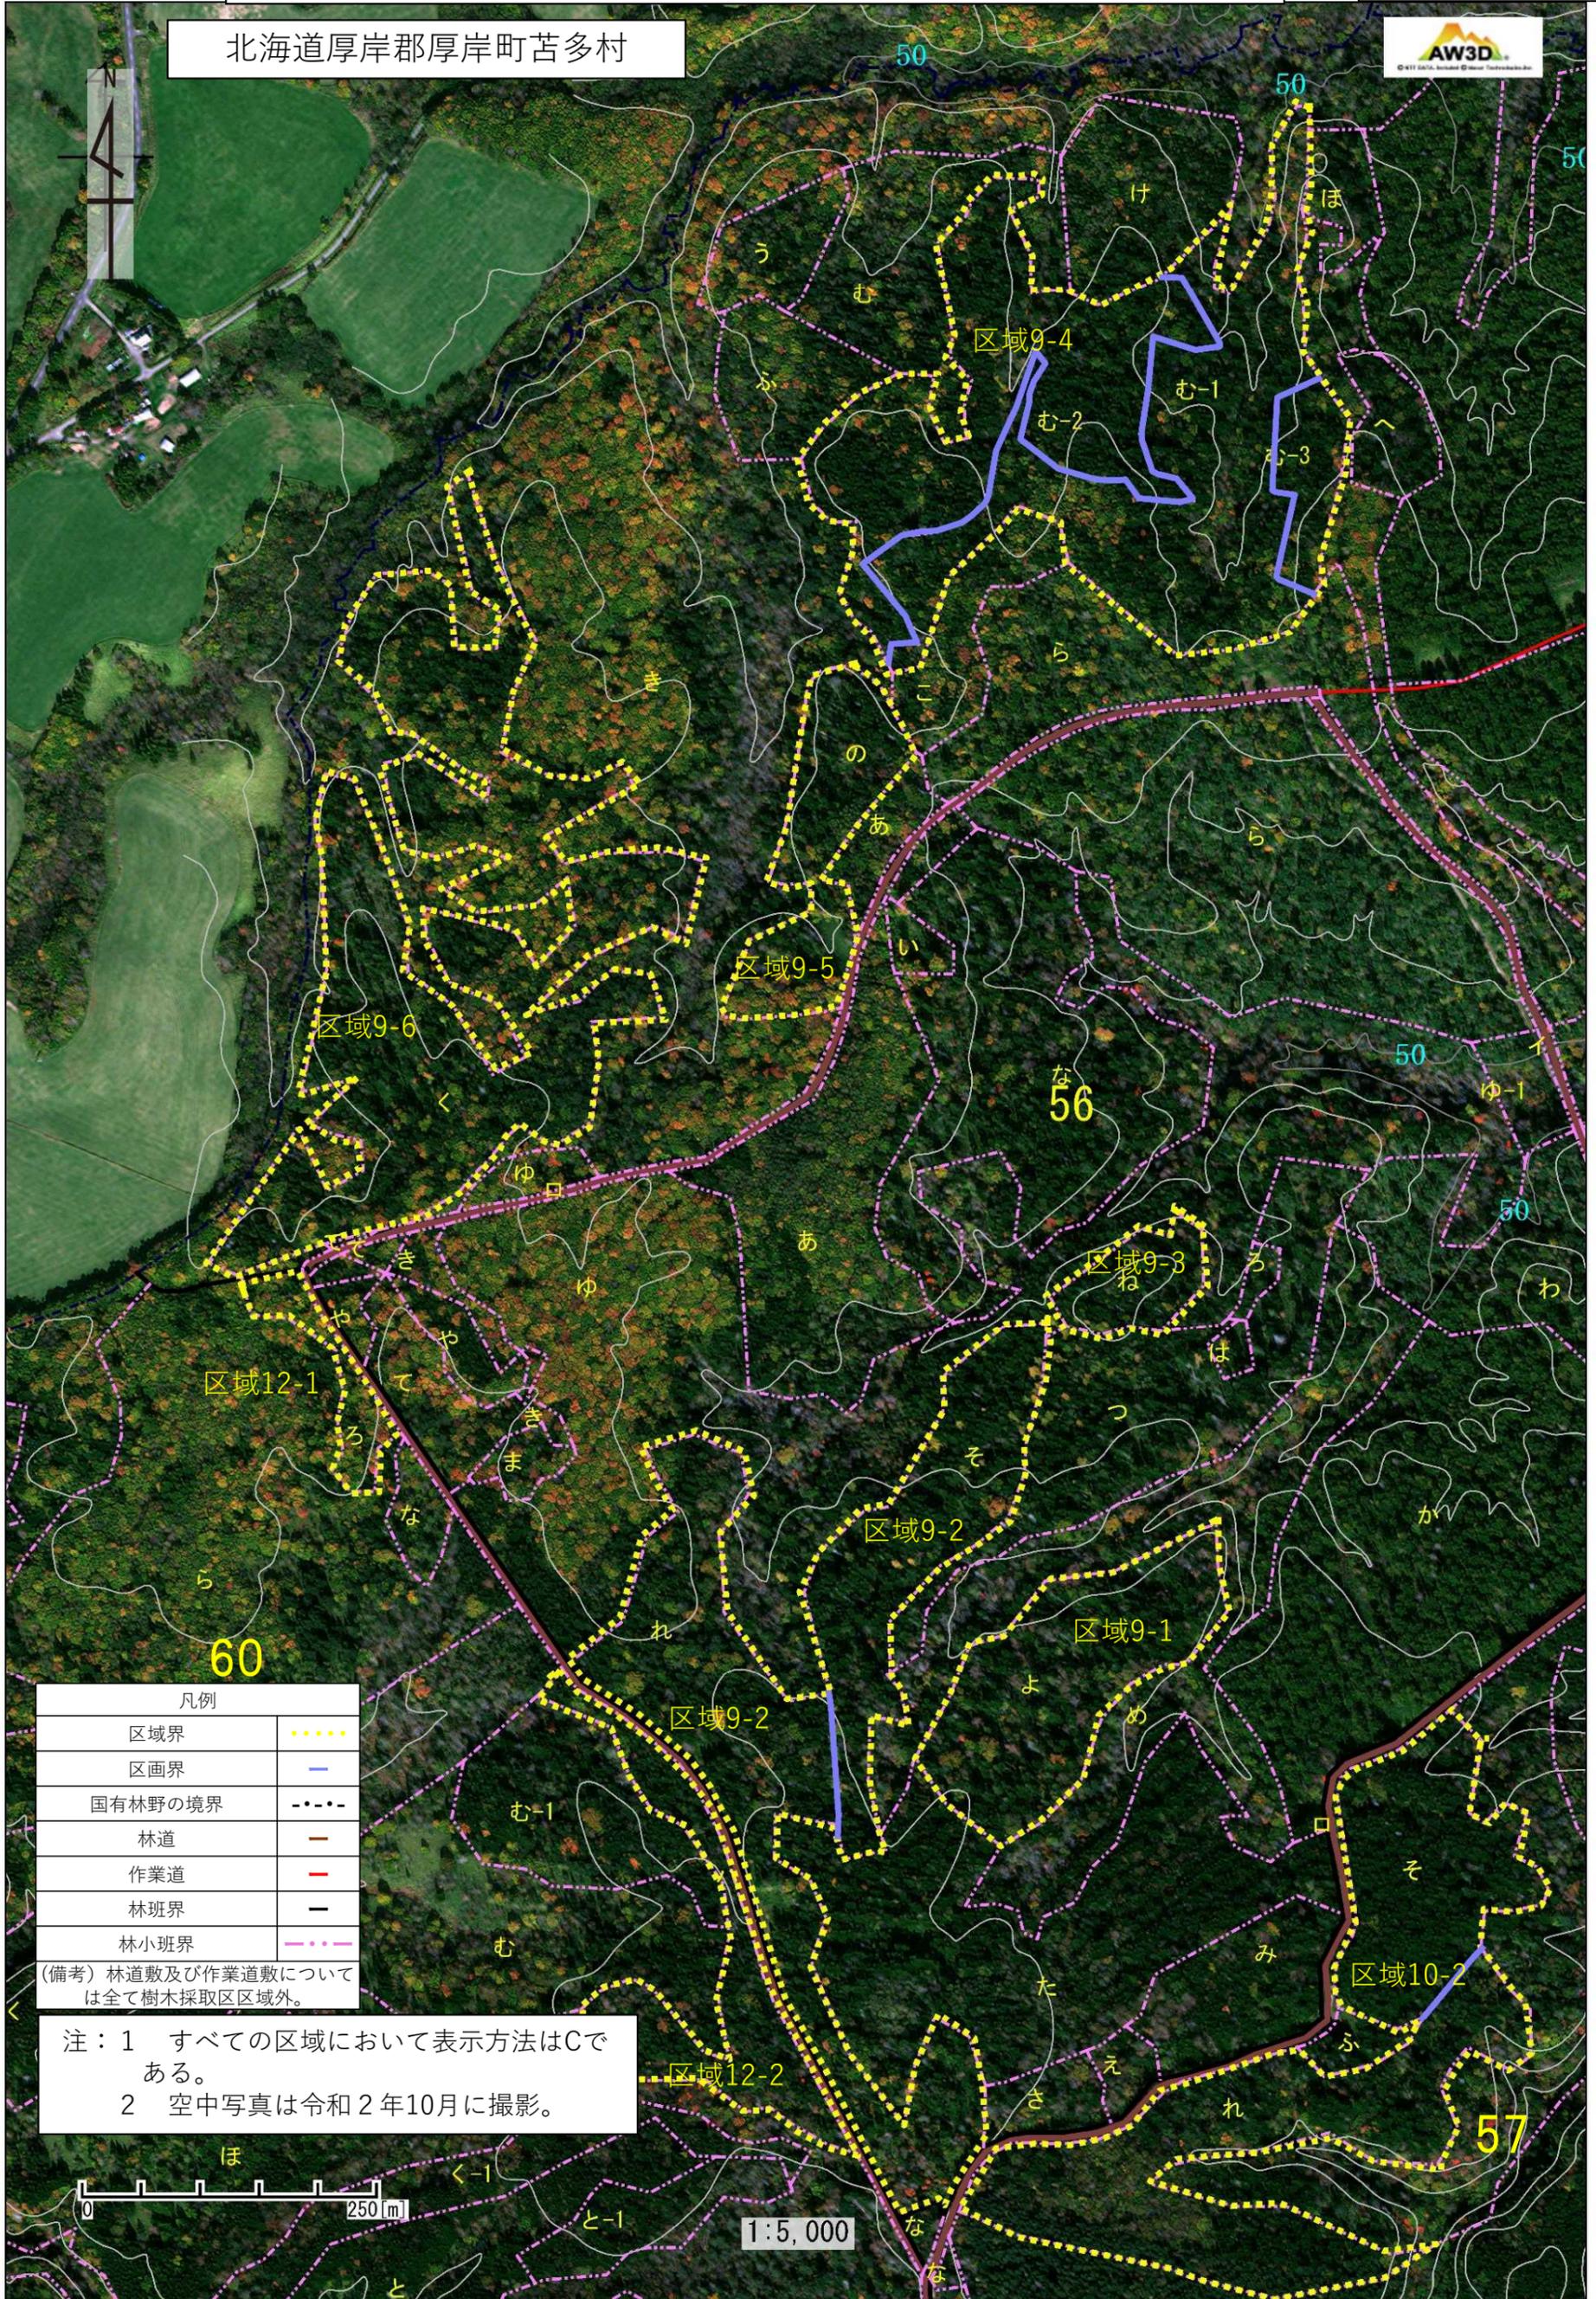

凡例	
区域界
区画界	—
国有林野の境界	- - - -
林道	—
作業道	—
林班界	—
林小班界

(備考) 林道敷及び作業道敷については全て樹木採取区区域外。

- 注：1 すべての区域において表示方法はCである。
 2 空中写真は令和2年10月に撮影。



1:5,000


北海道厚岸郡厚岸町苫多村



凡例	
区域界
区画界	—
国有林野の境界	- - - -
林道	—
作業道	—
林班界	—
林小班界

(備考) 林道数及び作業道数については全て樹木採取区区域外。

注：1 すべての区域において表示方法はCである。
 2 空中写真は令和2年10月に撮影。

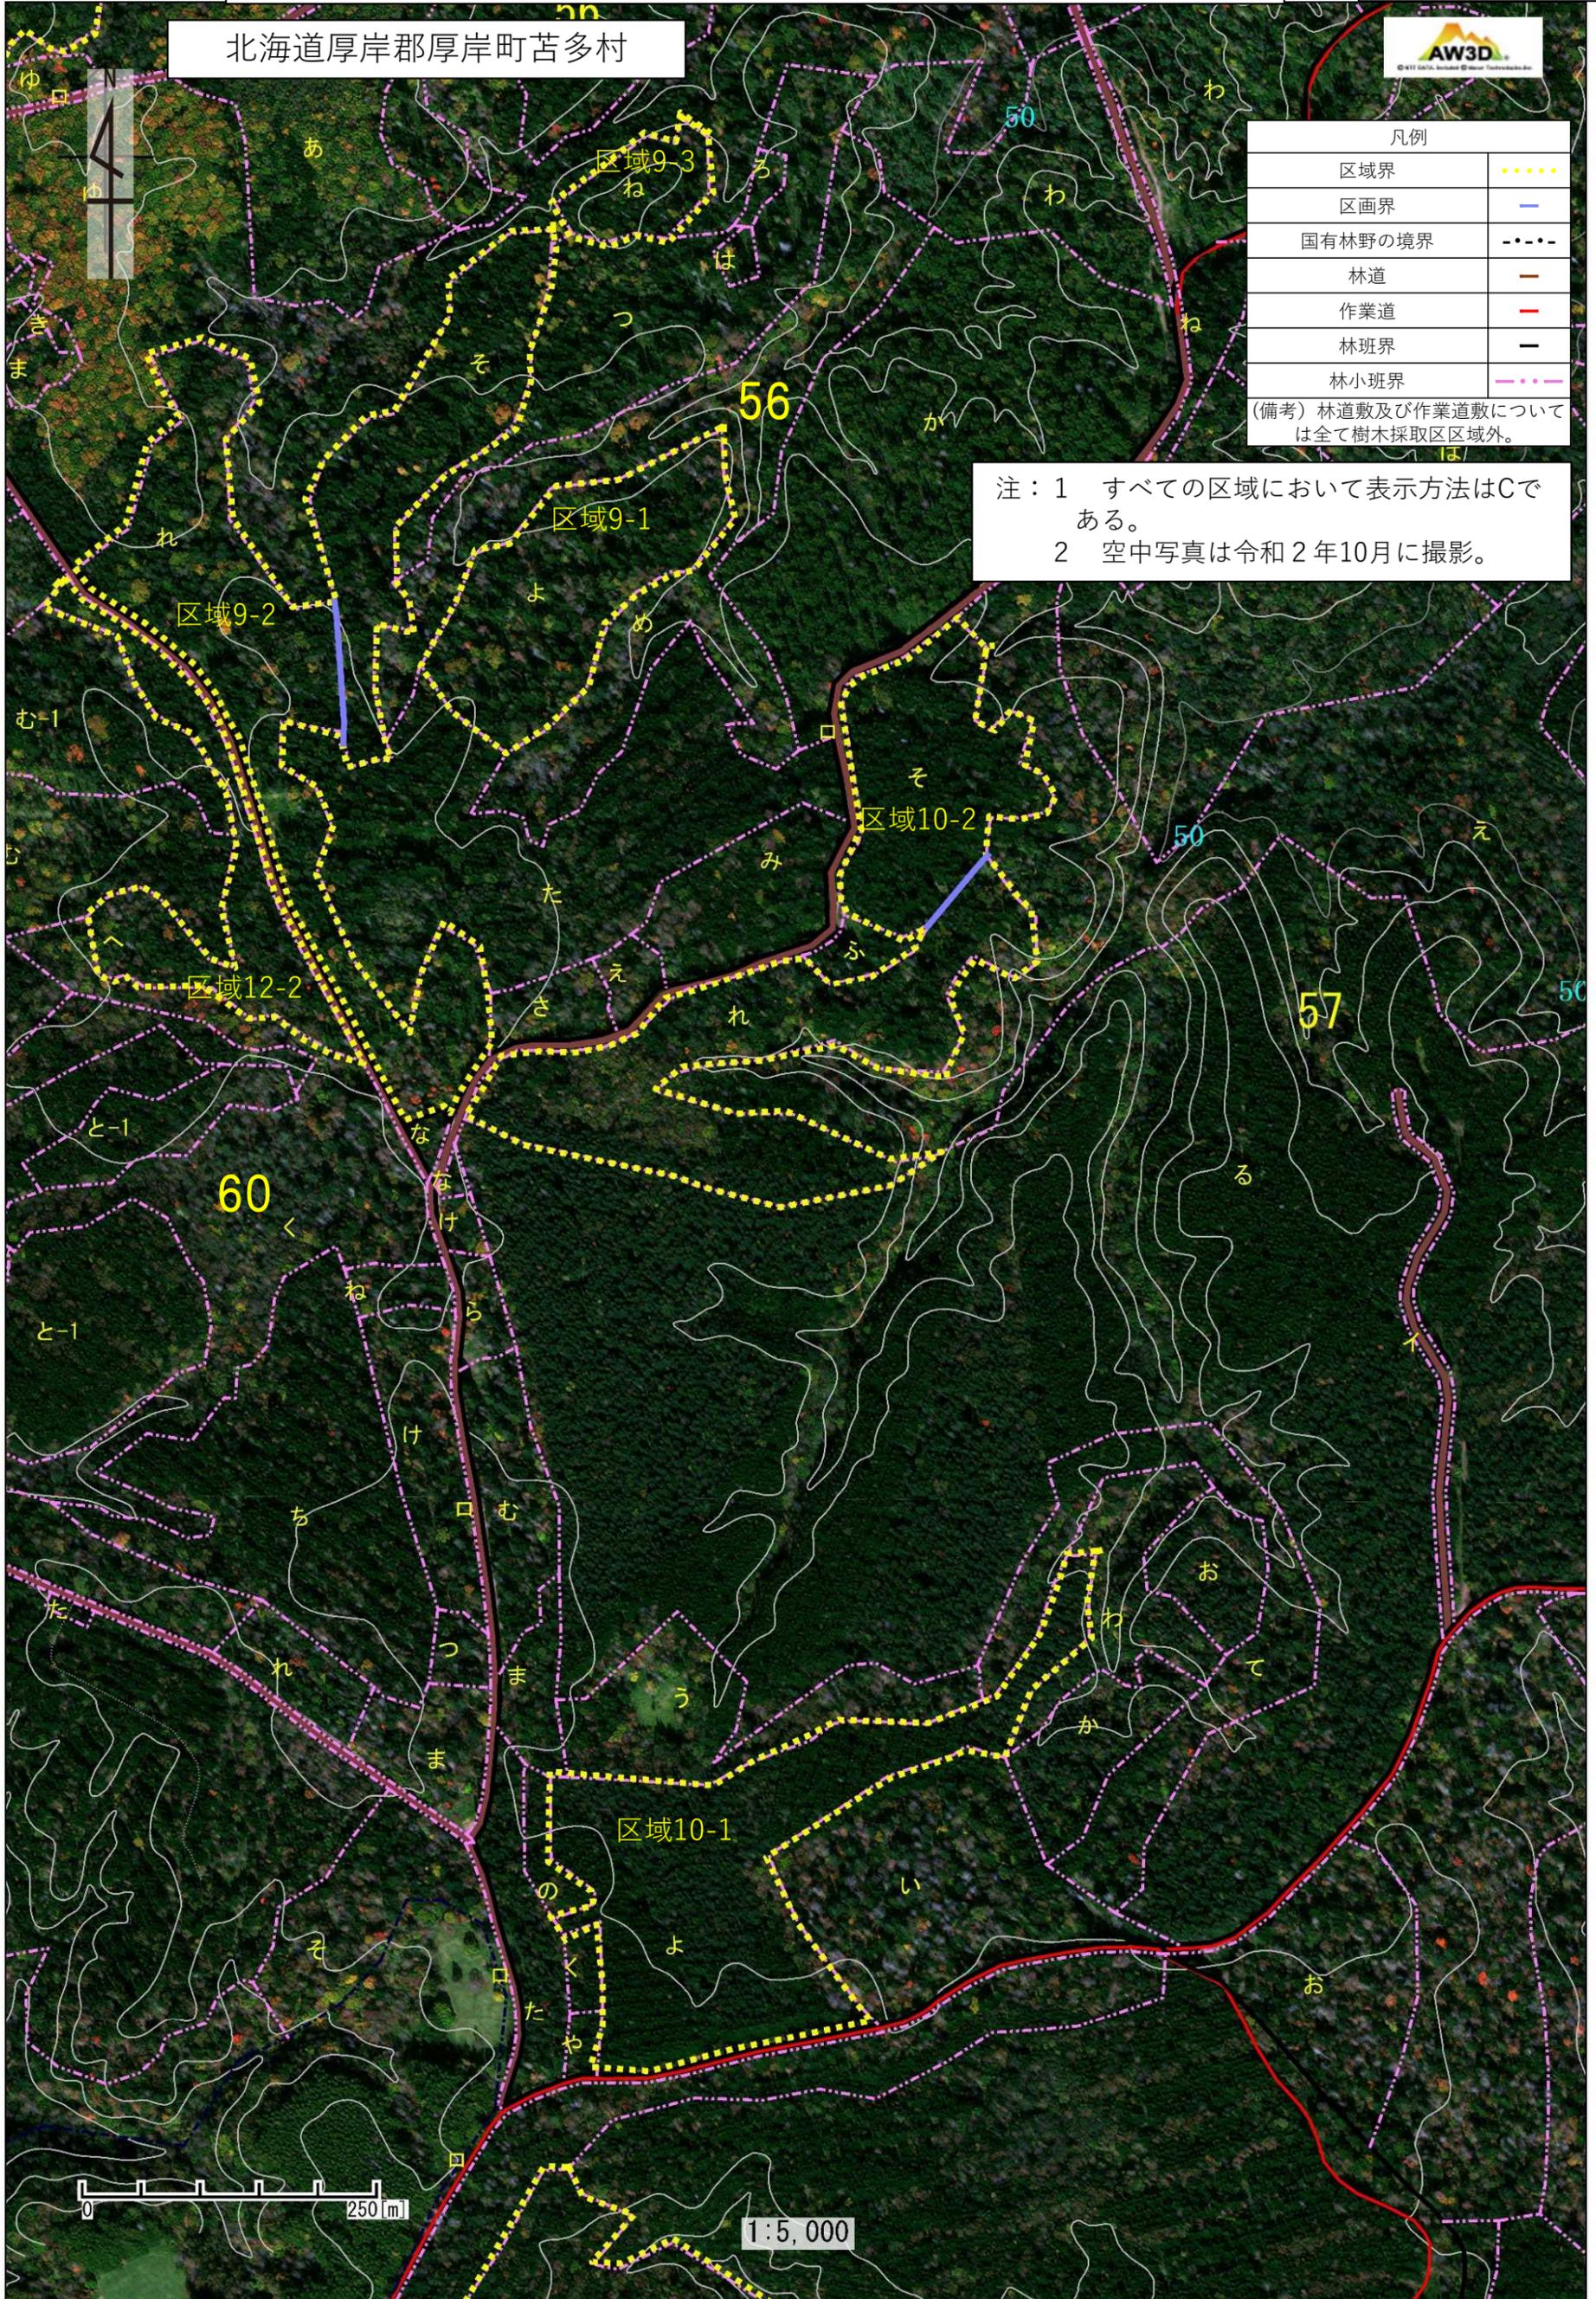


北海道厚岸郡厚岸町苫多村




凡例	
区域界
区画界	—
国有林野の境界	- - - -
林道	—
作業道	—
林班界	—
林小班界

(備考) 林道敷及び作業道敷については全て樹木採取区区域外。

注：1 すべての区域において表示方法はCである。
2 空中写真は令和2年10月に撮影。

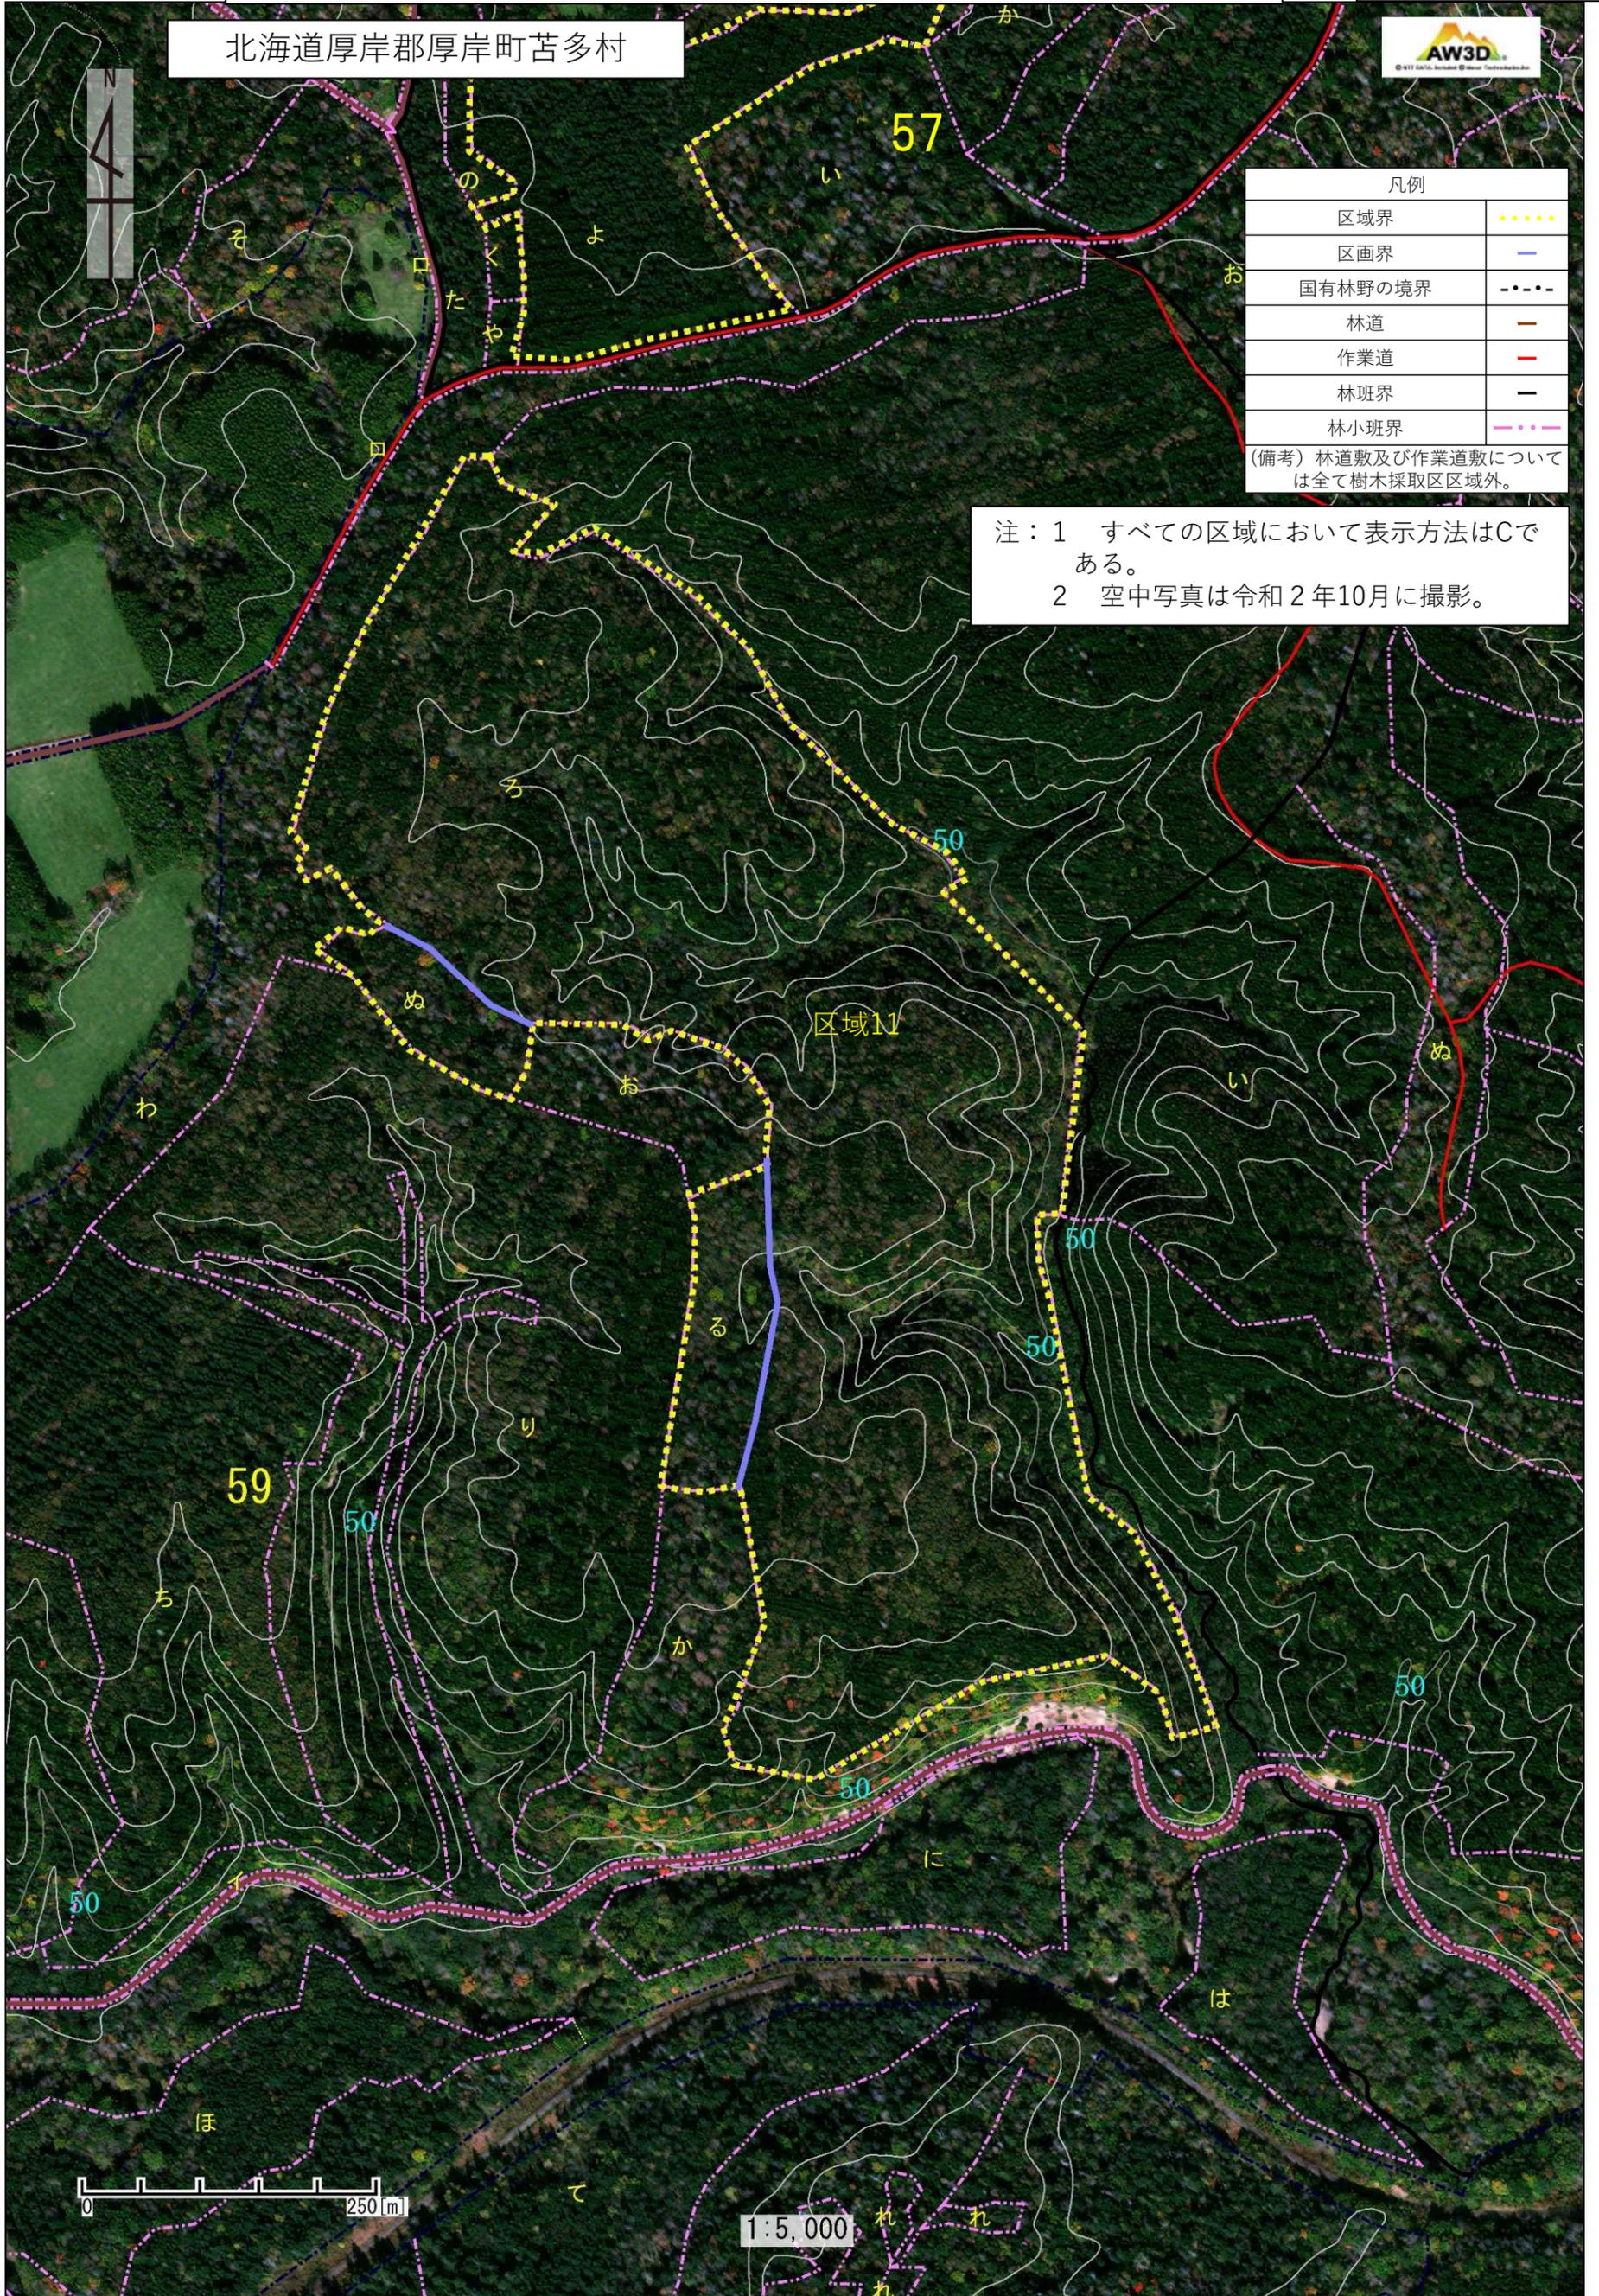

北海道厚岸郡厚岸町苦多村

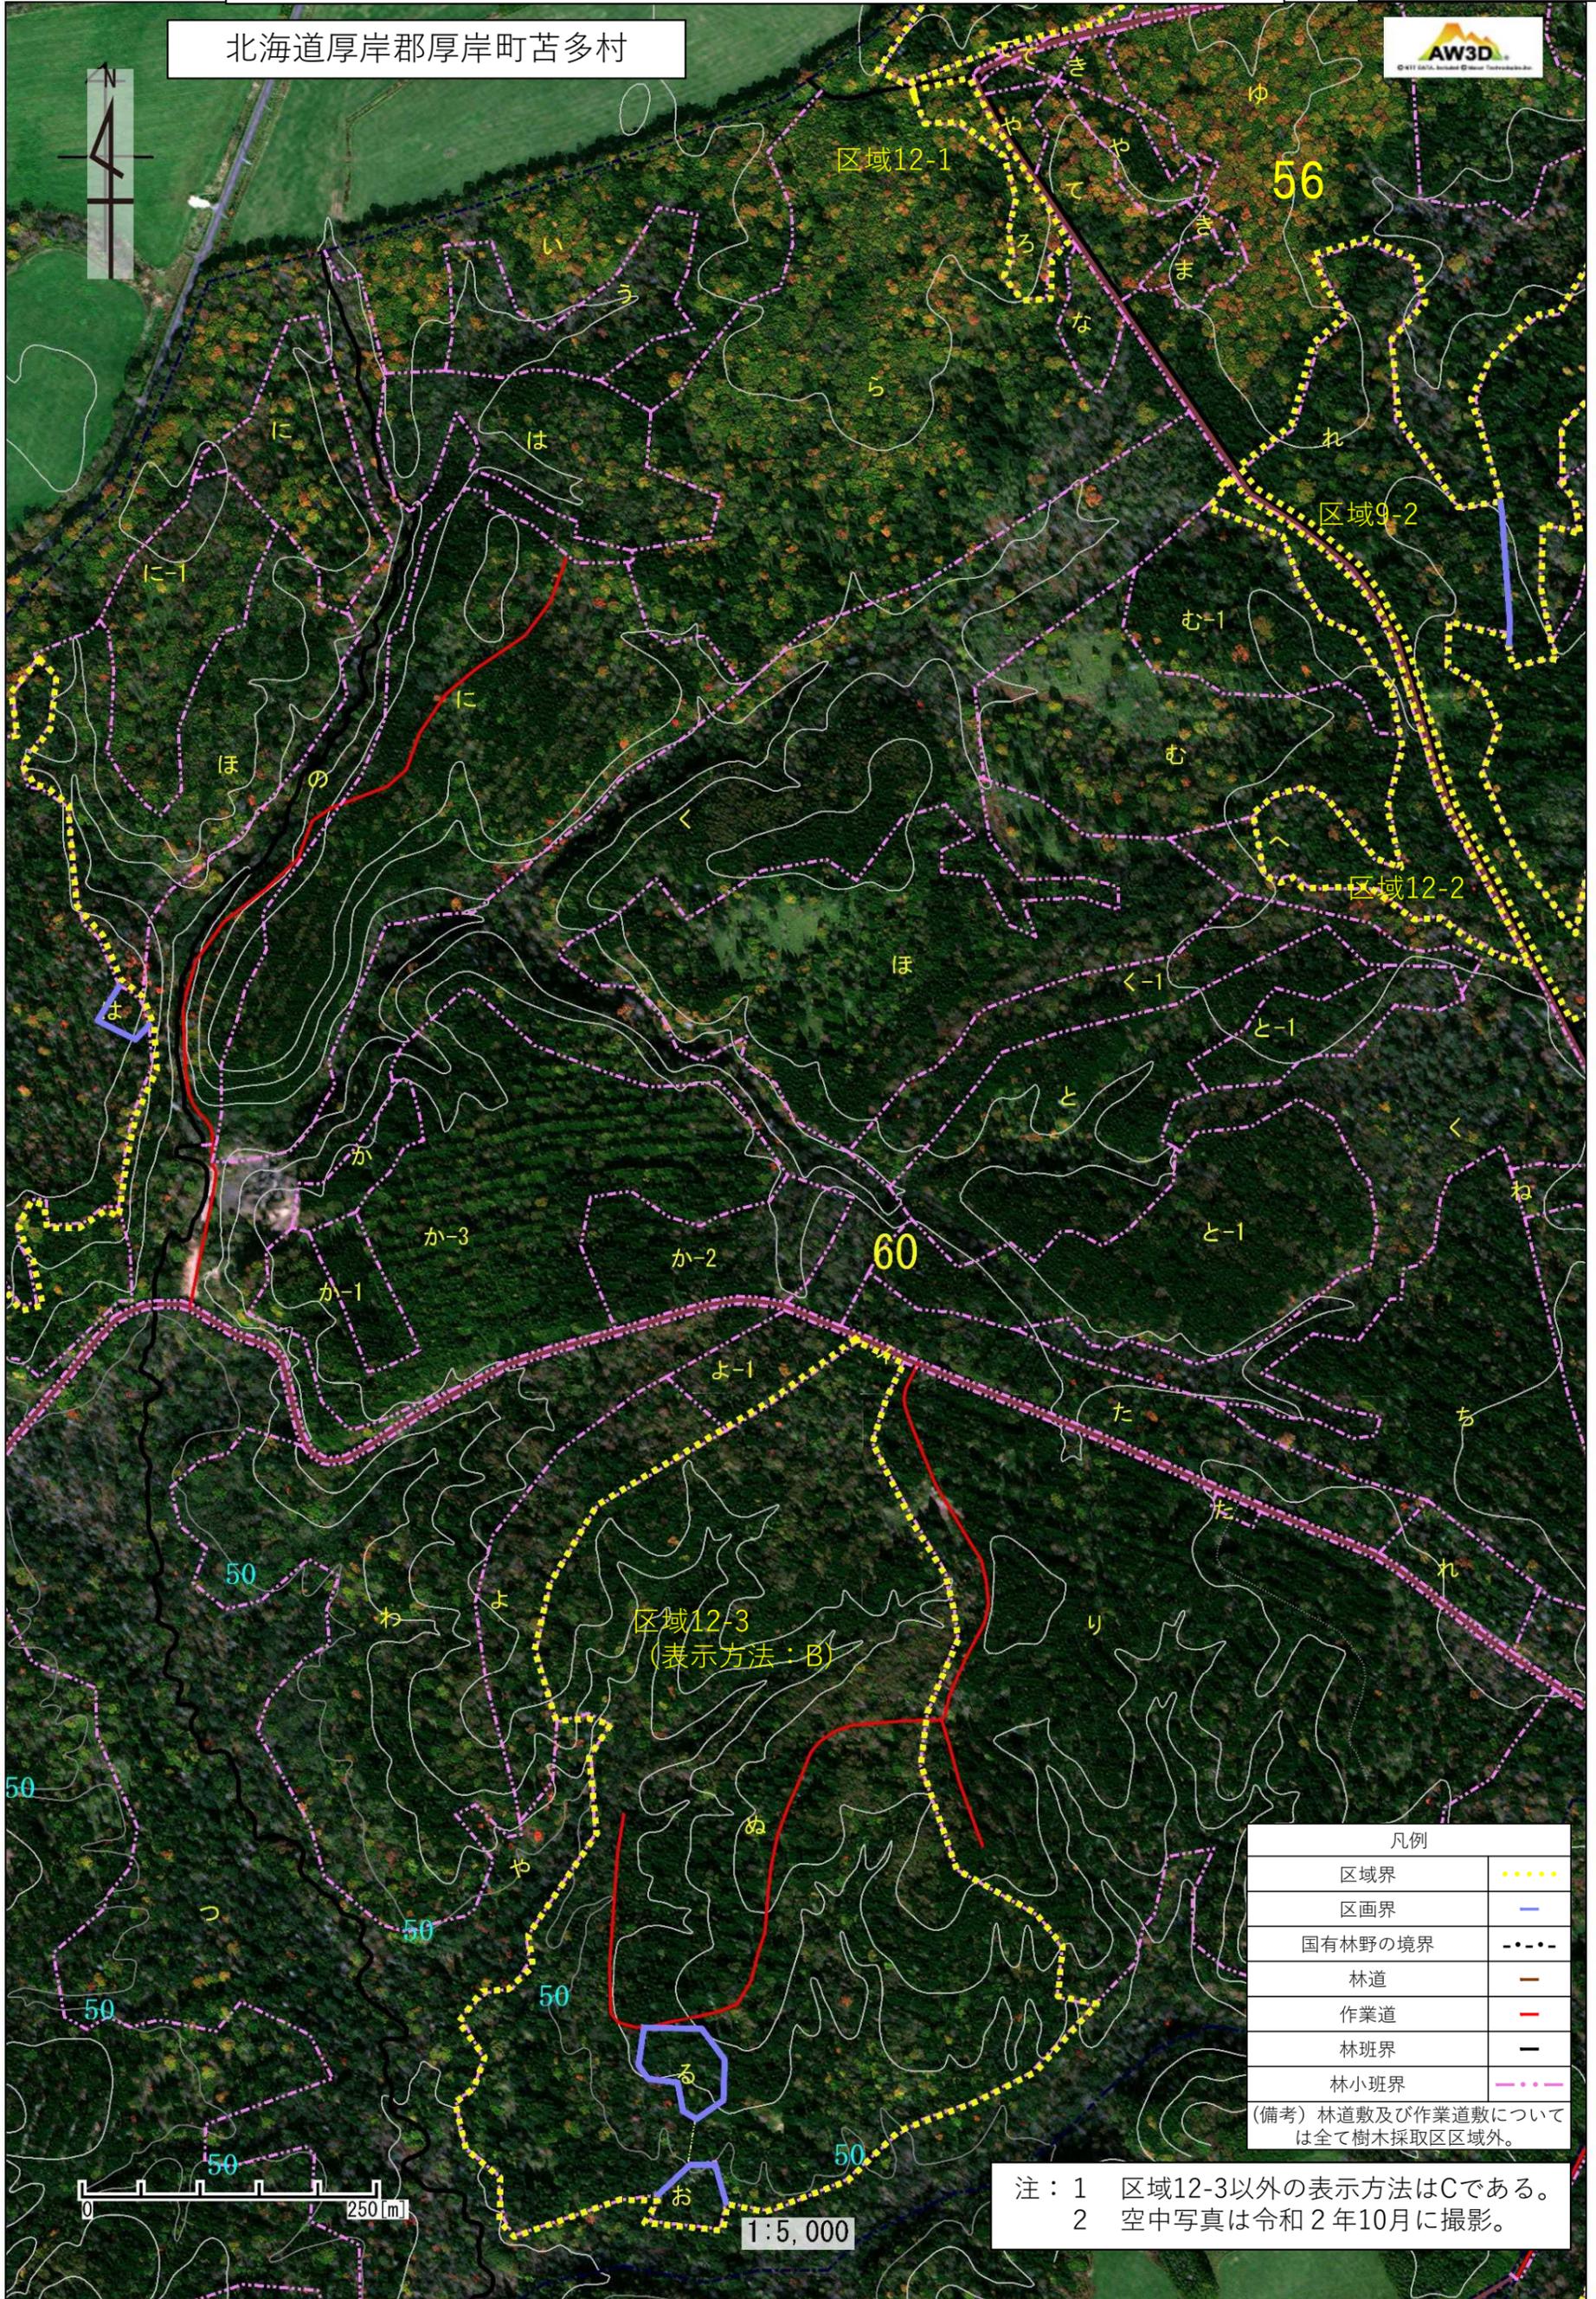

凡例	
区域界
区画界	—
国有林野の境界	- - - -
林道	—
作業道	—
林班界	—
林小班界

(備考) 林道敷及び作業道敷については全て樹木採取区区域外。

注：1 区域12-3以外の表示方法はCである。
2 空中写真は令和2年10月に撮影。


北海道厚岸郡厚岸町苫多村



凡例	
区域界
区画界	—
国有林野の境界	-.-.-
林道	—
作業道	—
林班界	—
林小班界

(備考) 林道敷及び作業道敷については全て樹木採取区区域外。

- 注：1 すべての区域において表示方法はCである。
 2 空中写真は令和2年10月に撮影。

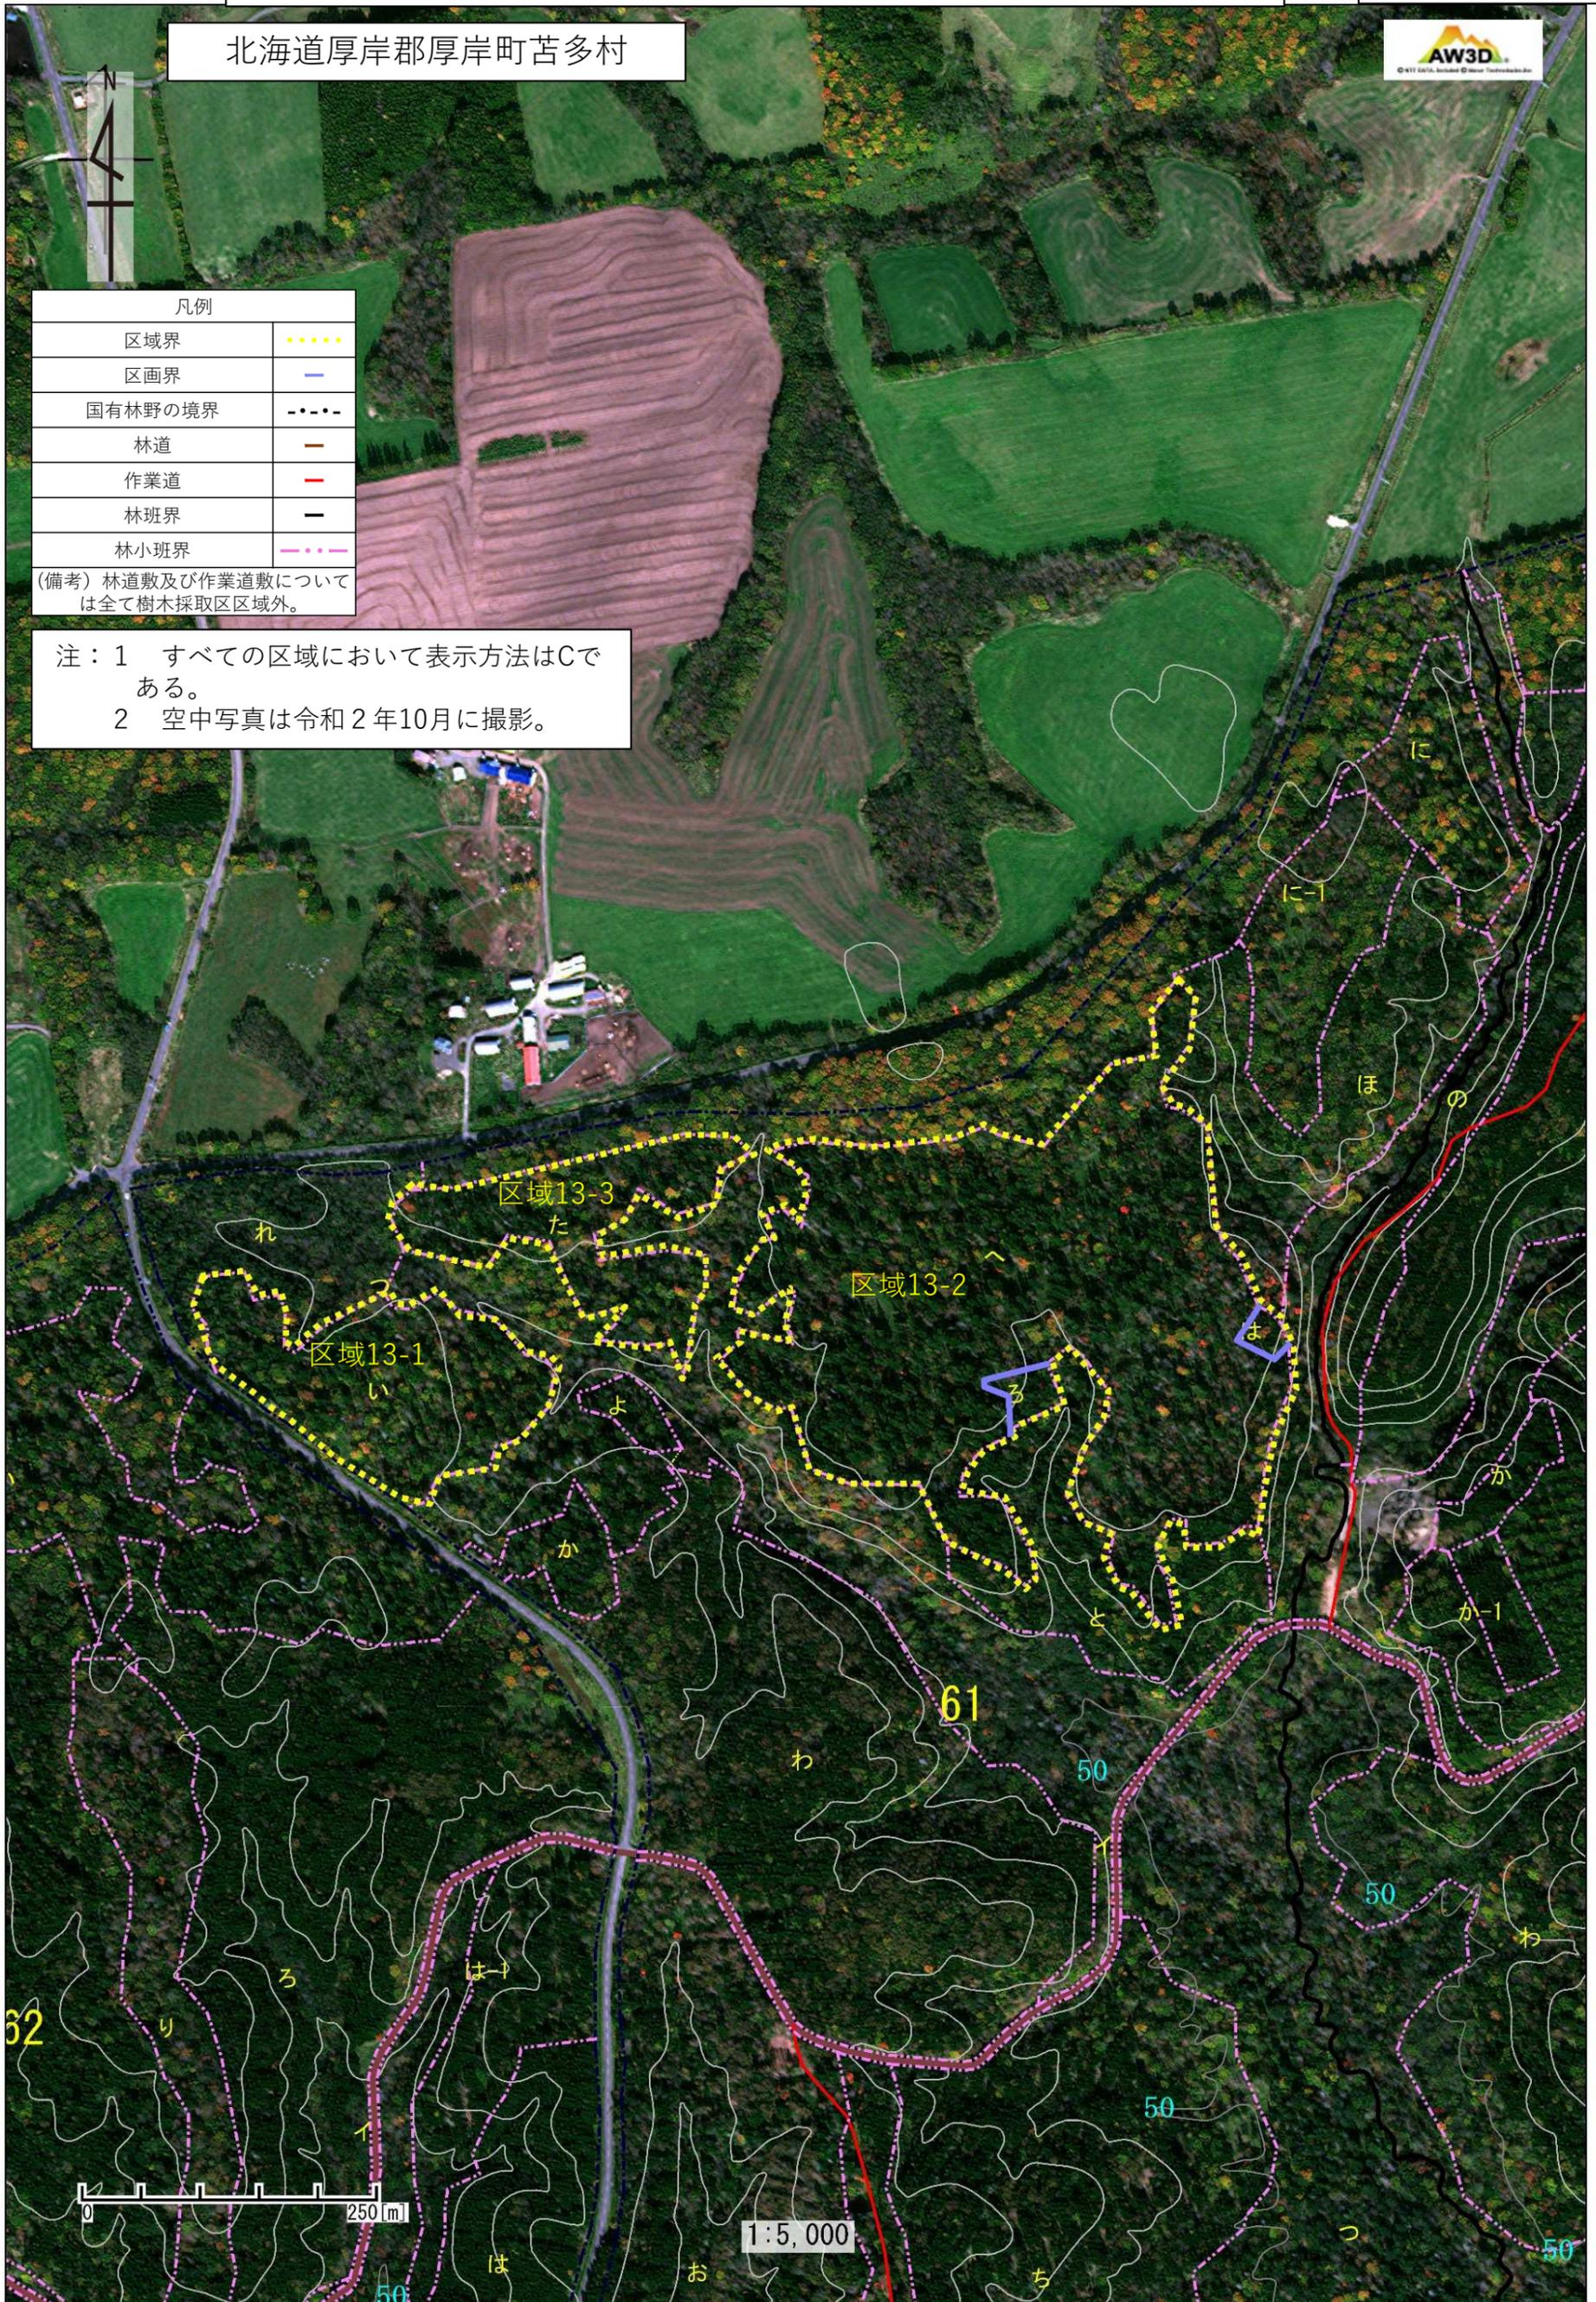


北海道厚岸郡厚岸町苫多村




凡例	
区域界
国有林野の境界	-.-.-
林道	—
作業道	—
林班界	—
林小班界

(備考) 林道敷及び作業道敷については全て樹木採取区区域外。

注：1 すべての区域において表示方法はCである。
2 空中写真は令和2年10月に撮影。

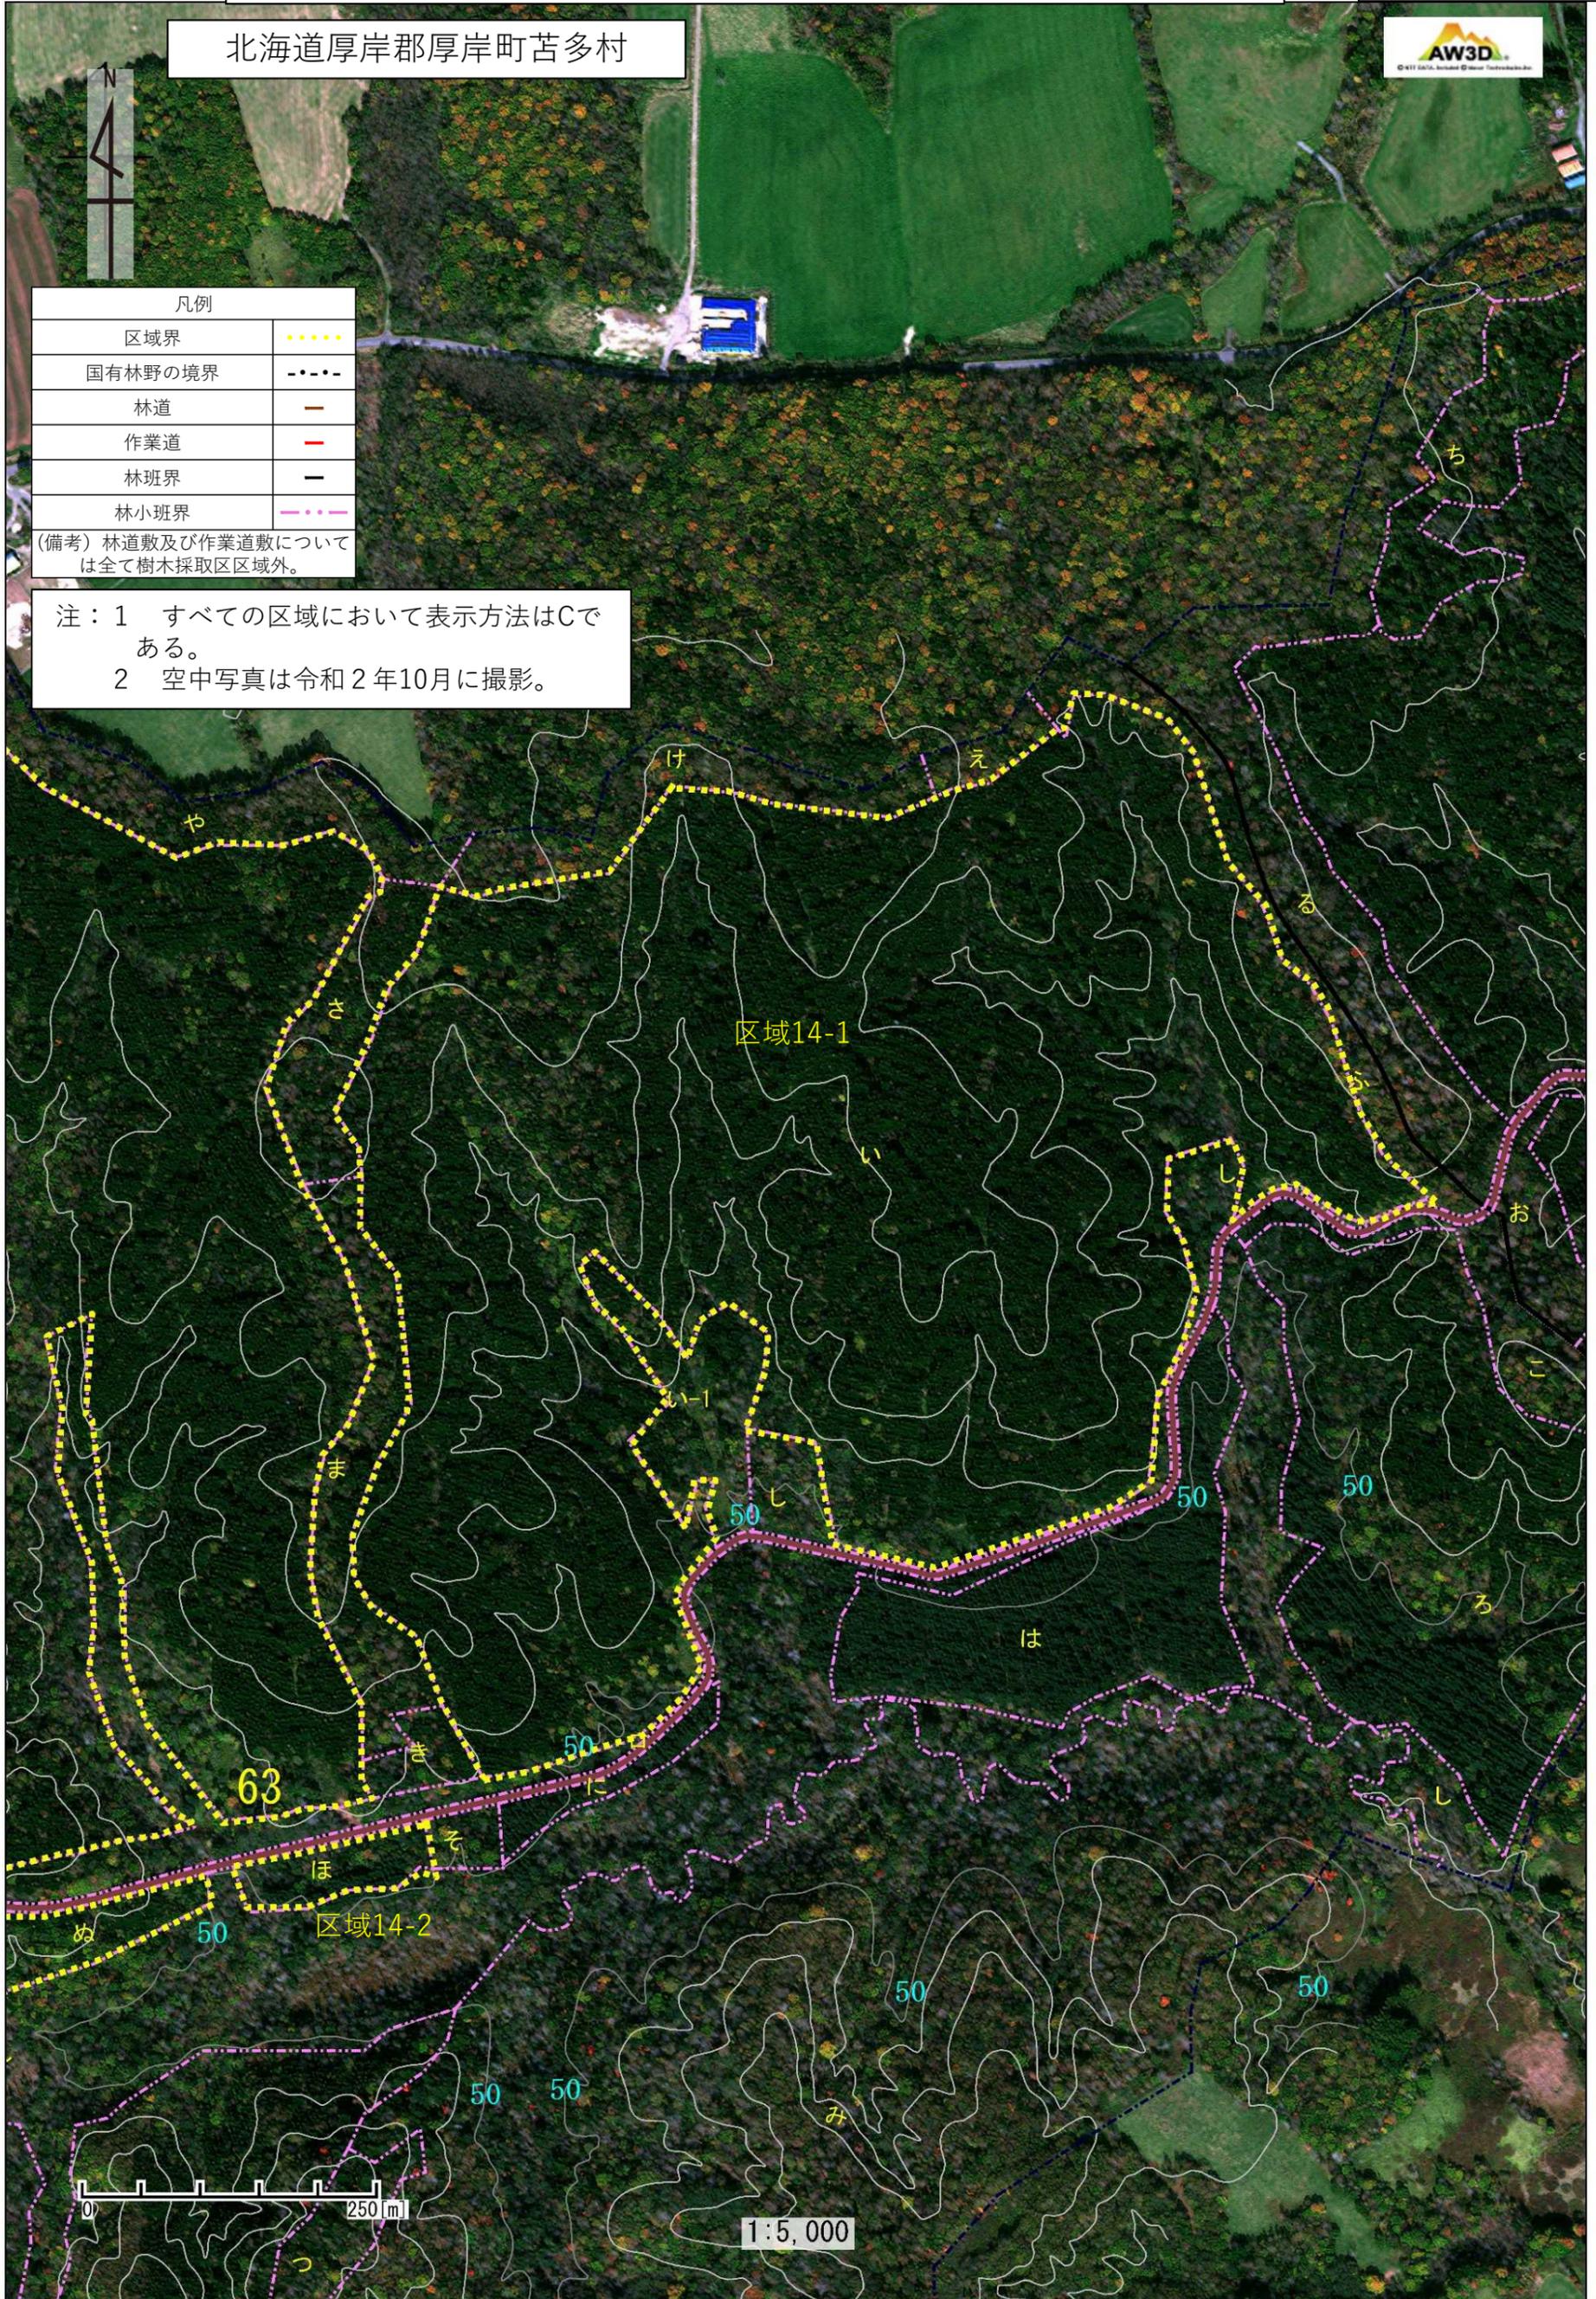

北海道厚岸郡厚岸町苫多村

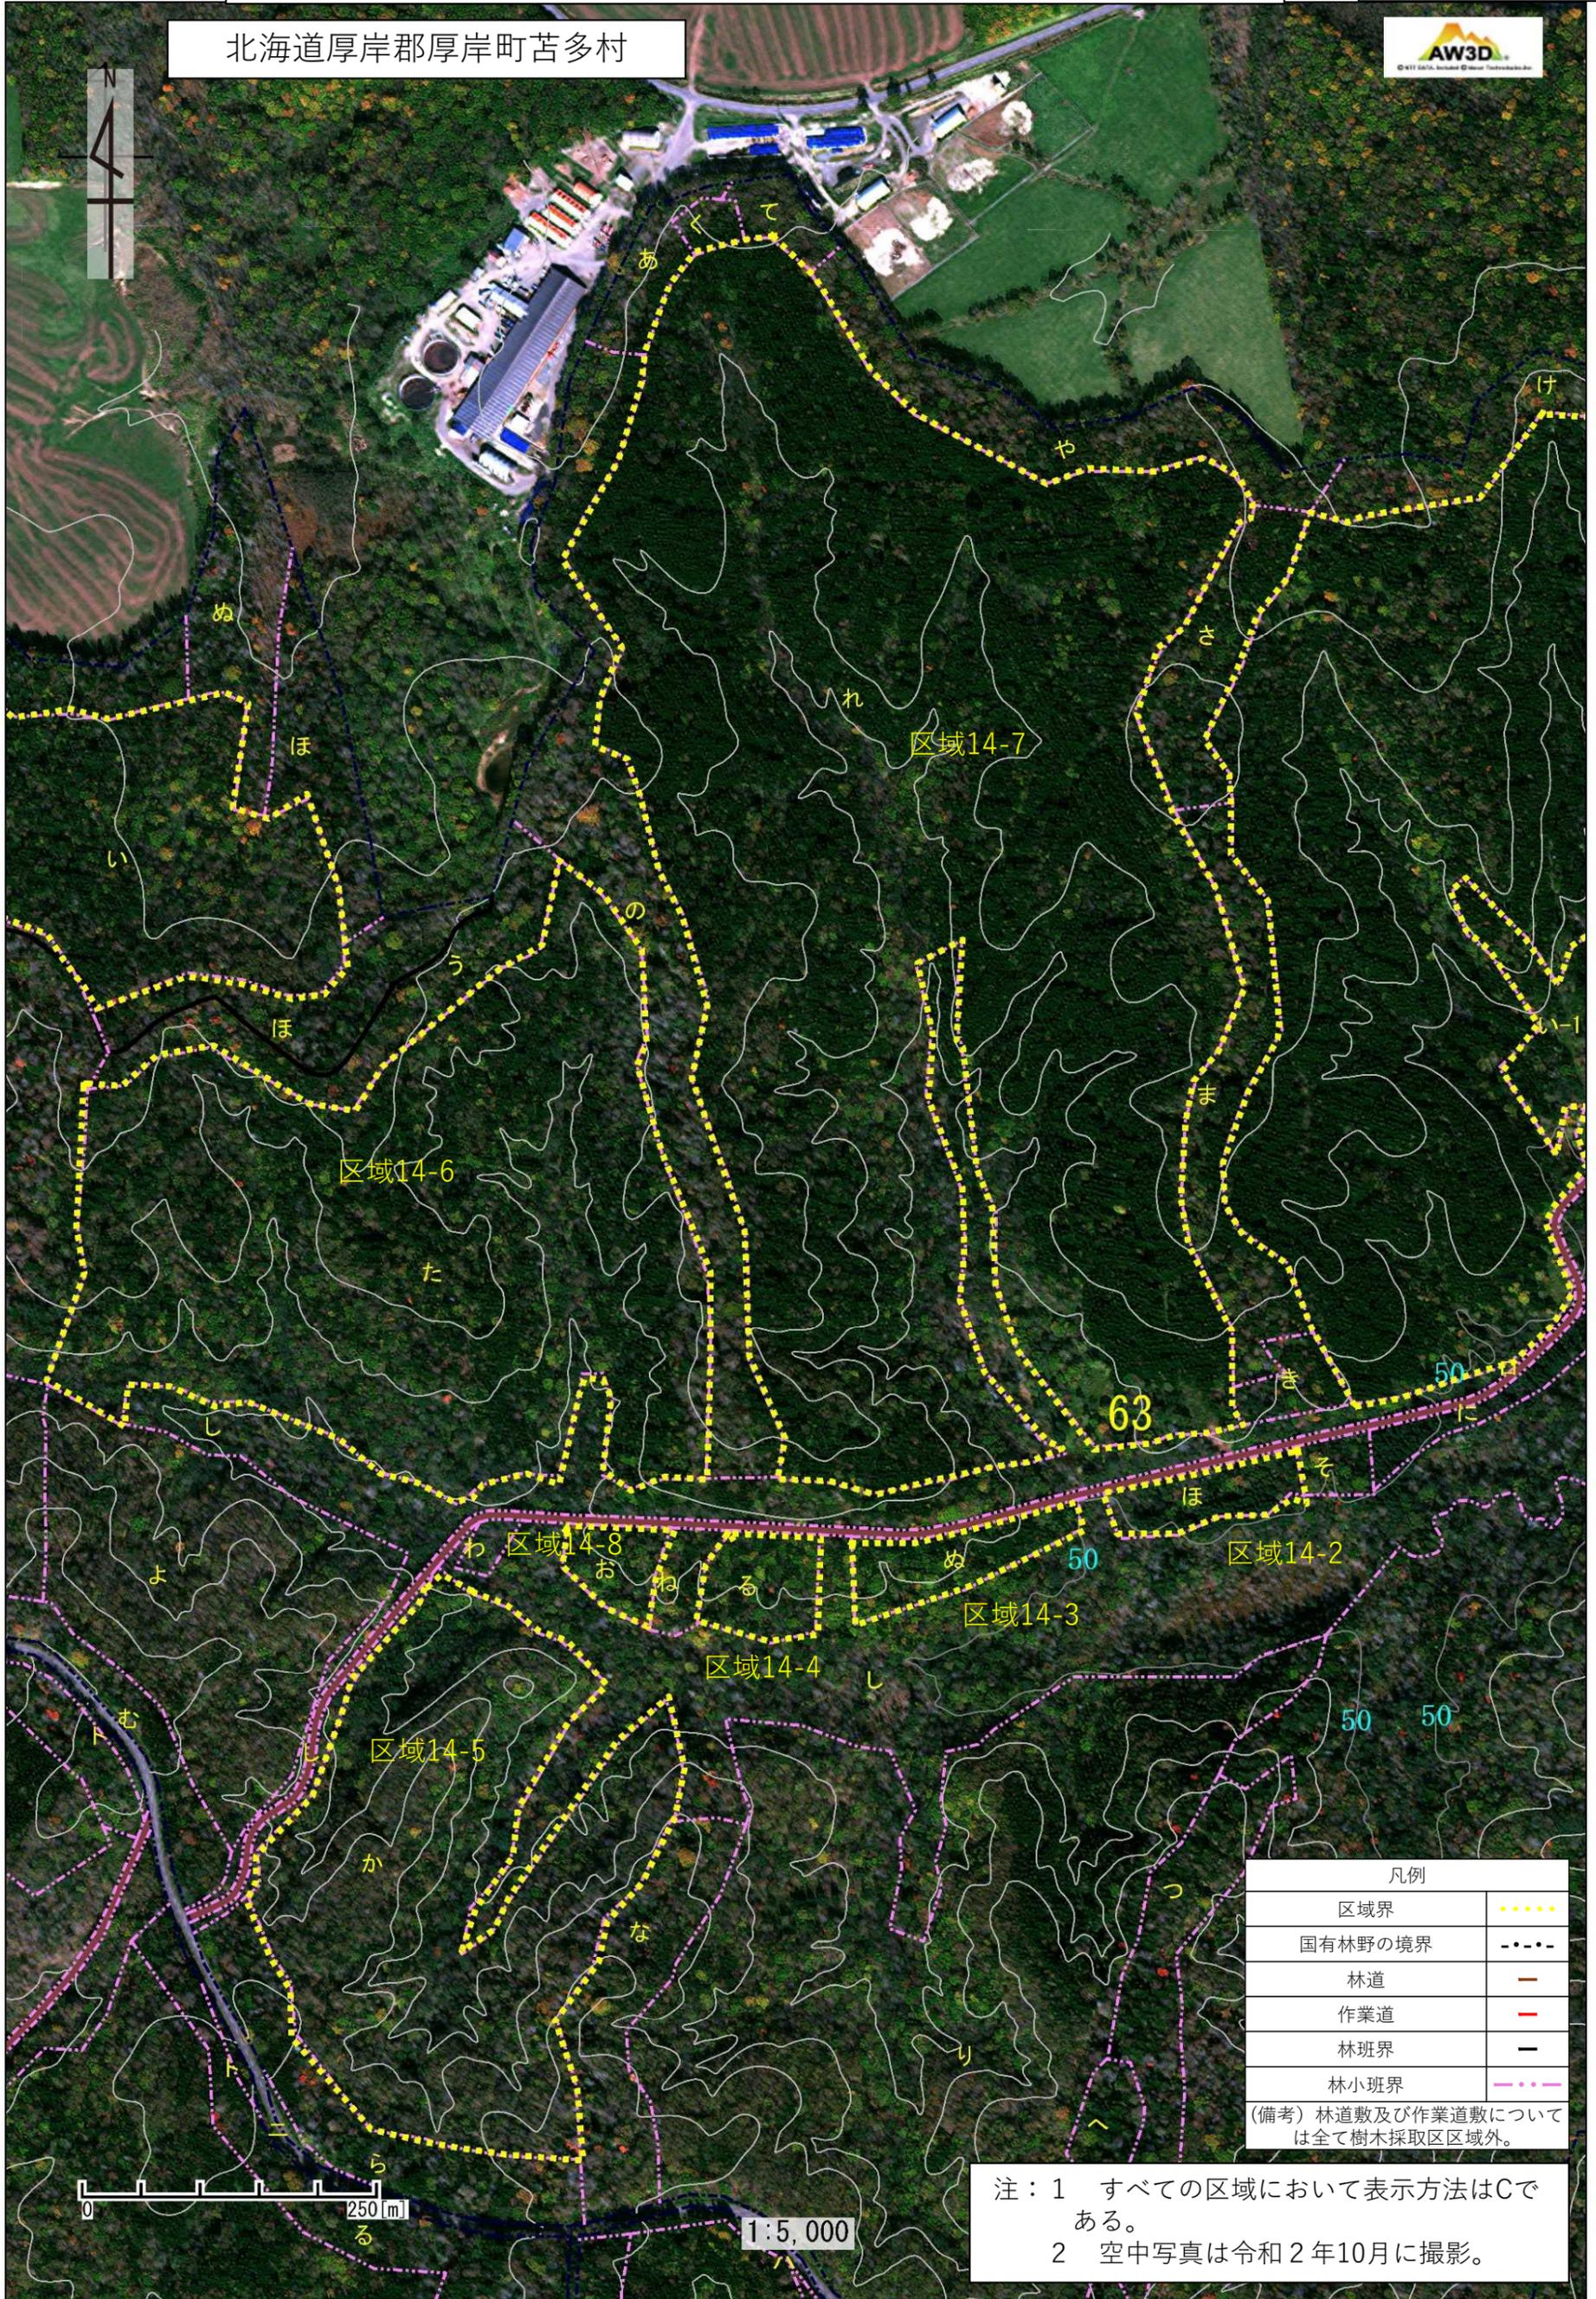


凡例	
区域界
国有林野の境界	-.-.-
林道	—
作業道	—
林班界	—
林小班界

(備考) 林道敷及び作業道敷については全て樹木採取区区域外。

注：1 すべての区域において表示方法はCである。
 2 空中写真は令和2年10月に撮影。

北海道阿寒郡鶴居村温根内

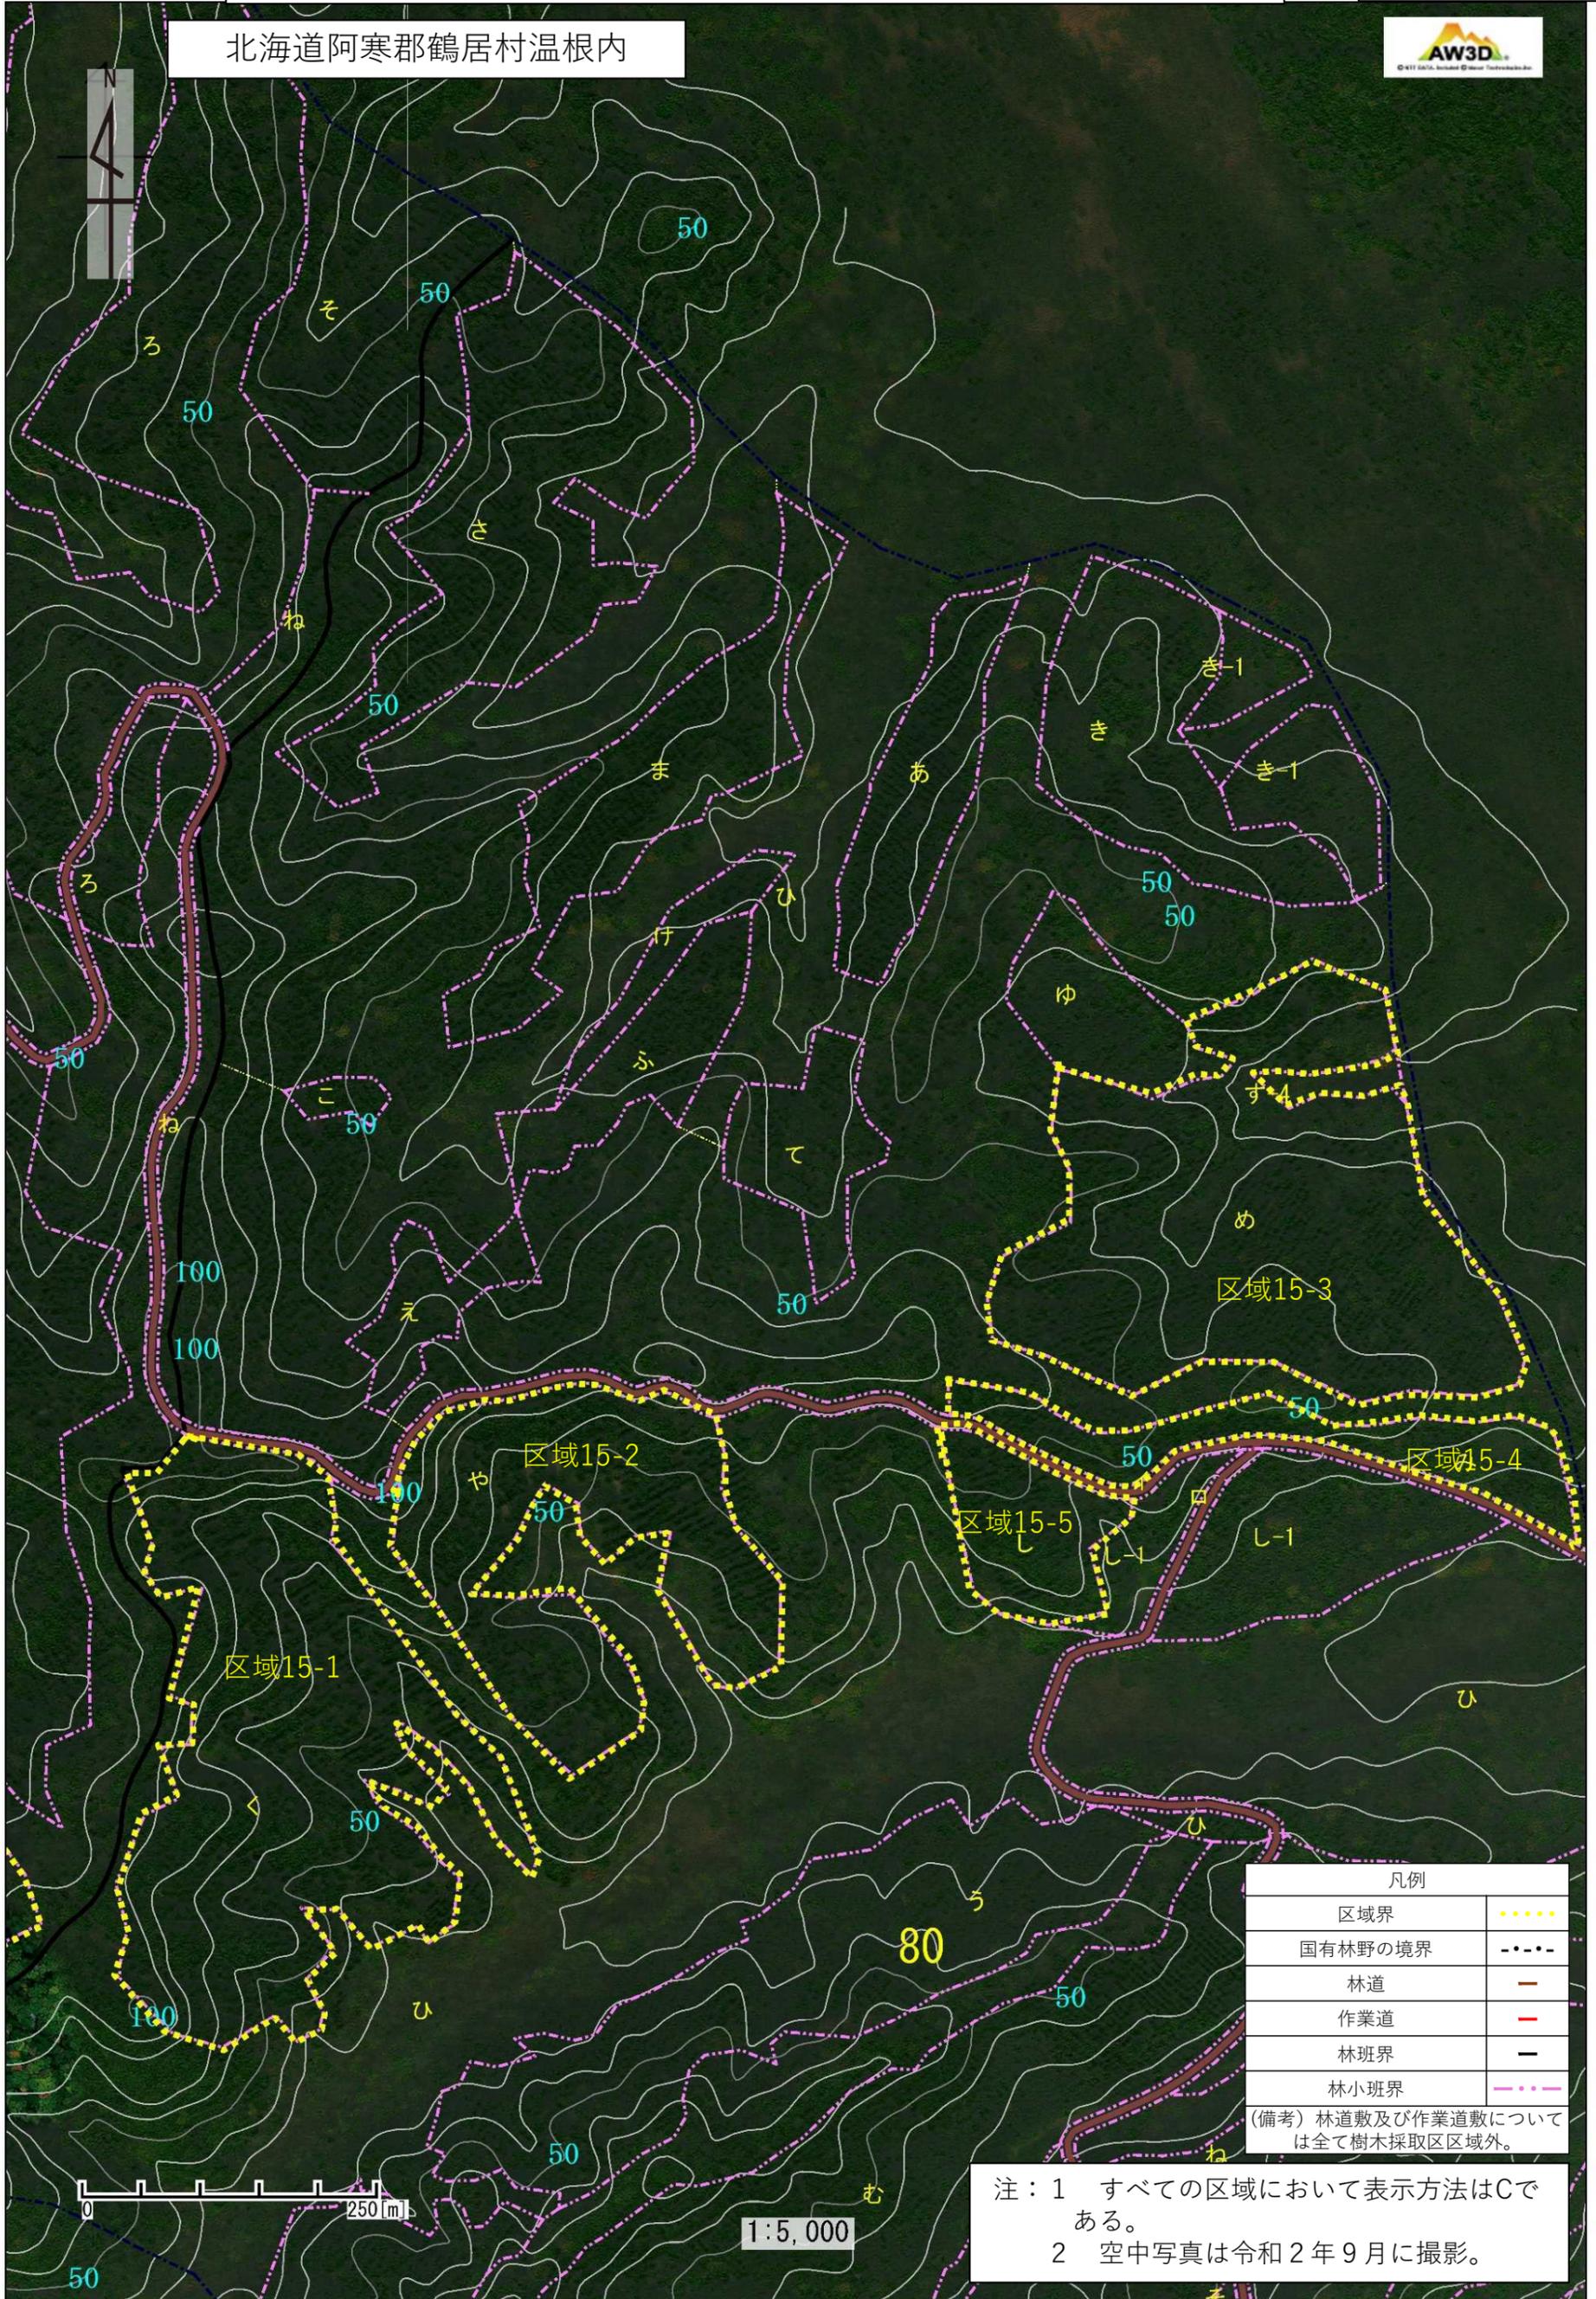


凡例	
区域界
国有林野の境界	-.-.-.-
林道	—
作業道	—
林班界	—
林小班界

(備考) 林道敷及び作業道敷については全て樹木採取区区域外。

注：1 すべての区域において表示方法はCである。
 2 空中写真は令和2年9月に撮影。

北海道阿寒郡鶴居村温根内

SPACE IMAGING
IKONOS

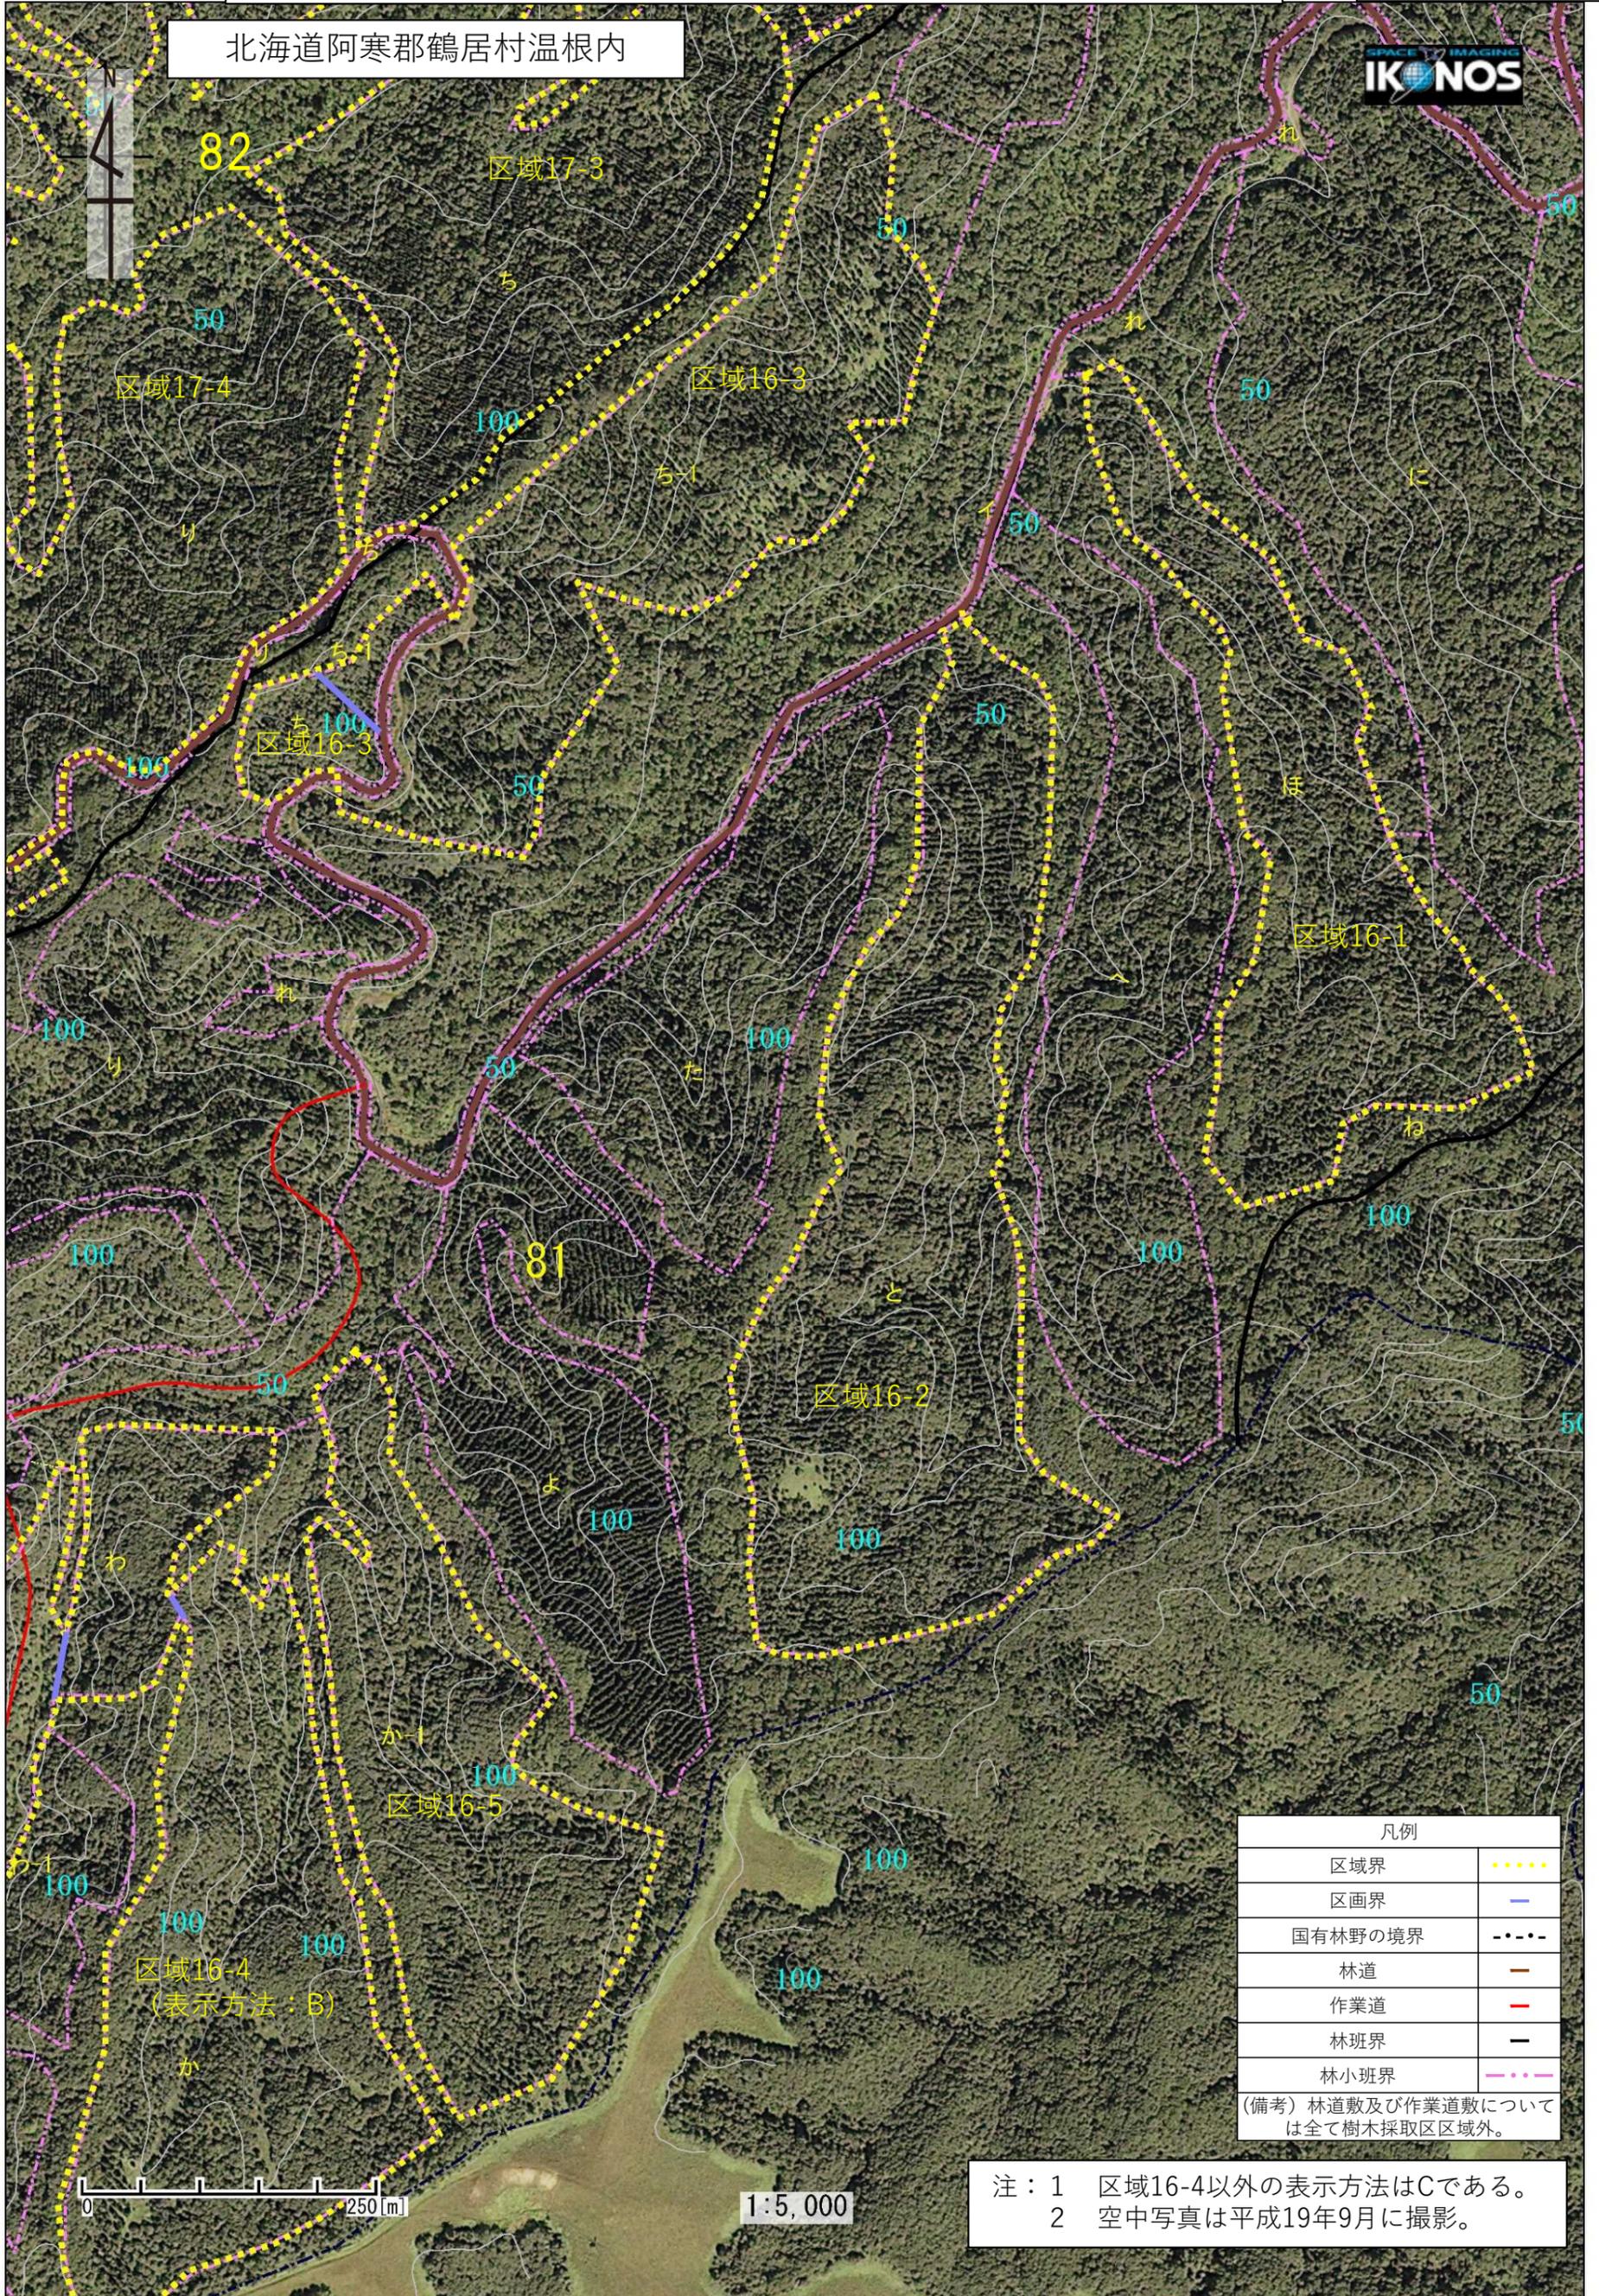


凡例	
区域界
区画界	—
国有林野の境界	- - - -
林道	—
作業道	—
林班界	—
林小班界

(備考) 林道敷及び作業道敷については全て樹木採取区区域外。

注：1 区域16-4以外の表示方法はCである。
2 空中写真は平成19年9月に撮影。

北海道阿寒郡鶴居村温根内

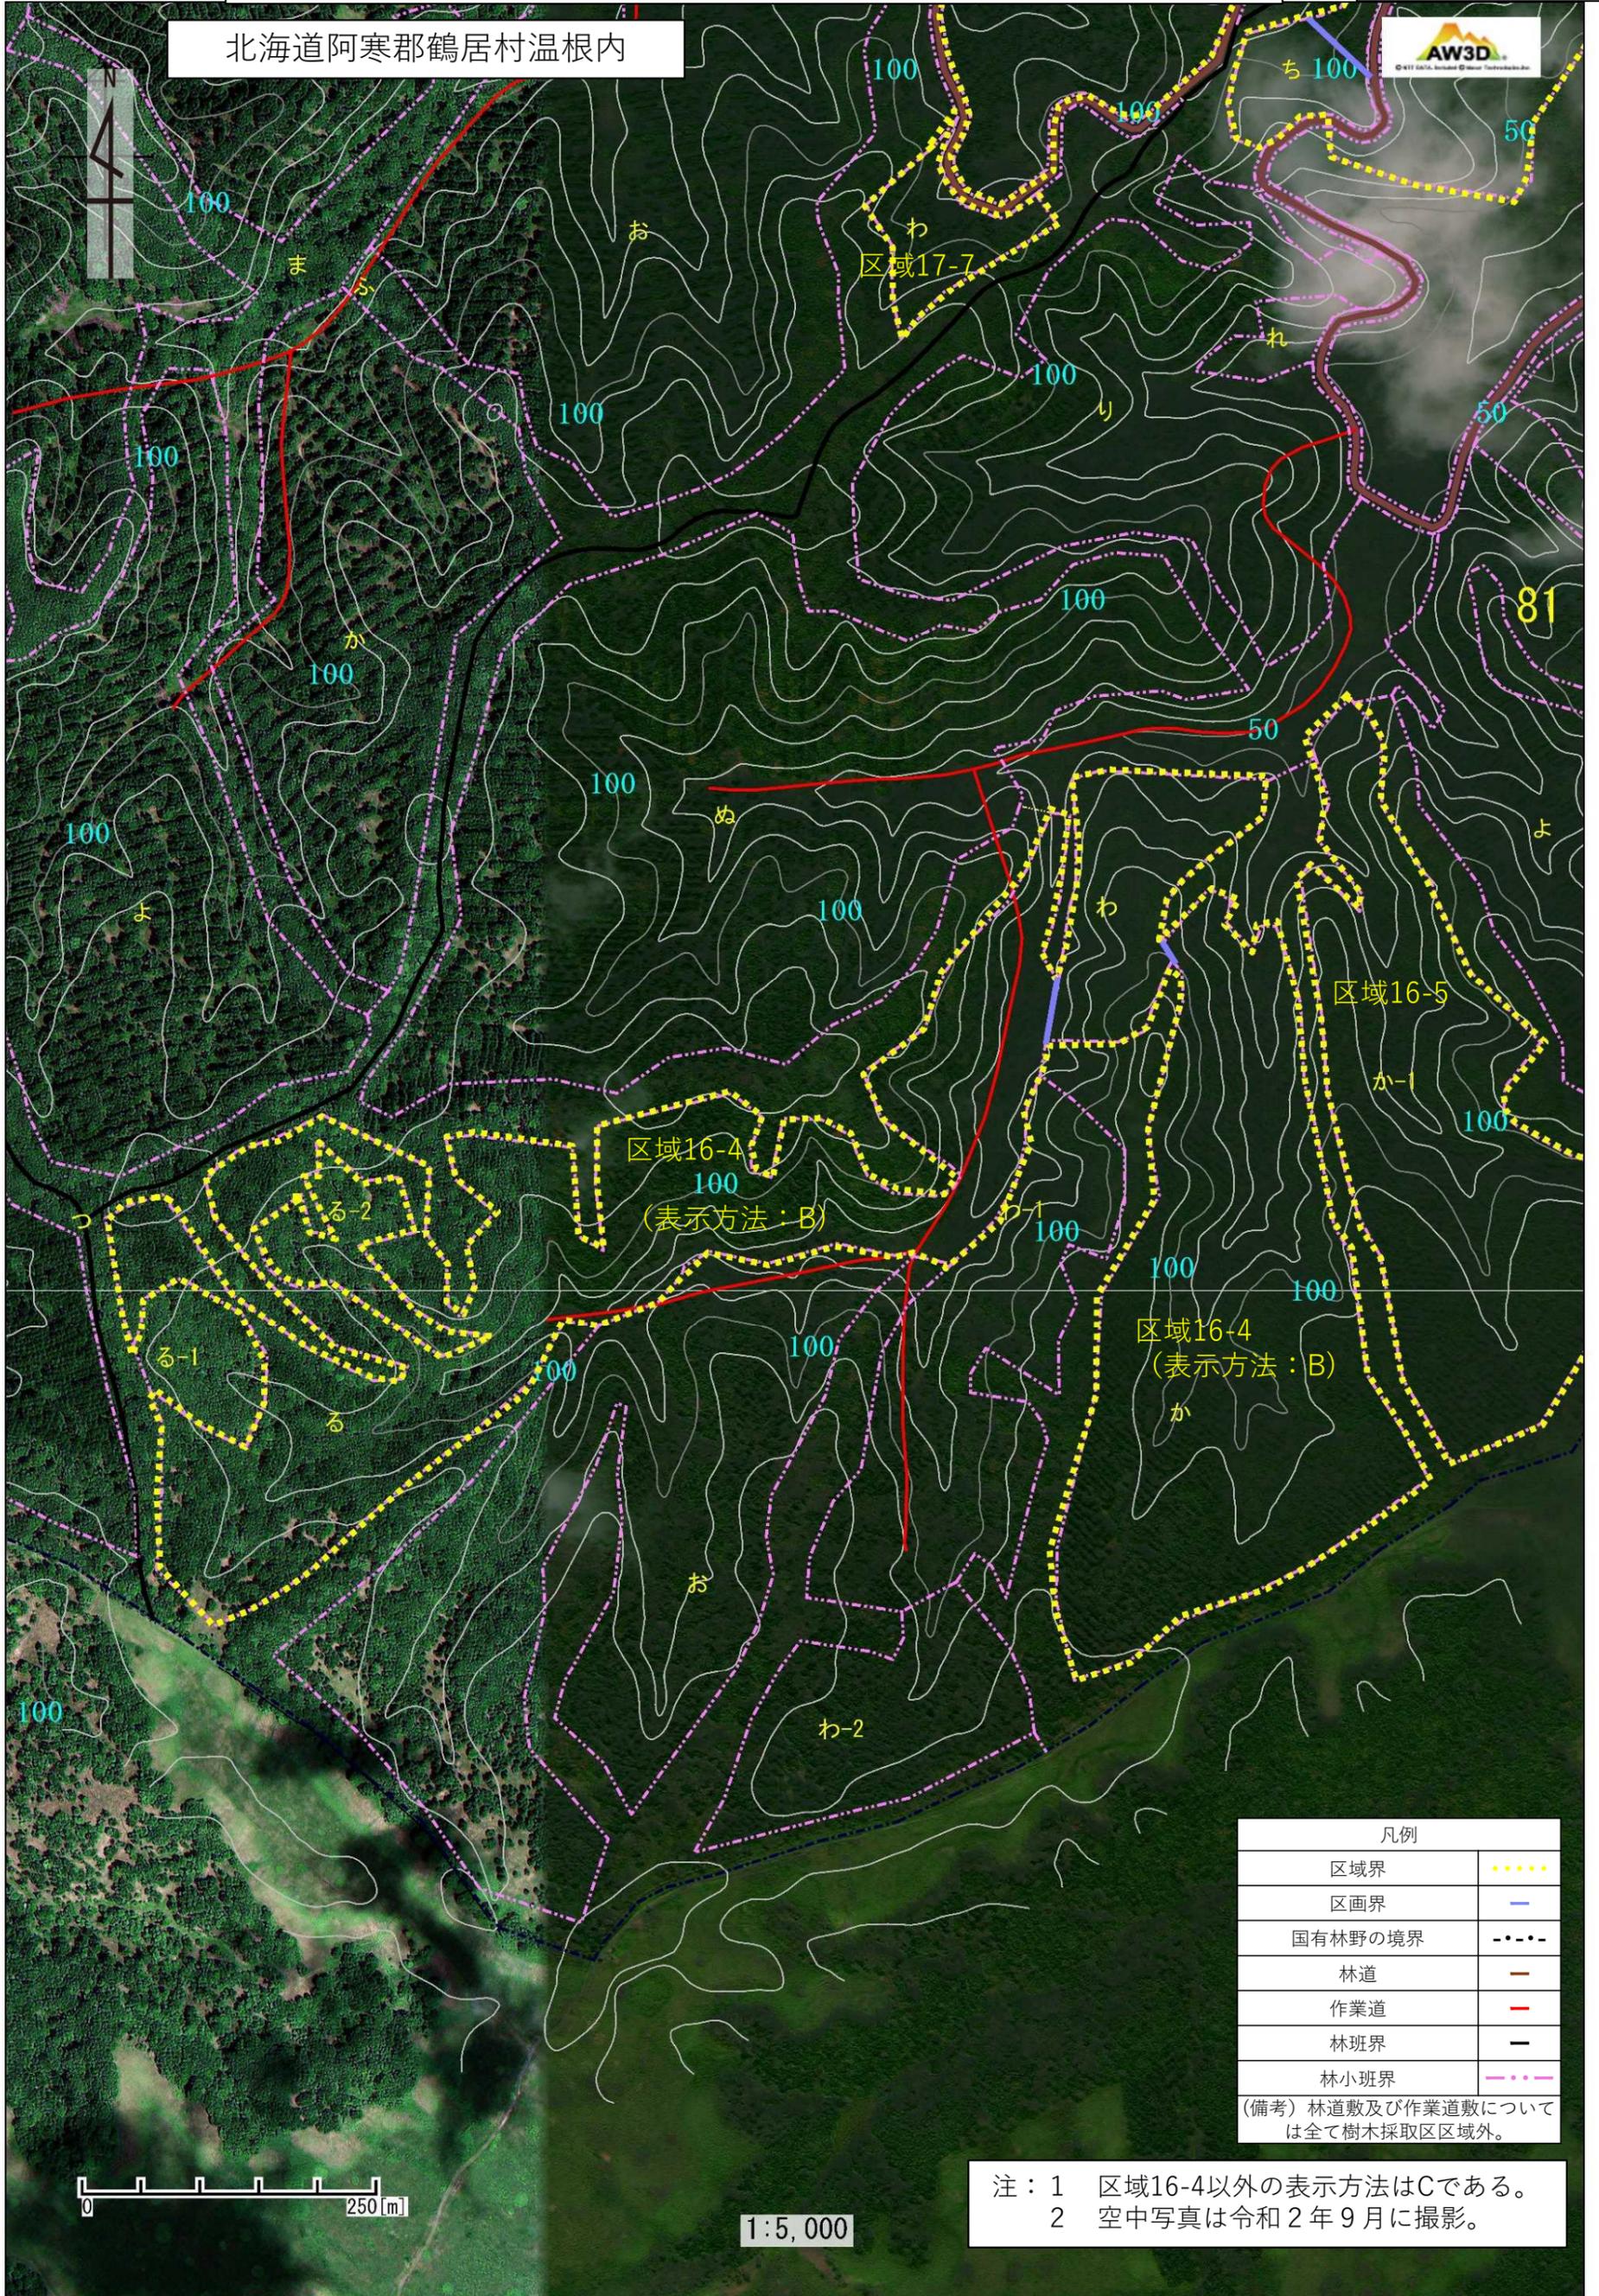


凡例	
区域界
区画界	—
国有林野の境界	-.-.-
林道	—
作業道	—
林班界	—
林小班界

(備考) 林道数及び作業道数については全て樹木採取区区域外。

- 注： 1 区域16-4以外の表示方法はCである。
 2 空中写真は令和 2 年 9 月に撮影。

1:5,000

北海道阿寒郡鶴居村温根内

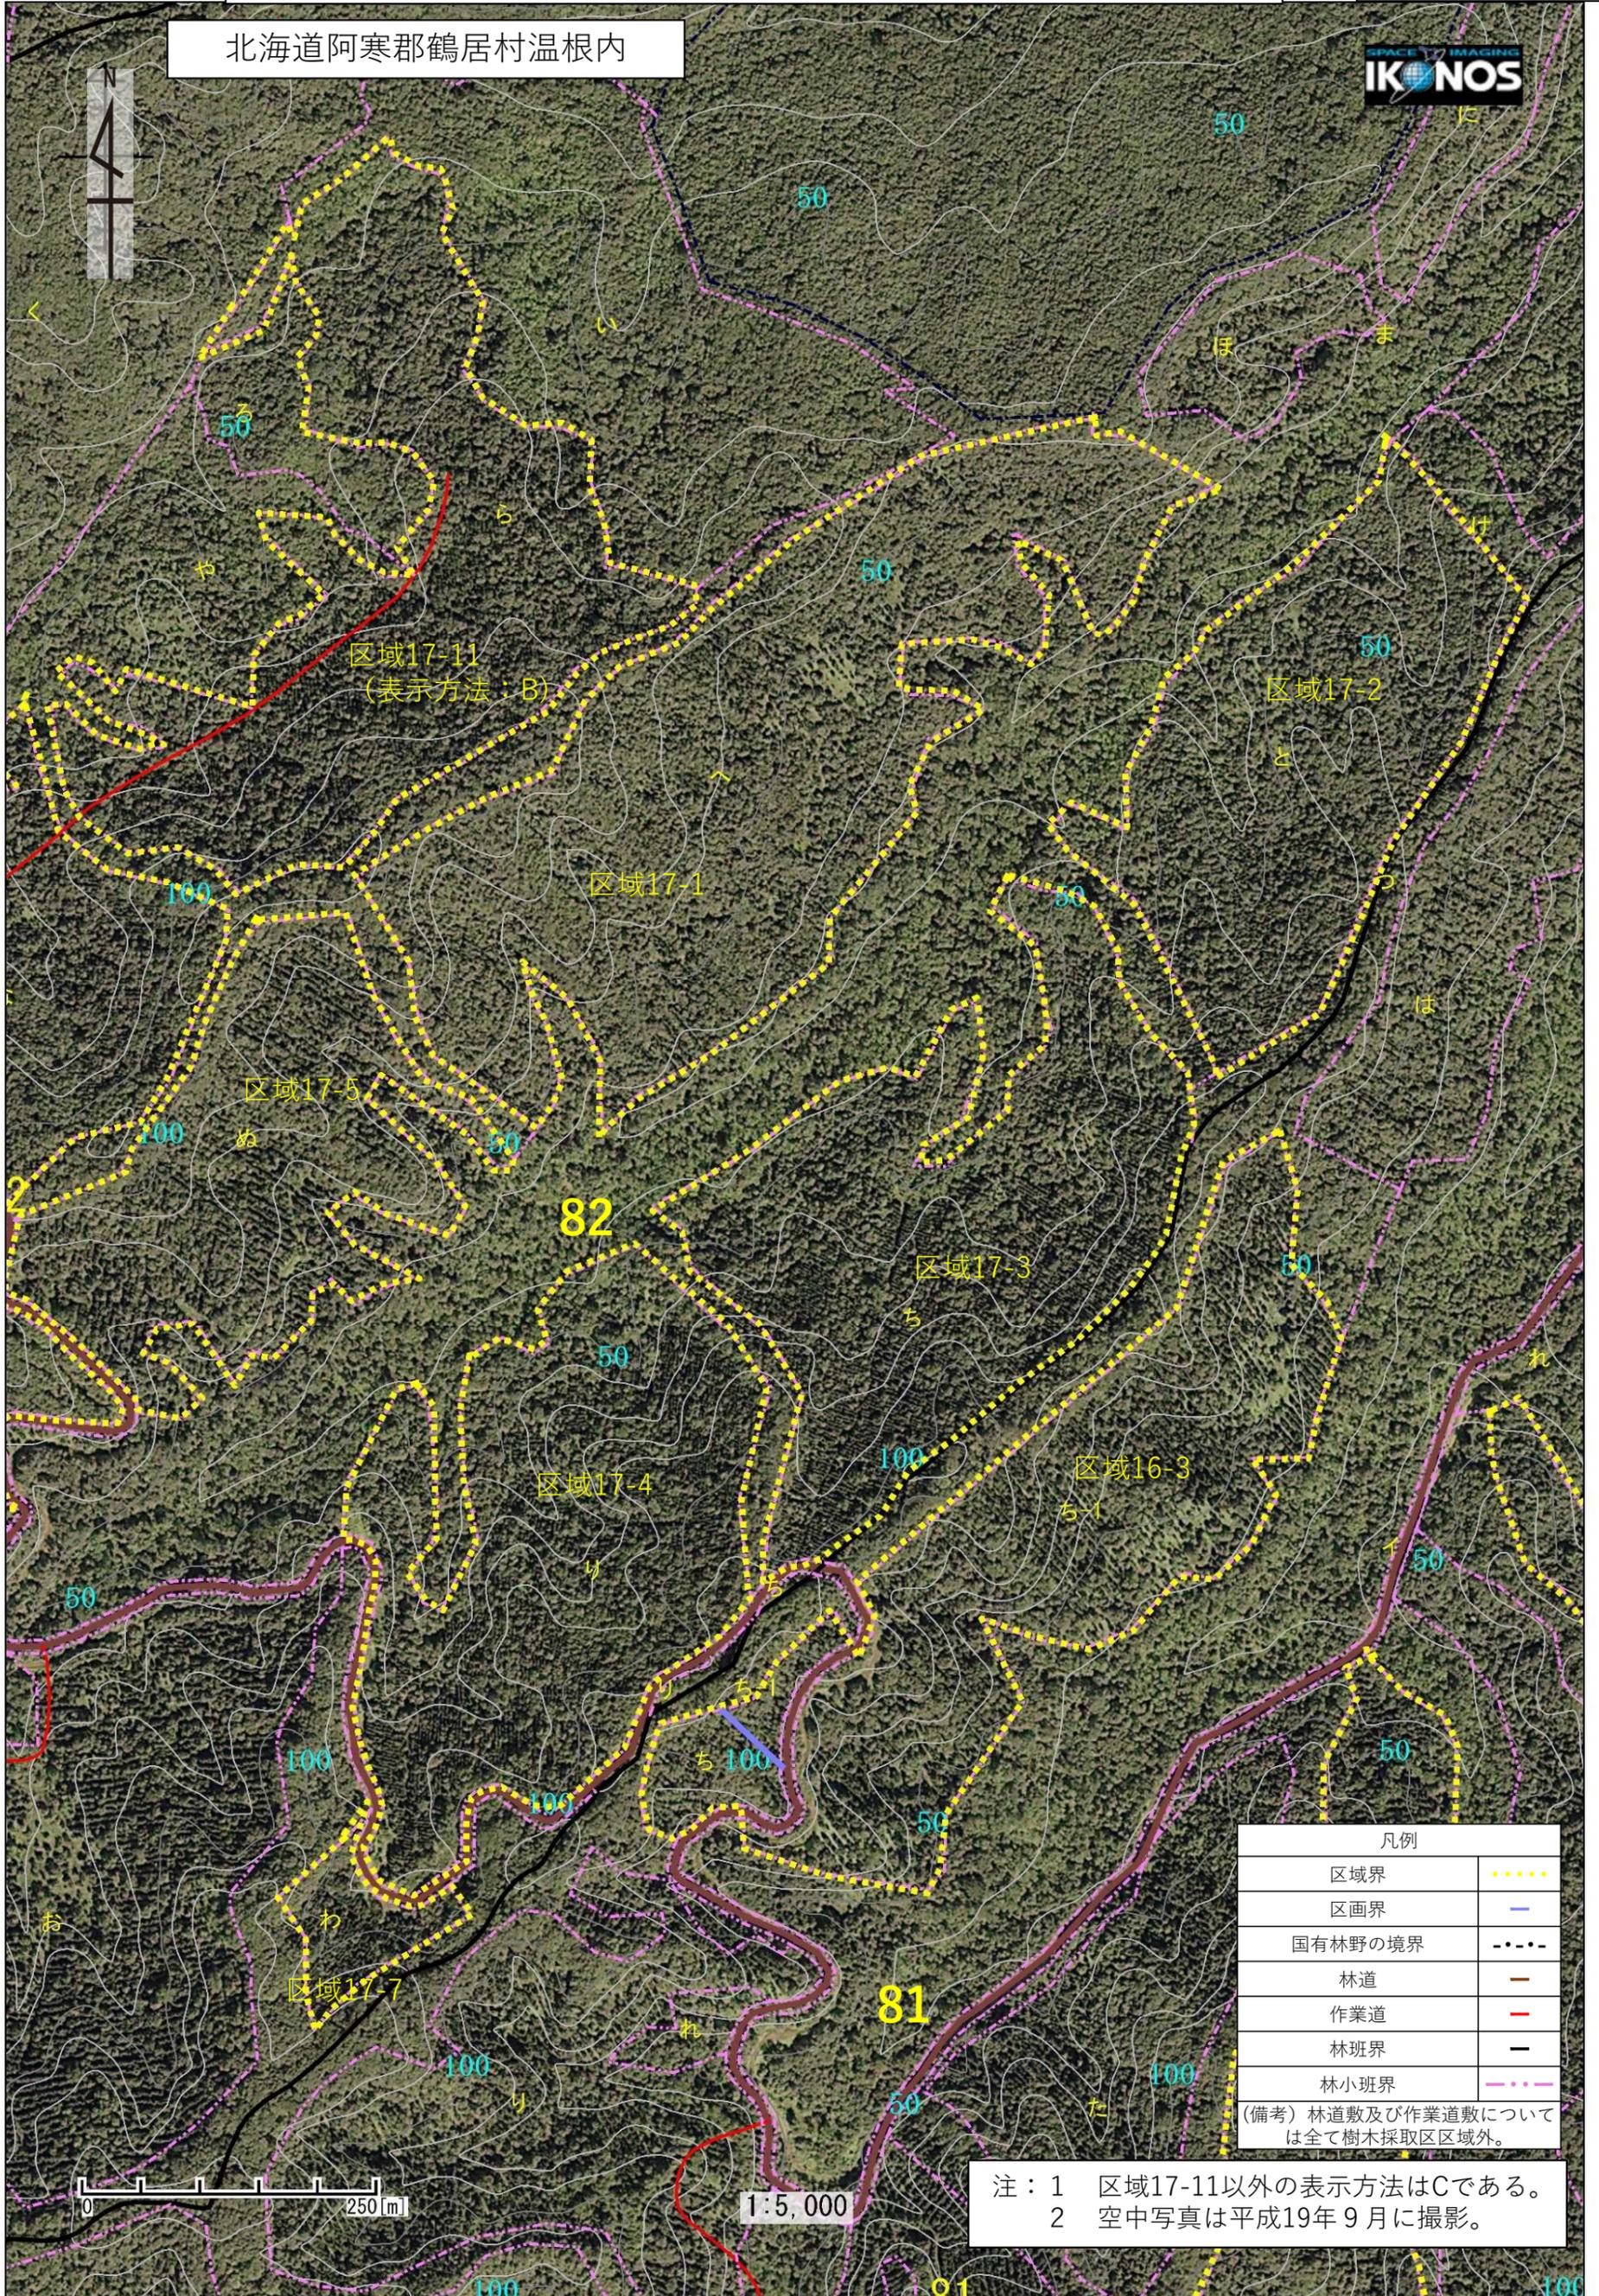


凡例	
区域界
区画界	—
国有林野の境界	-·-·-
林道	—
作業道	—
林班界	—
林小班界	—

(備考) 林道数及び作業道数については全て樹木採取区区域外。

注：1 区域17-11以外の表示方法はCである。
 2 空中写真は平成19年9月に撮影。

北海道阿寒郡鶴居村温根内

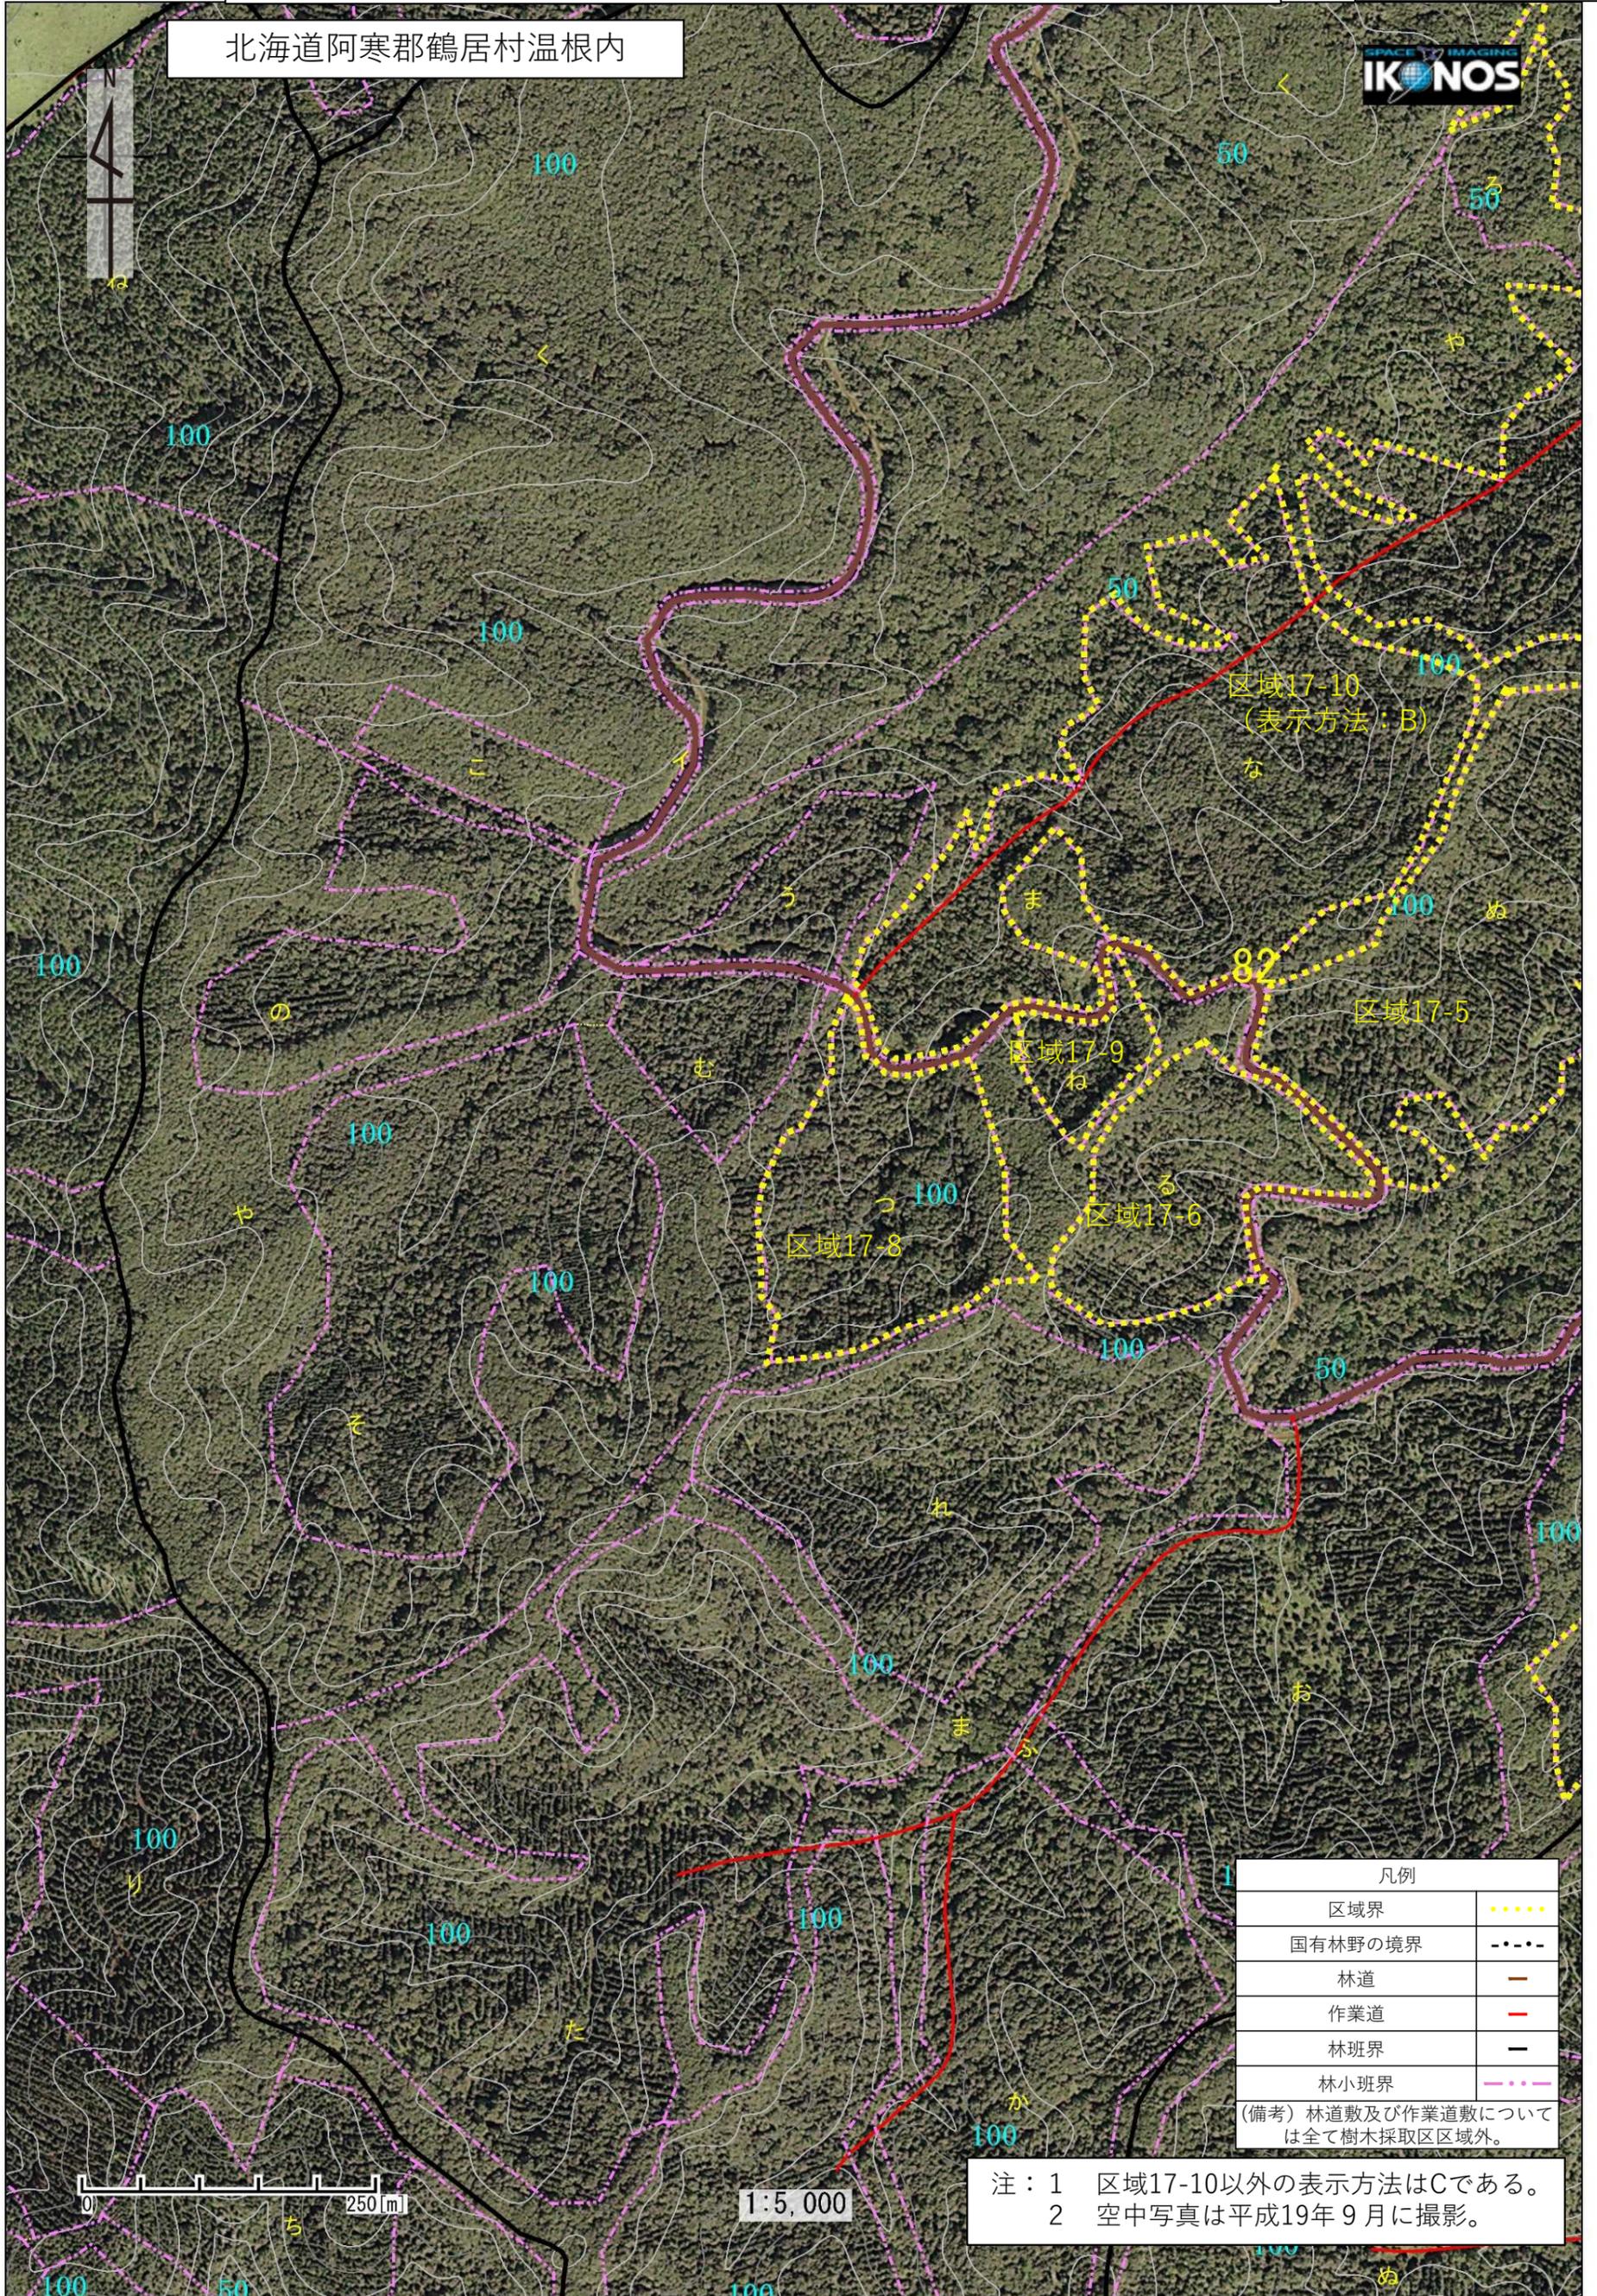

凡例	
区域界
国有林野の境界	-.-.-
林道	—
作業道	—
林班界	—
林小班界	—

(備考) 林道敷及び作業道敷については全て樹木採取区区域外。

注：1 区域17-10以外の表示方法はCである。
 2 空中写真は平成19年9月に撮影。


北海道阿寒郡鶴居村温根別




凡例	
区域界
区画界	—
国有林野の境界	- - - -
林道	—
作業道	—
林班界	—
林小班界

(備考) 林道数及び作業道数については全て樹木採取区区域外。

注：1 区域18-3、18-5、18-6以外の表示方法はCである。
 2 空中写真は平成30年7月に撮影。

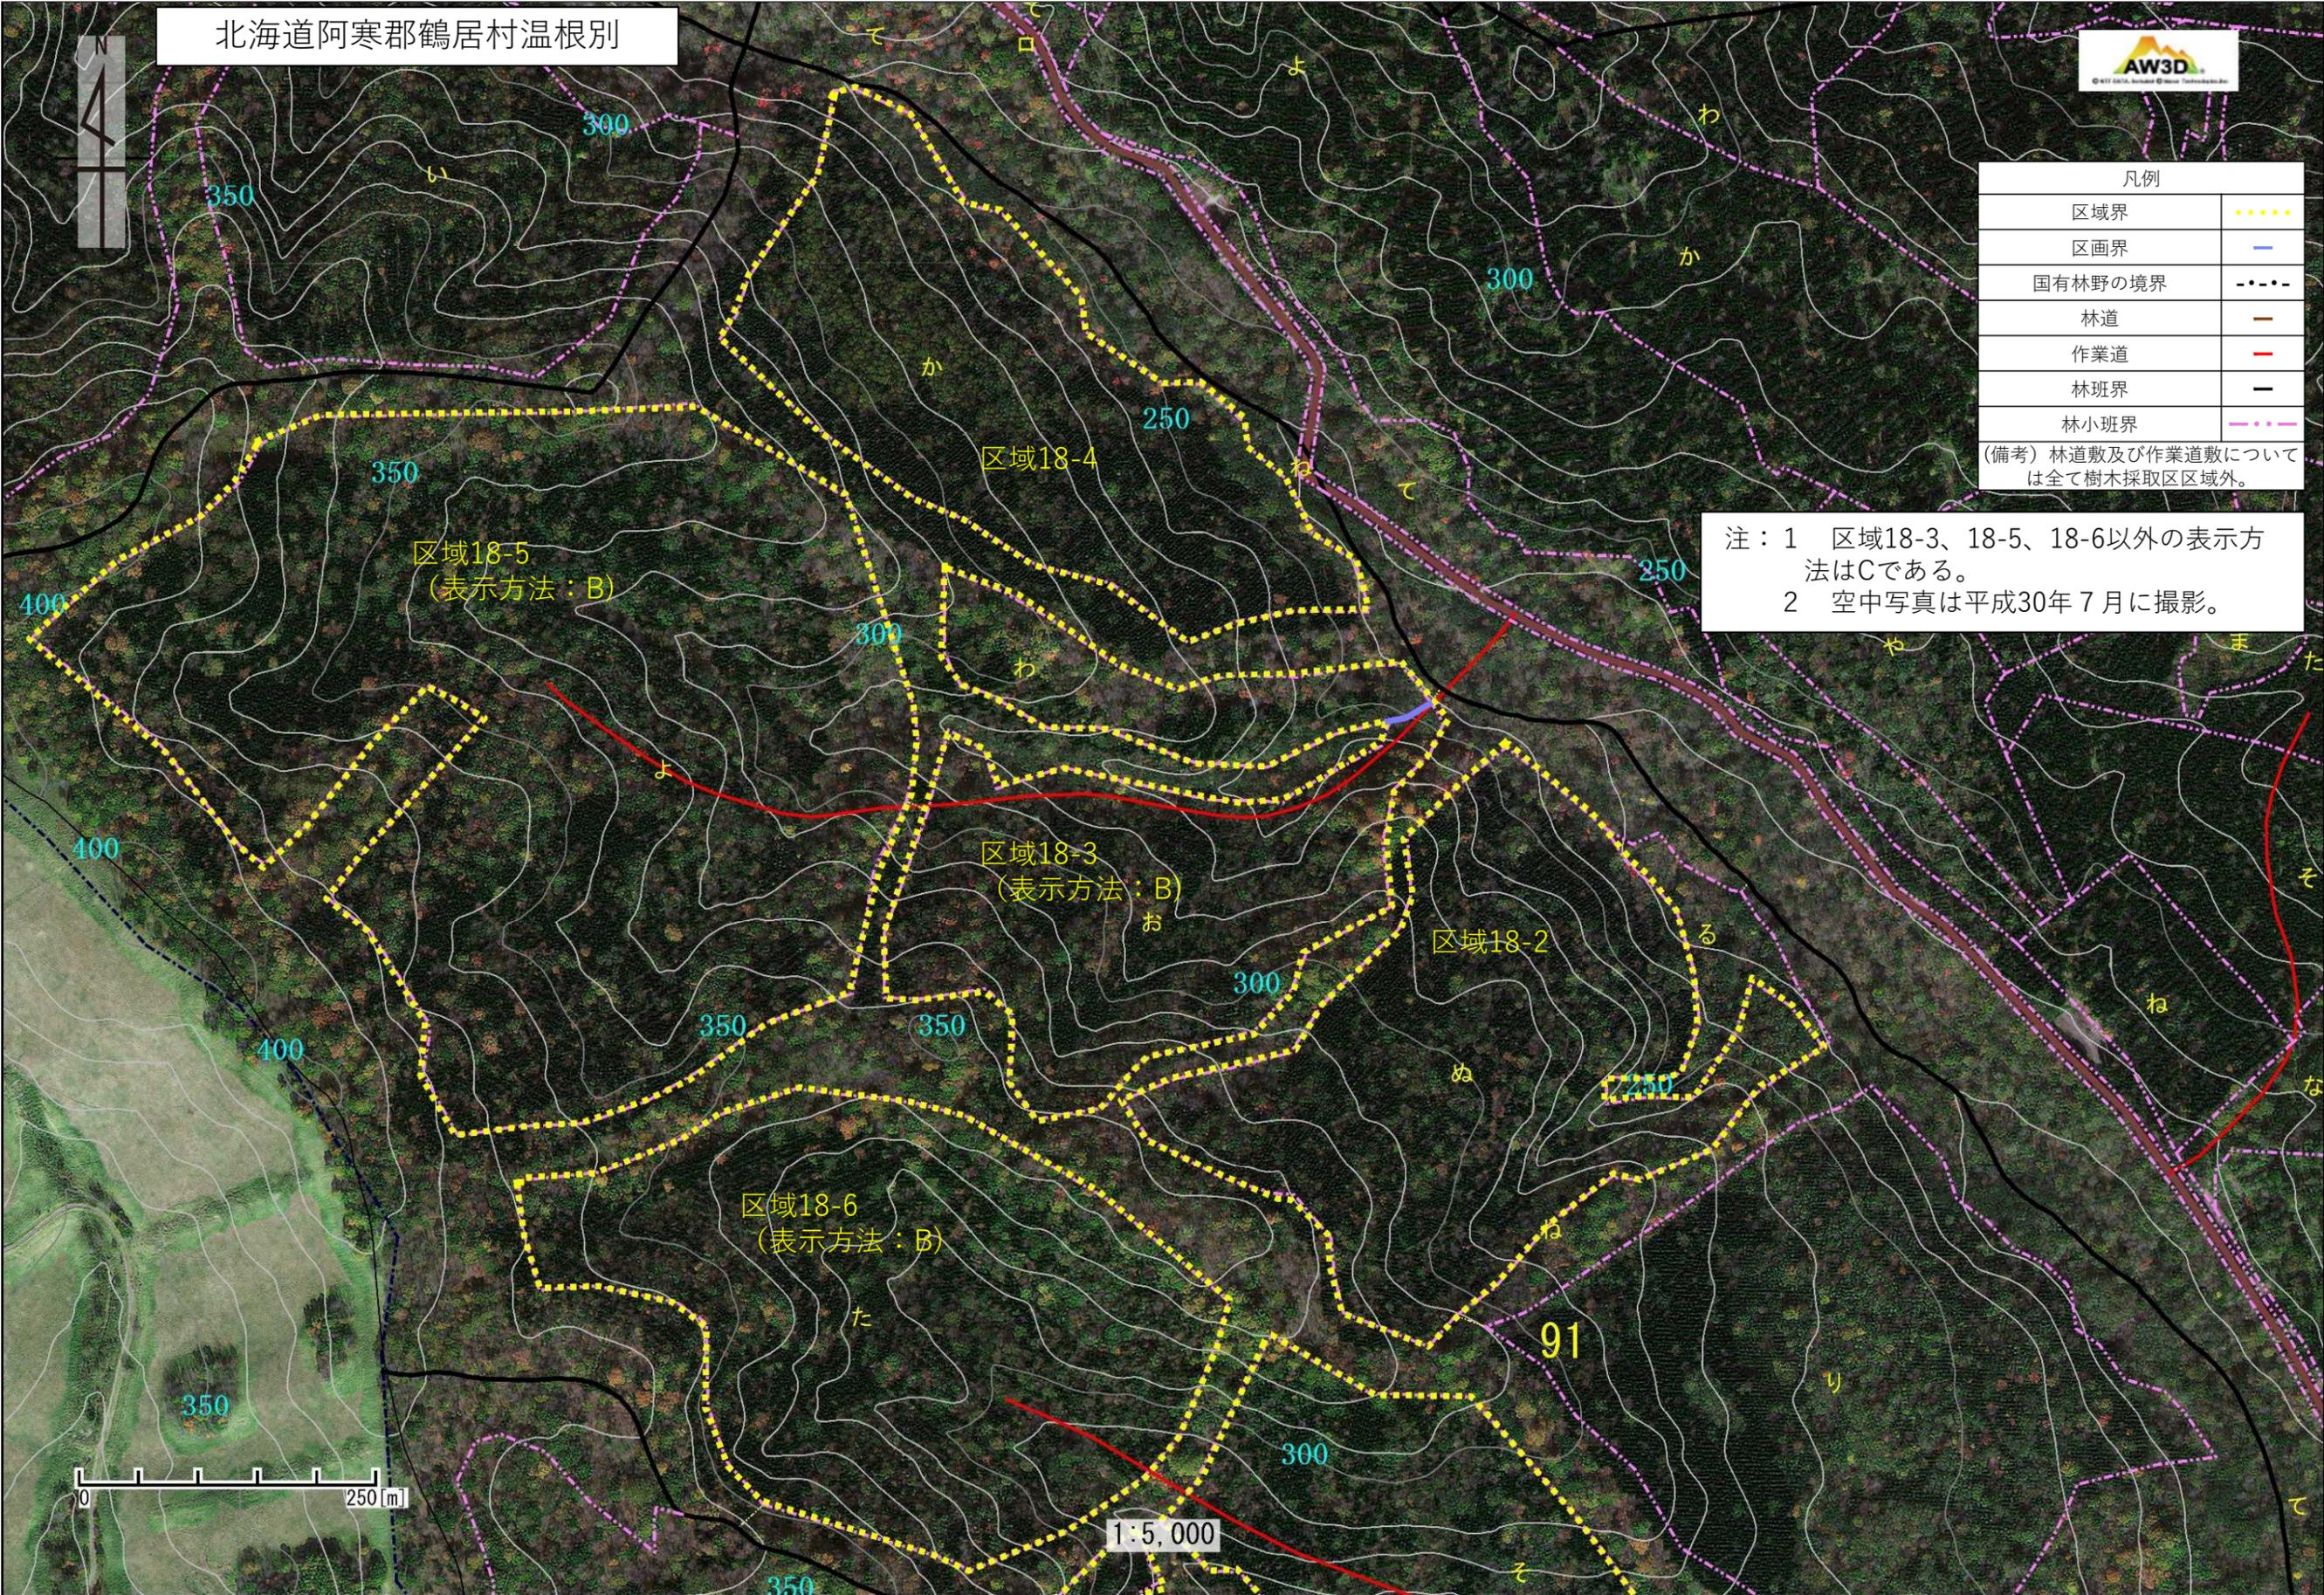

北海道阿寒郡鶴居村温根別

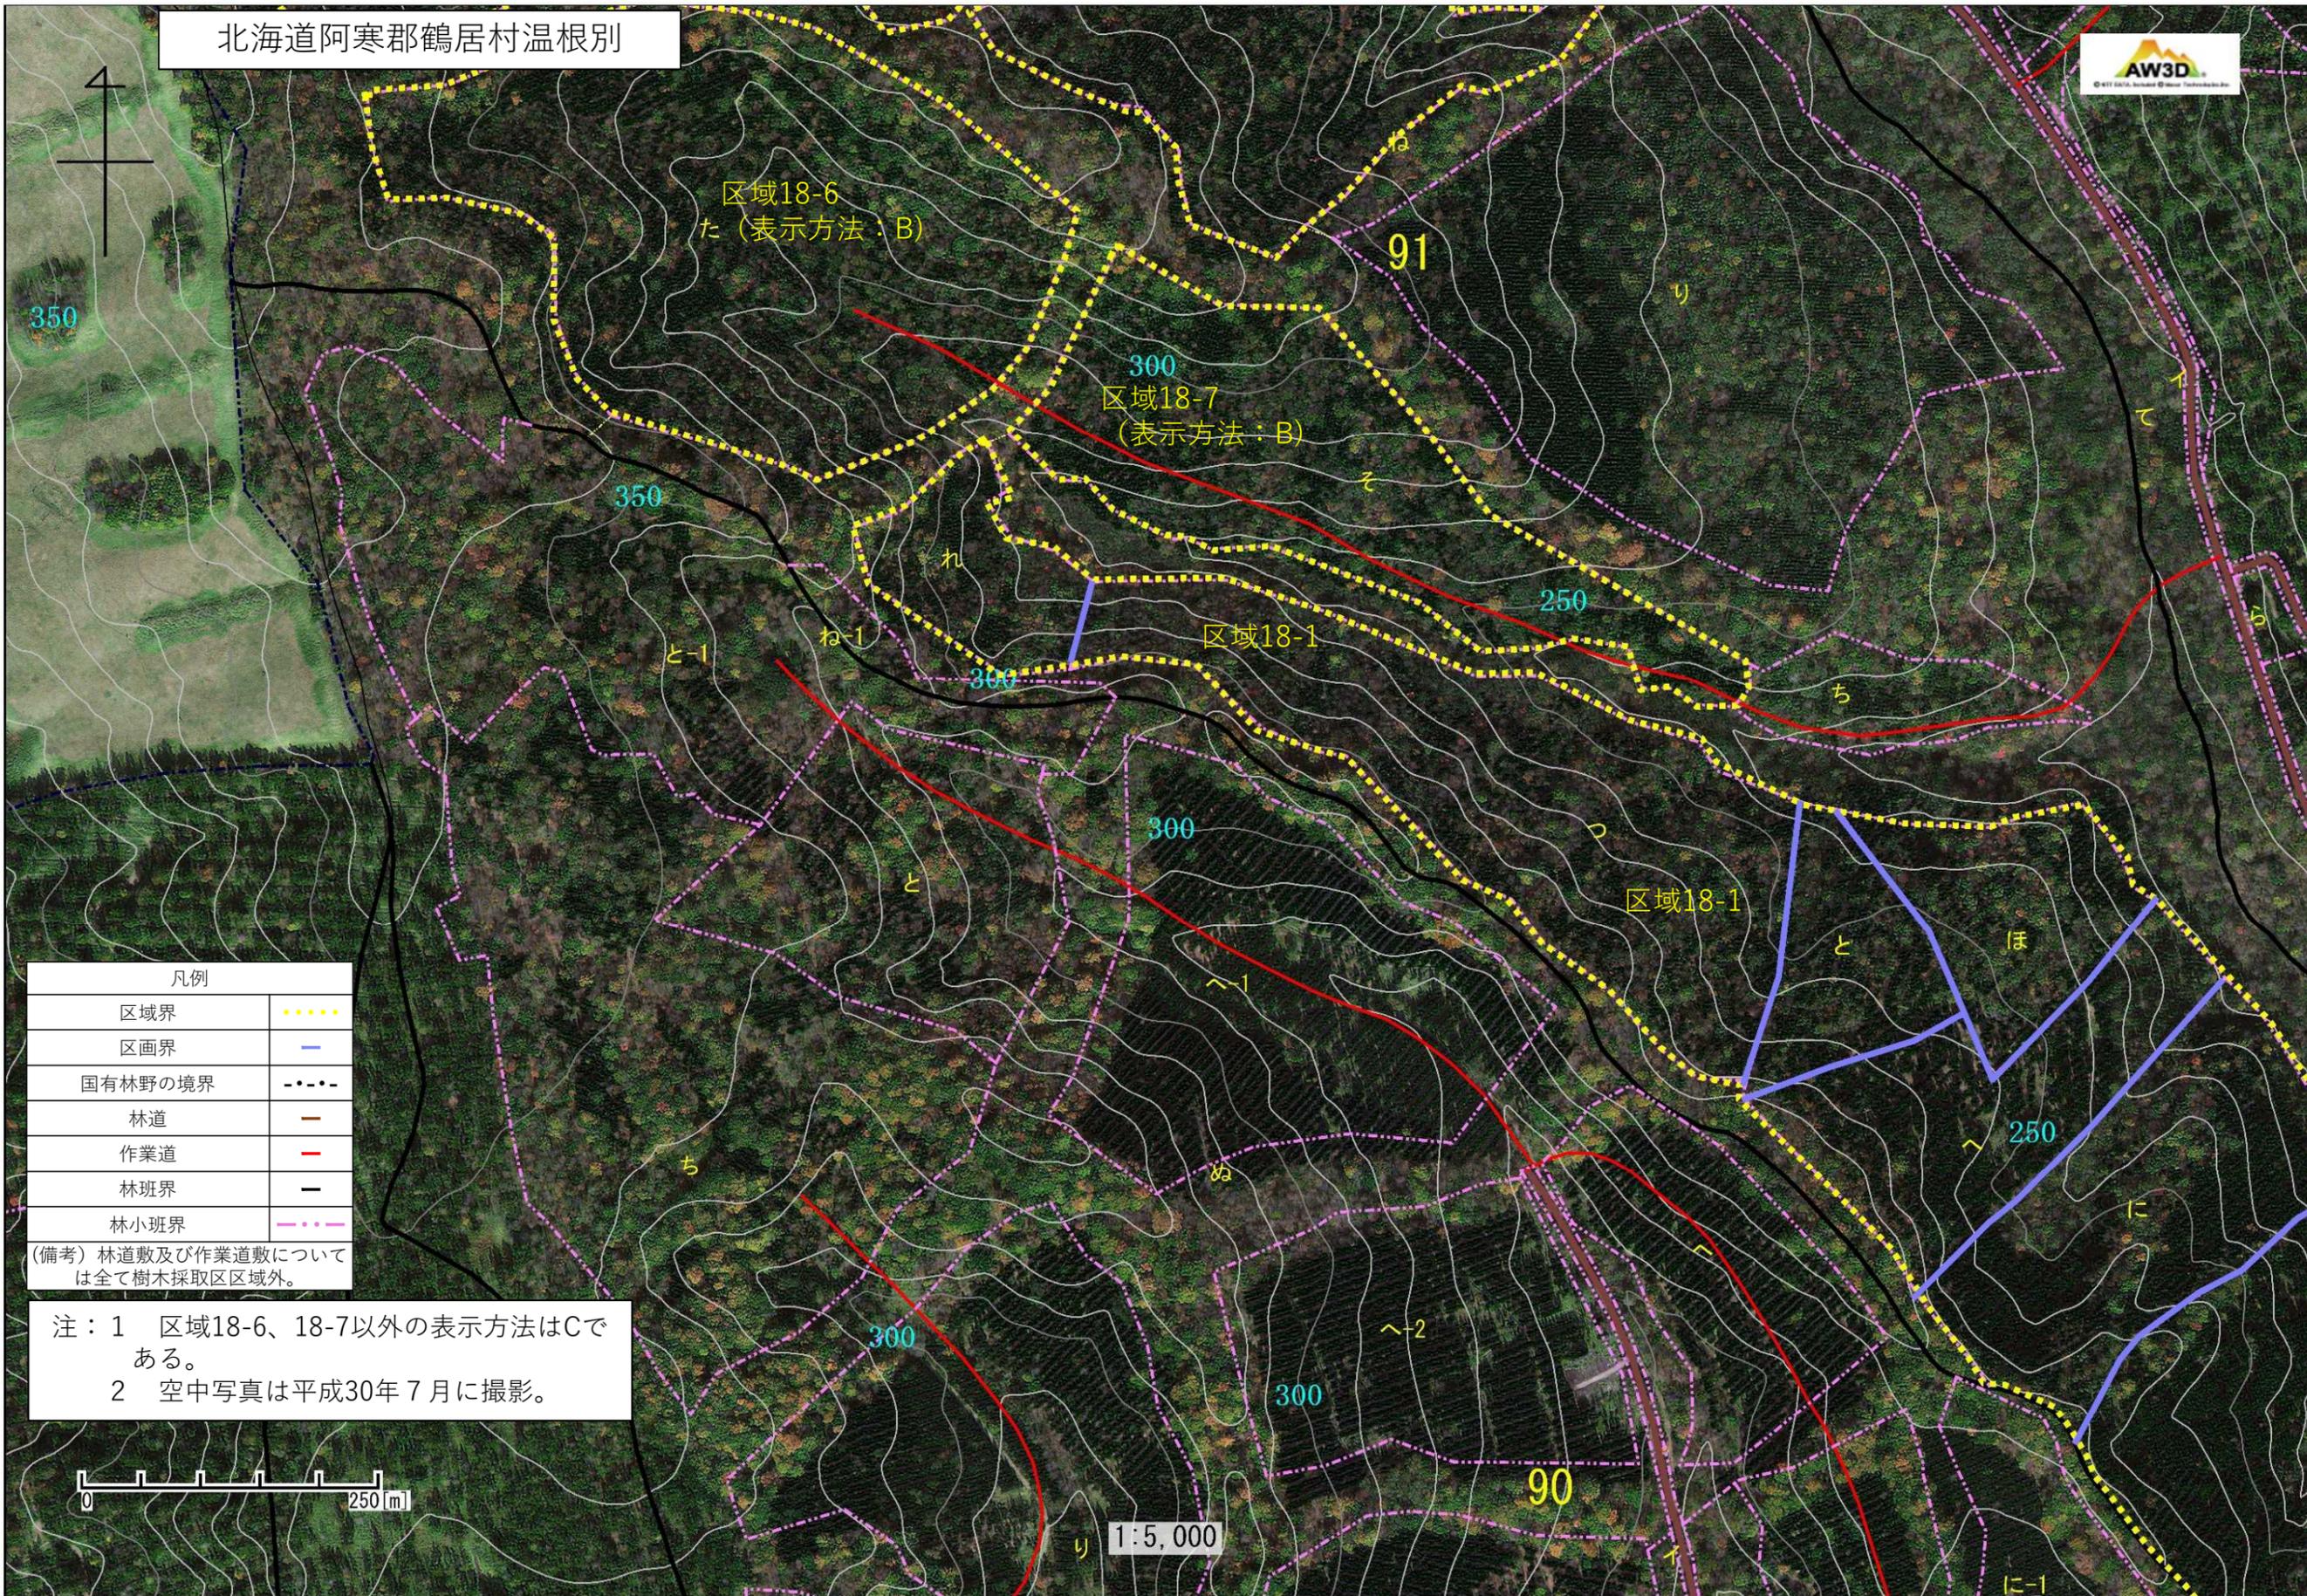

凡例	
区域界
区画界	—
国有林野の境界	- - - -
林道	—
作業道	—
林班界	—
林小班界



(備考) 林道数及び作業道数については全て樹木採取区区域外。

注：1 区域18-6、18-7以外の表示方法はCである。
 2 空中写真は平成30年7月に撮影。



1:5,000

北海道阿寒郡鶴居村温根別

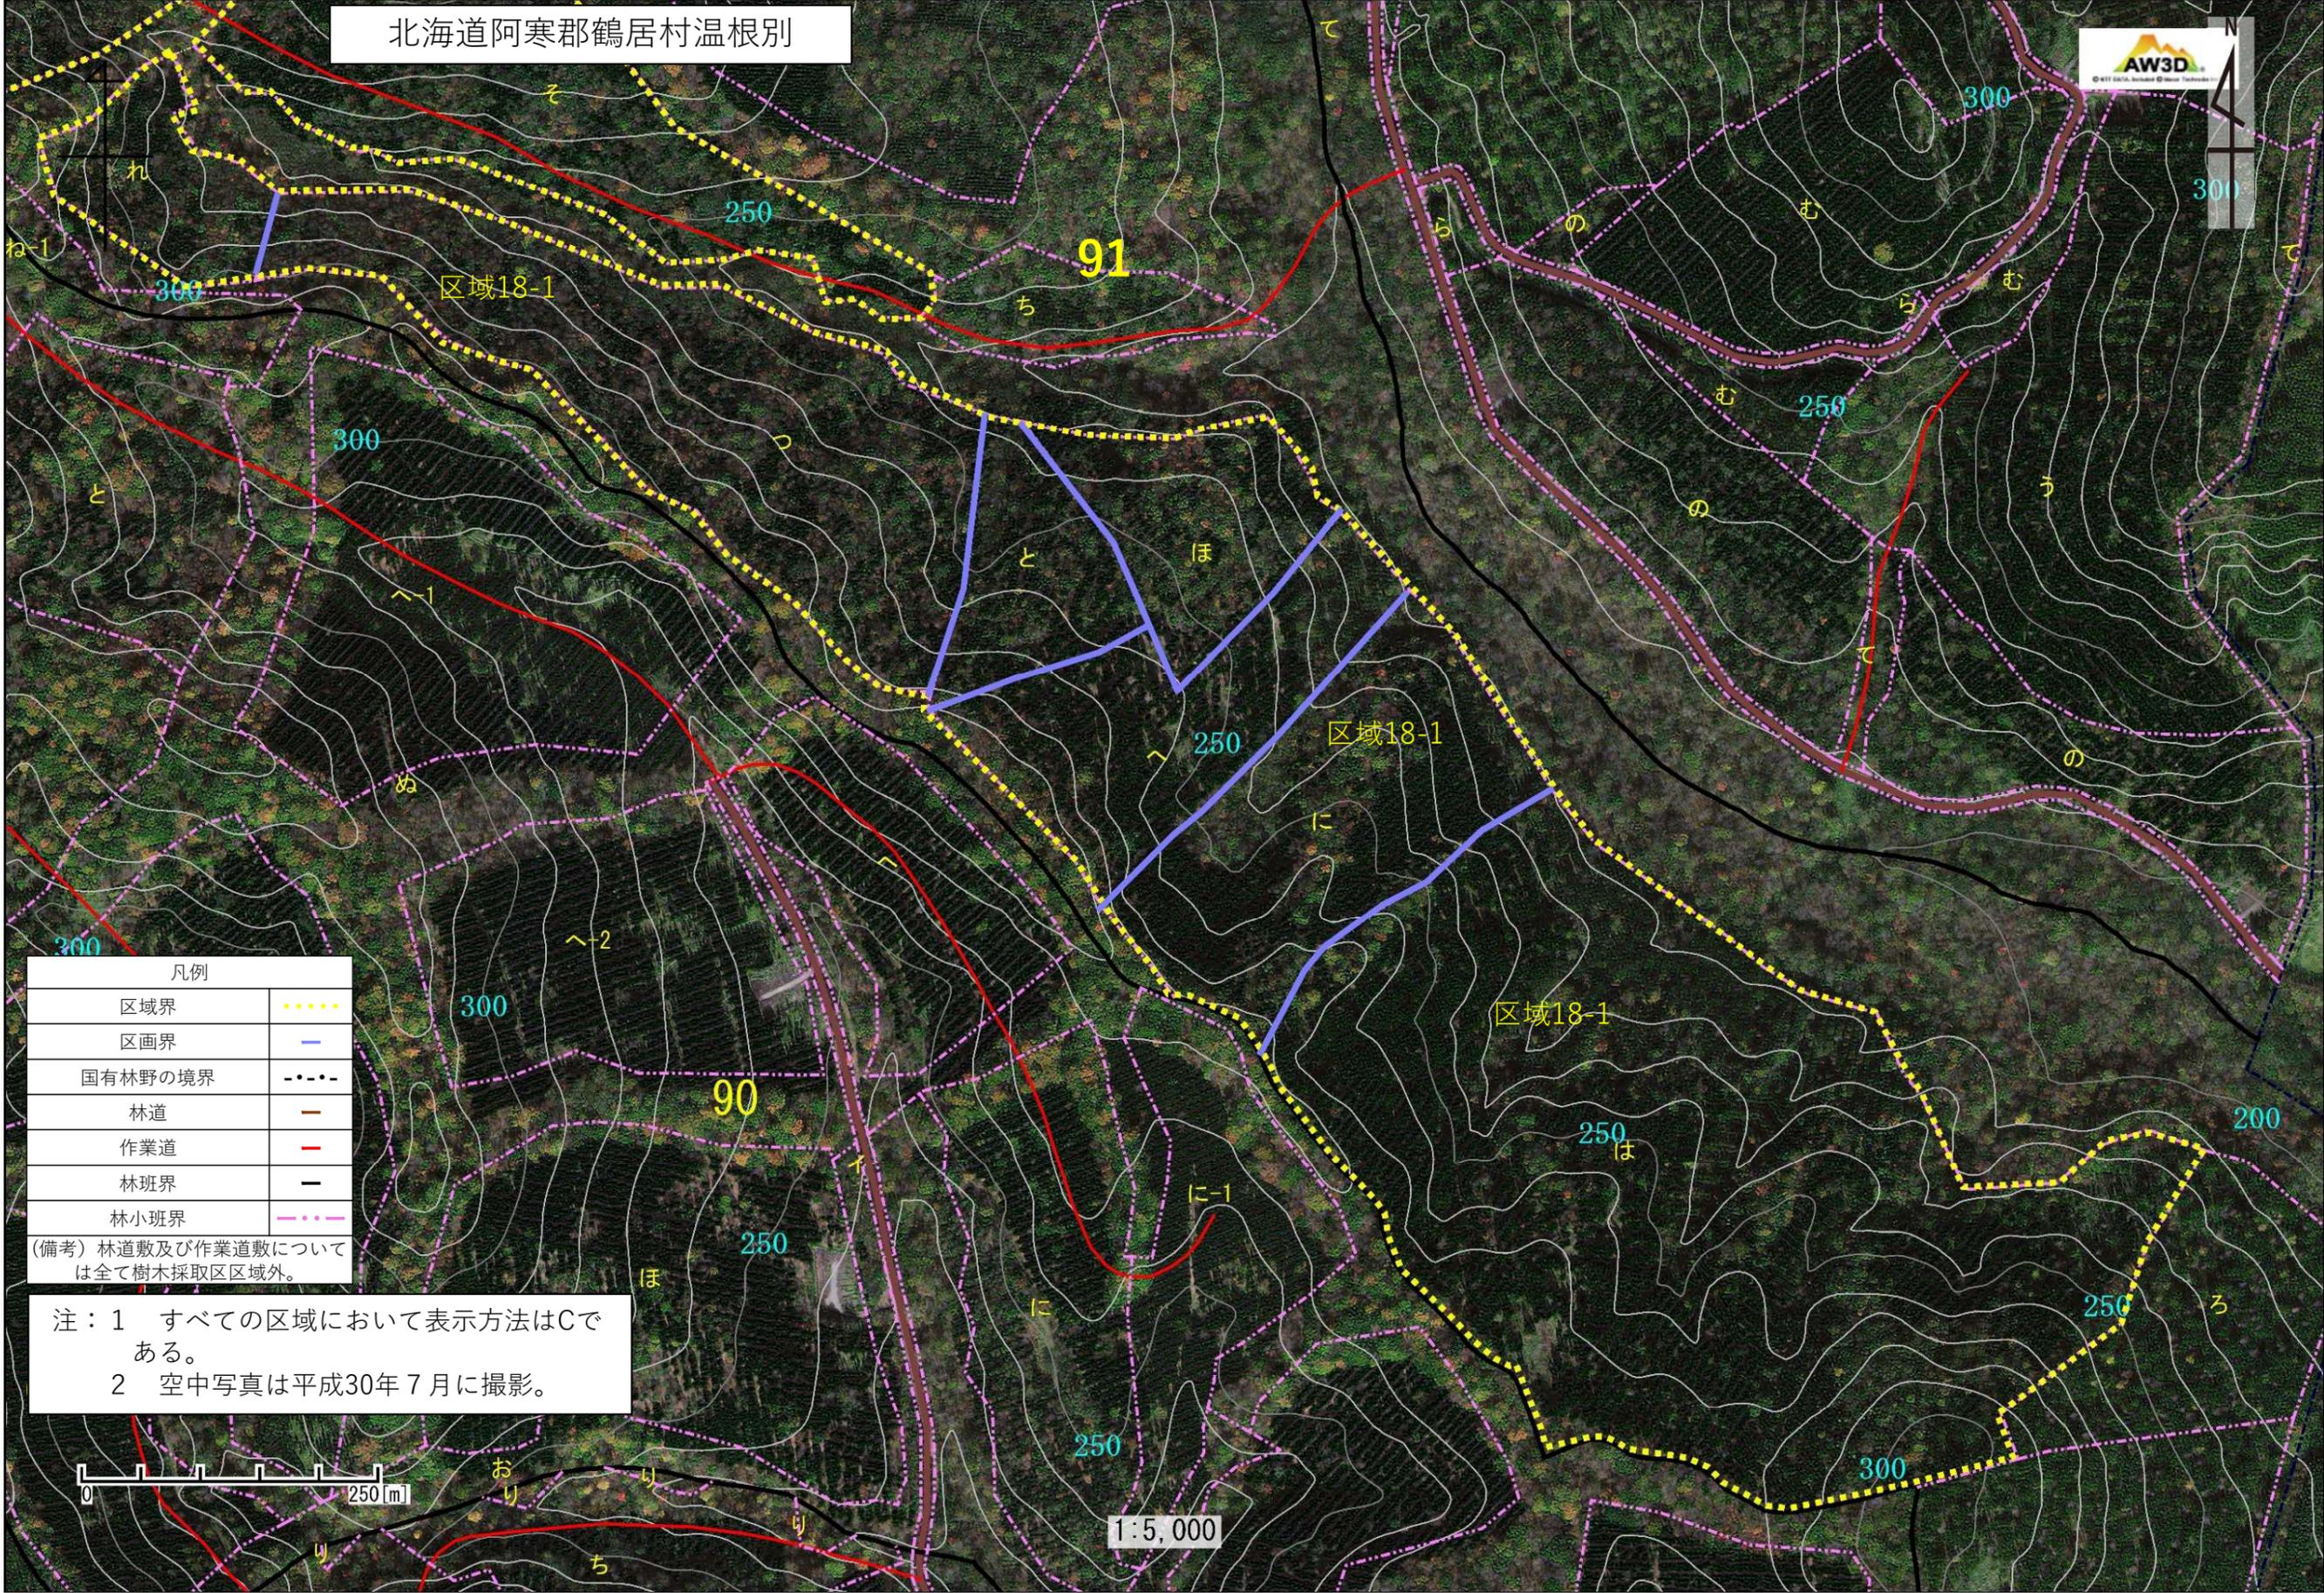

凡例	
区域界
区画界	—
国有林野の境界	- - - -
林道	—
作業道	—
林班界	—
林小班界	—

(備考) 林道敷及び作業道敷については全て樹木採取区区域外。

注：1 すべての区域において表示方法はCである。
 2 空中写真は平成30年7月に撮影。



1:5,000

北海道森林管理局3根釧西部樹木採取区森林資源等状況一覧表

区域番号	林班	小班	機能類型	施業群	(法令制限) (保安林)	権利関係	小班面積 ha	林種	樹種	混交歩合	林齢	☆主伐が可能になる伐期齢	☆間伐その他の採取が可能な林齢	(現時点)連年生長量 m	区域界の表示方法	明確でない小班内 雑地等面積 ha	区画面積 ha	区画から控除する 雑地等面積 ha	☆伐採率 %	☆採取方法	☆面的な複層状態に誘導する小班的 まとまり	☆主伐箇所での間伐率 %	採取可能面積 ha	☆前回の間伐実施 年度	☆主伐が可能になる 年度	☆間伐その他の樹 木の採取が可能な 年度	☆隣接林分が鬱閉 したものとする年 度	ha当たり伐採材 積 m ³	☆保護樹帯の設定	☆保護樹帯が採取 可能になる年度	摘要
区域1-1	32	ろ	水	混	水涵保	-	5.13	単	トド	100	31	-	31	20.8	C	-	5.13	-	35	間伐	-	-	-	-	-	R3	-	70	-	-	收穫調査済み
区域1-2	32	に	水	混	水涵保	-	7.05	単	トド アカエゾ	70 30	31	-	31	20.9 11.6	C	-	7.05	-	35	間伐	-	-	-	-	-	R3	-	73	-	-	
区域1-3	32	へ	水	混	水涵保	-	0.11	単	トド	100	78	-	31	0.2	C	-	0.11	-	25	間伐	-	-	-	S45	-	R3	-	40	-	-	基礎額算定林分
区域2-1	35	ち	水	混	水涵保	-	11.71	単	トド	100	29	-	31	47.6	C	-	11.71	-	35	間伐	-	-	-	-	-	R3	-	49	-	-	
区域2-2	35	る	水	混	水涵保	-	7.72	単	トド	100	30	-	31	39.1	C	-	7.72	-	35	間伐	-	-	-	-	-	R3	-	61	-	-	
区域3-1	38	は	水	混	水涵保	-	8.32	単	トド アカエゾ	85 15	53	60	-	16.1 3.4	C	-	8.32	-	50	複層伐 帯状	-	35	-	H26	R6	R6	-	96	ア	-	
	38	へ	水	混	水涵保	-	7.65	単	トド アカエゾ	70 30	54	60	-	32.6 16.9	C	0.02	7.65	0.02	50	複層伐 帯状	-	35	-	H12	R3	R3	-	254	-	-	
区域3-2	38	と	水	混	水涵保	-	7.68	単	トド アカエゾ	74 26	54	60	-	7.6 3.2	C	0.08	7.68	0.08	50	複層伐 帯状	-	35	-	H26	R6	R6	-	56	ア	-	
区域3-3	38	り	水	混	水涵保	-	3.37	単	トド	100	51	-	31	8.0	C	0.09	3.37	0.09	25	間伐	-	-	-	-	-	R3	-	102	-	-	收穫調査済み
区域4	39	い	水	混	水涵保	-	35.55	単	トド アカエゾ	98 2	50	-	31	137.4 3.4	C	-	35.55	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R6	-	136	-	-	
	39	ろ	水	混	水涵保	-	24.78	単	トド アカエゾ	92 8	48	-	31	37.7 4.0	C	-	24.78	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R6	-	57	-	-	
	39	は	水	混	水涵保	-	1.03	単	トド	100	44	-	31	1.6	C	-	1.03	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R6	-	42	-	-	
区域5	50	る	水	混	水涵保	-	13.49	単	トド	100	96	60	-	6.2	C	-	13.49	-	50	複層伐 帯状	-	35	-	H25	R3	R5	-	66	ア	-	基礎額算定林分
区域6-1	53	い	水	混	水涵保	-	7.35	単	トド	100	49	-	31	16.2	C	-	7.35	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R5	-	71	-	-	
	53	ろ	水	混	水涵保	-	13.33	単	トド	100	48	-	31	62.4	C	-	13.33	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R5	-	151	-	-	
区域6-2	53	は	水	混	水涵保	-	18.09	単	トド	100	48	-	31	56.4	C	0.07	18.09	0.07	25	間伐	-	-	-	-	-	R5	-	101	-	-	
区域7-1	54	ぬ	水	混	水涵保	-	1.69	単	トド	100	42	-	31	7.2	B	-	1.66	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R4	-	109	-	-	
区域7-2	54	る	水	混	水涵保	-	11.24	単	トド	100	41	-	31	39.6	C	-	11.24	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R5	-	88	-	-	
区域7-3	54	か	水	混	水涵保	-	3.78	単	トド	100	28	-	31	30.2	C	-	3.78	-	35	間伐	-	-	-	-	-	R3	-	85	-	-	基礎額算定林分
区域7-4	54	よ	水	混	水涵保	-	5.46	単	トド	100	29	-	31	34.4	C	-	5.46	-	35	間伐	-	-	-	-	-	R3	-	67	-	-	
区域7-5	54	た	水	混	水涵保	-	6.84	単	トド	100	29	-	31	47.6	C	-	6.84	-	35	間伐	-	-	-	-	-	R3	-	74	-	-	
区域7-6	54	れ	水	混	水涵保	-	4.47	単	トド	100	29	-	31	33.2	C	-	4.47	-	35	間伐	-	-	-	-	-	R3	-	79	-	-	
区域7-7	54	ね	水	混	水涵保	-	2.65	単	トド	100	30	-	31	12.6	C	-	2.65	-	35	間伐	-	-	-	-	-	R3	-	50	-	-	
区域7-8	54	な	水	混	水涵保	-	1.99	単	トド アカエゾ	64 36	30	-	31	12.5 10.4	C	-	1.99	-	35	間伐	-	-	-	-	-	R3	-	104	-	-	
区域7-9	54	ら	水	混	水涵保	-	4.16	単	トド アカエゾ	58 42	30	-	31	23.6 25.4	C	-	4.16	-	35	間伐	-	-	-	-	-	R3	-	104	-	-	
区域7-10	54	う	水	混	水涵保	-	12.13	単	トド	100	28	-	31	58.2	C	-	12.13	-	35	間伐	-	-	-	-	-	R3	-	51	-	-	
区域8	55	ほ	水	混	水涵保	-	11.06	単	トド	100	32	-	31	44.4	C	-	11.06	-	35	間伐	-	-	-	-	-	R3	-	59	-	-	
区域9-1	56	よ	水	混	水涵保	-	3.41	単	トド	100	96	60	-	4.6	C	-	3.41	-	50	複層伐 帯状	-	35	-	H22	R3	R3	-	189	-	-	基礎額算定林分
区域9-2	56	れ	水	混	水涵保	-	5.15	単	トド	100	85	60	-	6.8	C	-	5.15	-	50	複層伐 帯状	-	35	-	H22	R3	R3	-	133	-	-	
	56	そ	水	混	水涵保	-	3.04	単	トド	100	96	60	-	4.6	C	-	3.04	-	50	複層伐 帯状	-	35	-	H22	R3	R3	-	183	-	-	基礎額算定林分
区域9-3	56	ね	水	混	水涵保	-	0.86	単	トド	100	97	60	-	0.9	C	-	0.86	-	50	複層伐 帯状	-	35	-	H22	R3	R3	-	151	-	-	
区域9-4	56	む01	水	単	水涵保	-	6.18	単	トド	100	47	-	31	10.0	C	-	6.18	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R5	-	52	-	-	
	56	む02	水	単	水涵保	-	5.07	単	トド	100	96	-	31	5.5	C	-	5.07	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R3	-	155	-	-	
	56	む03	水	単	水涵保	-	0.82	単	トド	100	96	-	31	1.1	C	-	0.82	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R3	-	200	-	-	
区域9-5	56	の	水	単	水涵保	-	2.07	単	トド	100	96	-	31	2.5	C	-	2.07	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R3	-	179	-	-	收穫調査済み
区域9-6	56	く	水	単	水涵保	-	10.22	単	トド	100	96	60	-	10.5	C	-	10.22	-	50	複層伐 帯状	-	35	-	H22	R3	R3	-	129	-	-	
区域10-1	57	よ	水	単	水涵保	-	6.12	単	トド アカエゾ	79 21	55	60	-	20.4 5.8	C	-	6.12	-	50	複層伐 帯状	-	35	-	H25	R5	R5	-	156	-	-	

区域番号	林班	小班	機能類型	施業群	(法令制限) (保安林)	権利関係	小班面積 ha	林種	樹種	混交歩合	林齢	☆主伐が可能になる伐期齢	☆間伐その他の木の採取が可能な林齢	(現時点)連年生長量 m	区域界の表示方法	明確でない小班内 雑地等面積 ha	区画面積 ha	区画から控除する 雑地等面積 ha	☆伐採率 %	☆採取方法	☆面的な複層状態に誘導する小班的 まとまり	☆主伐箇所で間伐率 %	採取可能面積 ha	☆前回の間伐実施 年度	☆主伐が可能になる 年度	☆間伐その他の木の採取が可能な 年度	☆隣接林分が鬱閉 したものとする年 度	ha当たり伐採材 積 m	☆保護樹帯の設定	☆保護樹帯が採取 可能になる年度	概要
区域10-2	57	れ	水	単	水涵保	-	5.08	単	トド	100	54	60	31	15.8	C	-	5.08	-	50	複層伐 帯状	-	35	-	H12	R3	R3	-	111	-	-	
	57	そ	水	混	水涵保	-	2.61	単	トド	100	81	60	31	3.9	C	-	2.61	-	50	複層伐 帯状	-	35	-	H25	R3	R5	-	151	-	-	基礎額算定林分
区域11	59	ろ	水	混	水涵保	-	35.59	単	トド アカエゾ	98 2	52	-	31	49.8 1.2	C	-	35.59	-	25	間伐	-	-	-	H20	-	R3	-	51	-	-	
	59	ぬ	水	単	水涵保	-	1.20	単	トド	100	43	-	31	2.9	C	-	1.20	-	25	間伐	-	-	-	H25	-	R5	-	57	-	-	
区域12-1	59	る	水	単	水涵保	-	1.88	単	トド	100	43	-	31	12.6	C	-	1.88	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R3	-	159	-	-	
区域12-1	60	ろ	水	単	水涵保	-	0.58	単	トド	100	85	-	31	1.0	C	-	0.58	-	25	間伐	-	-	-	H22	-	R3	-	164	-	-	
区域12-2	60	へ	水	単	水涵保	-	2.17	単	トド	100	85	-	31	4.0	C	-	2.17	-	25	間伐	-	-	-	H22	-	R3	-	184	-	-	
区域12-3	60	ぬ	水	混	水涵保	-	24.41	単	トド 他N	73 23	48	-	31	93.0 13.4	B	-	24.08	-	25	間伐	-	-	-	H25	-	R5	-	147	-	-	
	60	る	水	混	水涵保	-	0.47	単	トド	100	85	-	31	0.9	C	-	0.47	-	25	間伐	-	-	-	H22	-	R3	-	185	-	-	
区域12-3	60	お	水	混	水涵保	-	0.22	単	トド	100	85	-	31	0.7	C	-	0.22	-	25	間伐	-	-	-	H25	-	R5	-	323	-	-	
区域13-1	61	い	水	混	水涵保	-	3.39	単	トド	100	97	60	-	1.7	C	-	3.39	-	50	複層伐 帯状	-	35	-	H22	R3	R3	-	73	-	-	収穫調査済み
区域13-2	61	ろ	水	混	水涵保	-	0.16	単	トド	100	96	60	-	0.2	C	-	0.16	-	50	複層伐 帯状	-	35	-	H14	R3	R3	-	200	-	-	
	61	は	水	混	水涵保	-	0.11	単	トド	100	96	60	-	0.2	C	-	0.11	-	50	複層伐 帯状	-	35	-	H1	R3	R3	-	318	-	-	
区域13-2	61	へ	水	単	水涵保	-	13.00	単	トド	100	96	60	-	12.8	C	-	13.00	-	50	複層伐 帯状	-	35	-	H22	R3	R3	-	141	-	-	
区域13-3	61	た	水	混	水涵保	-	2.54	単	トド	100	97	60	31	2.4	C	0.07	2.54	0.07	50	複層伐 帯状	-	35	-	H22	R3	R3	-	141	-	-	
区域14-1	63	い	水	混	水涵保	-	47.6	単	トド	100	49	60	31	364.5	C	-	47.60	-	25	間伐	-	-	-	H24	-	R4	-	247	-	-	
区域14-2	63	ほ	水	混	水涵保	-	0.74	単	トド	100	49	60	31	6.3	C	-	0.74	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R3	-	274	-	-	
区域14-3	63	ぬ	水	混	水涵保	-	1.44	単	トド	100	49	60	31	4.9	C	-	1.44	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R3	-	109	-	-	
区域14-4	63	る	水	混	水涵保	-	1.06	単	トド	100	49	60	31	1.9	C	-	1.06	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R3	-	59	-	-	
区域14-5	63	か	水	混	水涵保	-	10.72	単	トド	100	48	-	31	48.9	C	-	10.72	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R3	-	147	-	-	
区域14-6	63	た	水	混	水涵保	-	18.24	単	トド	100	49	-	31	92.2	C	-	18.24	-	25	間伐	-	-	-	H24	-	R4	-	163	-	-	
区域14-7	63	れ	水	混	水涵保	-	39.13	単	トド	100	49	-	31	300.8	C	-	39.13	-	25	間伐	-	-	-	H24	-	R4	-	248	-	-	
区域14-8	63	お	水	混	水涵保	-	0.48	単	トド	100	49	-	31	0.3	C	-	0.48	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R3	-	71	-	-	
区域15-1	80	く	水	混	水涵保	-	10.19	単	トド	100	40	-	31	41.1	C	-	10.19	-	25	間伐	-	-	-	H19	-	R3	-	79	-	-	基礎額算定林分
区域15-2	80	や	水	混	水涵保	-	6.13	単	トド	100	40	-	31	41.1	C	-	6.13	-	25	間伐	-	-	-	H19	-	R3	-	74	-	-	基礎額算定林分
区域15-3	80	め	水	混	水涵保	-	10.34	単	トド	100	40	-	31	36.9	C	-	10.34	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R3	-	70	-	-	
区域15-4	80	み	水	混	水涵保	-	1.94	単	トド	100	40	-	31	8.9	C	-	1.94	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R3	-	90	-	-	
区域15-5	80	し	水	混	水涵保	-	1.65	単	トド	100	39	-	31	4.0	C	-	1.65	-	25	間伐	-	-	-	H19	-	R3	-	47	-	-	
区域16-1	81	ほ	水	混	水涵保	-	8.50	単	トド	100	39	-	31	33.8	C	-	8.50	-	25	間伐	-	-	-	H25	-	R5	-	78	-	-	
区域16-2	81	と	水	混	水涵保	-	14.38	単	トド アカエゾ	76 24	38	-	31	81.4 30.2	C	-	14.38	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R3	-	146	-	-	
区域16-3	81	ち	水	混	水涵保	-	1.00	単	トド	100	38	-	31	7.3	C	-	1.00	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R3	-	144	-	-	
区域16-3	81	ち01	水	混	水涵保	-	10.04	単	トド アカエゾ	90 10	37	-	31	62.2	C	-	10.04	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R3	-	135	-	-	
区域16-4	81	る	水	混	水涵保	-	14.92	単	トド	100	35	-	31	122.3	B	-	14.86	-	35	間伐	-	-	-	-	-	R3	-	121	-	-	
	81	わ	水	混	水涵保	-	2.00	単	トド	100	35	-	31	17.0	C	-	2.00	-	35	間伐	-	-	-	-	-	R3	-	125	-	-	
区域16-4	81	か	水	混	水涵保	-	10.95	単	トド	100	34	-	31	35.7	C	-	10.95	-	35	間伐	-	-	-	-	-	R3	-	48	-	-	
区域16-5	81	か01	水	混	水涵保	-	8.78	単	トド	100	34	-	31	41.8	C	-	8.78	-	35	間伐	-	-	-	-	-	R3	-	70	-	-	
区域17-1	82	へ	水	混	水涵保	-	17.00	単	トド アカエゾ	60 40	36	-	31	68.1 53.4	C	-	17.00	-	35	間伐	-	-	-	-	-	R3	-	131	-	-	
区域17-2	82	と	水	混	水涵保	-	10.84	単	トド	100	36	-	31	71.9	C	-	10.84	-	35	間伐	-	-	-	-	-	R3	-	130	-	-	
区域17-3	82	ち	水	混	水涵保	-	12.13	単	トド アカエゾ	95 5	37	-	31	79.3 4.9	C	-	12.13	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R3	-	135	-	-	
区域17-4	82	り	水	混	水涵保	-	10.83	単	トド	100	35	-	31	51.6	C	-	10.83	-	35	間伐	-	-	-	-	-	R3	-	70	-	-	
区域17-5	82	ぬ	水	混	水涵保	-	8.78	単	トド アカエゾ	69 31	36	-	31	40.5 21.4	C	-	8.78	-	35	間伐	-	-	-	-	-	R3	-	151	-	-	基礎額算定林分

区域番号	林班	小班	機能類型	施業群	(法令制限) (保安林)	権利関係	小班面積 ha	林種	樹種	混交歩合	林齢	☆主伐が可能になる伐期齢	☆間伐その他の樹木の採取が可能になる林齢	(現時点)連年生 長量 m	区域界の表示方法	明確でない小班内 雑地等面積 ha	区画面積 ha	区画から控除する 雑地等面積 ha	☆伐採率 %	☆採取方法	☆面的な複層状態に誘導する小班的 まとまり	☆主伐箇所で間伐率 %	採取可能面積 ha	☆前回の間伐実施 年度	☆主伐が可能になる 年度	☆間伐その他の樹木の採取が可能になる 年度	☆隣接林分が鬱閉 したものとす る年 度	ha 当たり伐採材 積 m	☆保護樹帯の設定	☆保護樹帯が採取 可能になる年度	概要		
区域17-6	82	る	水	混	水涵保	-	3.53	単	トド	100	36	-	31	23.2	C	-	3.53	-	35	間伐	-	-	-	-	-	R3	-	129	-	-			
区域17-7	82	わ	水	混	水涵保	-	1.09	単	トド	100	35	-	31	5.2	C	-	1.09	-	35	間伐	-	-	-	-	-	R3	-	70	-	-			
区域17-8	82	つ	水	混	水涵保	-	5.08	単	トド アカエゾ	78 22	36	-	31	26.1 8.7	C	-	5.08	-	35	間伐	-	-	-	-	-	R3	-	129	-	-			
区域17-9	82	ね	水	混	水涵保	-	0.77	単	トド	100	36	-	31	5.1	C	-	0.77	-	35	間伐	-	-	-	-	-	R3	-	131	-	-			
区域17-10	82	な	水	混	水涵保	-	11.36	単	トド	100	35	-	31	52.6	B	-	11.06	-	35	間伐	-	-	-	-	-	R3	-	70	-	-			
区域17-11	82	ら	水	混	水涵保	-	13.35	単	トド	100	35	-	31	62.3	B	-	13.08	-	35	間伐	-	-	-	-	-	R3	-	70	-	-			
区域18-1	91	は	水	混	水涵保	-	25.48	単	トド エゾ アカエゾ	76 5 19	56	-	31	32.4 2.5 9.6	C	-	25.48	-	25	間伐	-	-	-	H20	-	R3	-	76	-	-			
区域18-1	91	に	水	混	水涵保	-	6.10	単	トド アカエゾ	89 11	50	-	31	19.2 2.8	C	-	6.10	-	25	間伐	-	-	-	H20	-	R3	-	114	-	-	基礎額算定林分		
	91	ほ	水	混	水涵保	-	2.93	単	トド	100	50	-	31	5.0	C	-	2.93	-	25	間伐	-	-	-	H20	-	R3	-	55	-	-			
	91	へ	水	混	水涵保	-	5.13	単	トド アカエゾ	84 16	49	-	31	20.3 4.6	C	-	5.13	-	25	間伐	-	-	-	H20	-	R3	-	152	-	-			
	91	と	水	混	水涵保	-	1.83	単	トド	100	48	-	31	20.3	C	-	1.83	-	25	間伐	-	-	-	H12	-	R3	-	357	-	-			
	91	れ	水	混	水涵保	-	2.22	単	トド	100	40	-	31	14.9	C	-	2.22	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R3	-	132	-	-			
区域18-2	91	つ	水	混	水涵保	-	9.89	単	トド	100	41	-	31	51.4	C	-	9.89	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R3	-	130	-	-			
区域18-2	91	ぬ	水	混	水涵保	-	12.84	単	トド	100	39	-	31	93.6	C	-	12.84	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R3	-	143	-	-			
区域18-3	91	わ	水	混	水涵保	-	2.64	単	トド	100	40	-	31	17.9	C	-	2.64	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R3	-	133	-	-			
区域18-3	91	お	水	混	水涵保	-	9.00	単	トド	100	40	-	31	60.3	B	-	8.70	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R3	-	136	-	-			
区域18-4	91	か	水	混	水涵保	-	11.67	単	トド	100	39	-	31	80.3	C	-	11.67	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R3	-	135	-	-			
区域18-5	91	よ	水	混	水涵保	-	28.82	単	トド	100	40	-	31	189.9	B	-	26.64	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R3	-	130	-	-			
区域18-6	91	た	水	混	水涵保	-	14.76	単	トド	100	40	-	31	104	B	-	14.67	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R3	-	139	-	-			
区域18-7	91	そ	水	混	水涵保	-	8.80	単	トド	100	39	-	31	57.9	B	-	8.47	-	25	間伐	-	-	-	-	-	R3	-	134	-	-			
合計							831.28									0.33	827.39																

備考

- 「区画面積」は、表示方法A及びBにおいては区域位置図における各区画のGIS等による計測値、表示方法Cにおいては森林調査簿の小班面積です。
- 「区画から控除する雑地面積」及び「採取可能面積」の算定については、別紙8「権利設定料の算定方法等」別添「採取可能面積の算定方法等」とおりです。
- 「ha当たり伐採材積」は、林齢、主伐が可能になる伐期齢、現時点の連年生長量、伐採率等から採取時の材積を想定できるよう、参考に記載しているものであり、実際の材積を表すものではありません。
- 「概要」に記載されている基礎額算定林分及び収穫調査済みの伐区は、国において収穫調査を実施しています。このため、樹木採取権の設定後、当該箇所において樹木を採取する場合には、収穫調査を行う時間を要しません。なお、基礎額算定林分及び収穫調査済みの伐区に係る収穫調査結果の有効期間は令和6年8月17日までです。
- ☆のついた項目は、別紙12「北海道森林管理局3根釧西部樹木採取区の国有林野の管理経営に関する法律に関する法律第8条の14第2項第1号の樹木の採取に関する基準」で示したものです。
- その他表記事項についての凡例は以下のとおりです。
- 区域番号及び区画面積以外の情報は、平成28年3月31日時点の森林調査簿によるほか、それぞれの区画について樹木採取権制度ガイドラインについて(令和2年4月1日付け元林国経第177号林野庁長官通知)、地域管理経営計画及び国有林野施業実施計画で示された考え方に基づき示したものです。

北海道森林管理局 3 根釧西部樹木採取区森林資源等状況一覧表 凡例

項目	表記	内容
機能類型	水	水源涵養タイプ
施業群	混	混交林施業群
	単	単層林施業群
法令制限（保安林）	水涵保	水源かん養保安林
林種	単	育成単層林
保護樹帯の設定		国が当該箇所では最低限設置する必要があると見込んでいる保護樹帯。
	ア	尾根、溪流沿い等で国有林野の有する公益的機能の維持増進に必要な箇所
	イ	生態系保全上重要な箇所（樹木採取区外を含む。）に隣接する箇所
	ウ	隣接する林分（私有林を含む。）であって公募時点において樹木採取権の存続期間中に主伐が予定されているものとの境界に当たる箇所
	エ	隣接する林分（私有林を含む。）が更新後、公募時点において別紙12「北海道森林管理局 3 根釧西部樹木採取区の国有林野の管理経営に関する法律に関する法律第 8 条の14第 2 項第 1 号の樹木の採取に関する基準」の 2 (5) の新生林分の鬱閉の判断の基準に示される年数を経過していない場合には、当該林分との境界に当たる箇所

北海道森林管理局 3 根釧西部樹木採取区森林資源等状況一覧表 齢級別面積

齢級	トドマツ 区画面積 (ha)	備考
1	0.00	
2	0.00	
3	0.00	
4	0.00	
5	0.00	
6	60.91	アカエゾマツを含む
7	95.89	アカエゾマツを含む
8	210.15	アカエゾマツを含む
9	26.90	アカエゾマツを含む
10	264.76	アカエゾマツを含む
11	73.81	アカエゾマツを含む
12	25.48	アカエゾマツ、エゾマツを含む
13	0.00	
14	0.00	
15	0.00	
16	0.11	
17	11.20	
18	0.00	
19	0.00	
20	58.18	
合計	827.39	