

1 様々な基準

きのこ等の基準値

単位: Bq/kg

対象品目	基準値	基準値設定
きのこ・山菜(一般食品基準)※1	100	2012年4月

※1 放射性物質を含む食品からの被ばく線量の上限を年間1mSvとし、これをもとに食品衛生法で放射性セシウムの基準値を決めています。

※2 放射性物質の影響を受けたほだ木(乾重量当たり)や菌床用培地(乾重量当たり)と、発生したいけ(生重量当たり)のそれぞれの放射性物質の濃度の測定結果を基に、移行係数の上限値に近いとみなせる値を統計的に推計しました。その結果、移行係数は、きのこ原木(ほだ木)の場合が2、菌床用培地(菌床)の場合が0.5という値が得られ、次の式により、きのこ原木及びほだ木の当面の指標値50ベクレル/kg、菌床用培地及び菌床200ベクレル/kgを設定しました。

当面の指標値

=100ベクレル/kg(一般食品の新しい基準値) / 移行係数(きのこ原木2、菌床用培地0.5)

参考:林野庁「きのこ原木及び菌床用培地等の当面の指標値設定に関するQ&A」2012年
 ※3 実証実験により、薪1kgを燃焼させると灰5g、木炭1kgを燃焼させると灰30gが残り、薪及び木炭に含まれていた放射性セシウムの約9割がその灰に残るとのデータが得られました。これは、灰1kg当たりの放射性セシウムの濃度が薪1kgと比べて182倍、木炭1kgと比べて28倍となることを意味します。

このため、薪及び木炭の燃焼により生じる灰が、セメント等で固化する等の対策を講じなくても一般廃棄物最終処分場での埋立処分が可能な放射性物質の濃度である8,000Bq/kg以下となるよう、薪の指標値を40Bq/kg(8,000÷182=44÷40)、木炭の指標値を280Bq/kg(8,000÷28=286÷280)としました。

※4 ホワイトペレットと全木ペレットについては、まず、燃焼前のペレットと燃焼後の灰の放射性物質濃度の比率(放射性物質の濃縮の割合)を算出しました。この比率の分布から、約9割の確率で燃焼後の灰の放射性物質濃度が、一般廃棄物として通常の処理が可能な上限値8,000Bq/kgを超えないようにするためのペレットの放射性物質濃度の上限値を求めるため、濃縮率を推計したところ、210という結果を得ました。これを基に、次により当面の指標値を以下のとおり算出しました(8,000 Bq/kg÷210倍=38.1 Bq/kg÷40 Bq/kg)。
 パークペレットについては、検体数が少ないため、濃縮率の最大値(25倍)を用いて、以下により当面の指標値を求めました(8,000 Bq/kg÷25倍=320 Bq/kg÷300 Bq/kg)。

資料:林野庁「木質ペレットの当面の指標値の設定、検査方法等についてのQ&A」2012年


きのこ原木・薪・木炭・ペレット等の指標値

単位: Bq/kg

対象品目	指標値	基準値設定
きのこ原木・ほだ木※2	50	2012年3月
菌床用培地	200	2012年3月
薪※3	40	2011年11月
木炭	280	2011年11月
木質ペレット (ホワイトペレット、全木ペレット)※4	40	2012年11月
木質ペレット(パークペレット)	300	2012年11月

2 作業安全ガイド ・ 森林での作業と放射線量の基準

林内作業を行う際の簡易フローチャート

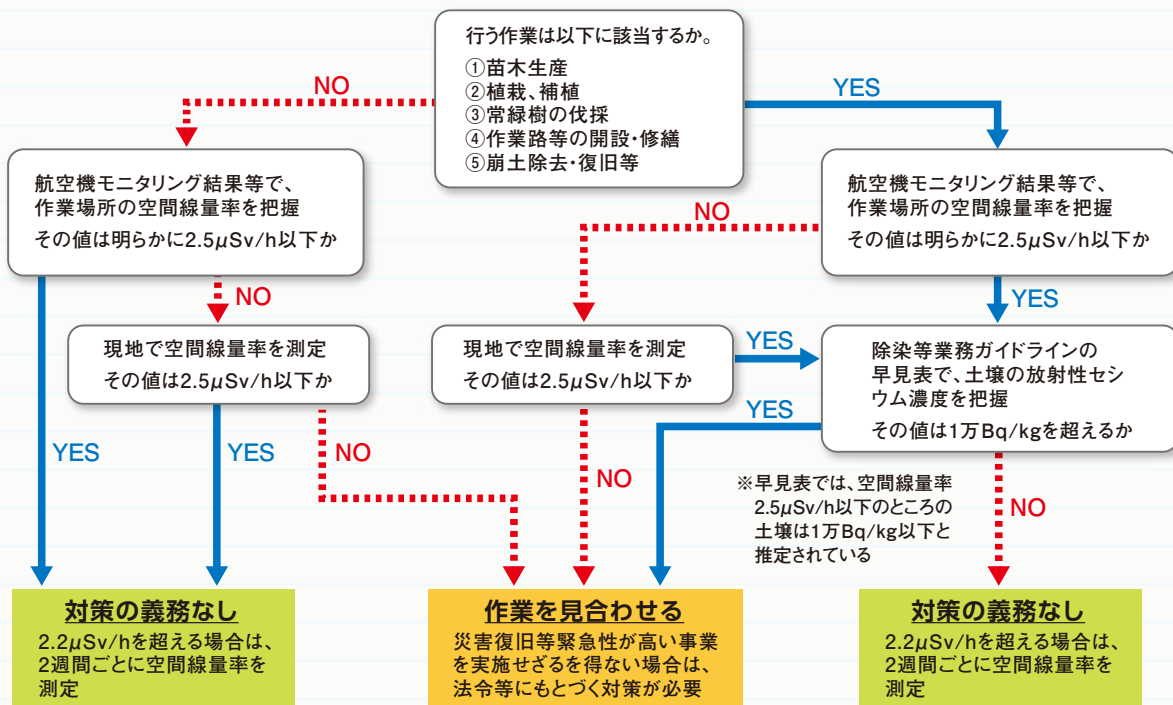

資料:林野庁「平成28年度避難指示解除準備区域等における林業再生に向けた実証事業(知見活用手法等)の成果物(林内作業者が安全かつ安心して業務に従事できるようわかりやすいマニュアル資料から一部抜粋)」(2017年3月)

※対策の義務がない場合の自主的対策の例

- ・土埃の多い作業でのマスクの着用
- ・土埃の多い箇所での食事等を避ける