

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・野菜)

放射性セシウム
16品中
100Bq/kgを超えるもの1品

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	合算値 (Bq/kg)
1	相馬市	H24.4.18	菌床しいたけ(施設)	11.1	10.4	22
2	川内村	H24.4.18	菌床しいたけ(施設)	14.8	19.2	34
3	郡山市	H24.4.18	原木しいたけ(施設)	検出せず(<4.3)	検出せず(<2.9)	検出せず
4	郡山市	H24.4.19	原木しいたけ(施設)	検出せず(<3.5)	2.82	2.8
5	郡山市	H24.4.19	原木しいたけ(施設)	検出せず(<3.6)	検出せず(<3.0)	検出せず
6	いわき市	H24.4.19	原木しいたけ(施設)	9.95	13.6	24
7	白河市	H24.4.19	原木しいたけ(施設)	検出せず(<4.5)	11.0	11
8	下郷町	H24.4.18	原木しいたけ(施設)	4.99	4.35	9.3
9	西会津町	H24.4.19	原木しいたけ(施設)	検出せず(<5.7)	検出せず(<4.9)	検出せず
10	会津坂下町	H24.4.19	原木しいたけ(施設)	11.0	12.6	24
11	会津美里町	H24.4.19	原木しいたけ(施設)	検出せず(<4.8)	検出せず(<3.8)	検出せず
12	会津美里町	H24.4.19	原木しいたけ(施設)	検出せず(<3.3)	検出せず(<3.4)	検出せず
13	小野町	H24.4.19	原木しいたけ(施設)	11.9	21.1	33
14	南会津町	H24.4.18	原木しいたけ(露地)	検出せず(<3.4)	4.05	4.1
15	三島町	H24.4.18	ふきのとう	検出せず(<5.3)	検出せず(<4.7)	検出せず
16	広野町	H24.4.18	たけのこ	535	737	1300


食品衛生法における一般食品の基準値

セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

※合算値:セシウム-134とセシウム-137の合算値については、有効数字2桁(上位から3桁目を四捨五入したもの)で記載しています。

緊急時モニタリング(菌床しいたけ(施設))実施市町村位置図

緊急時モニタリング検査
測定年月日 平成24年4月20日
調査市町村数 2市村
調査箇所数 2カ所測定

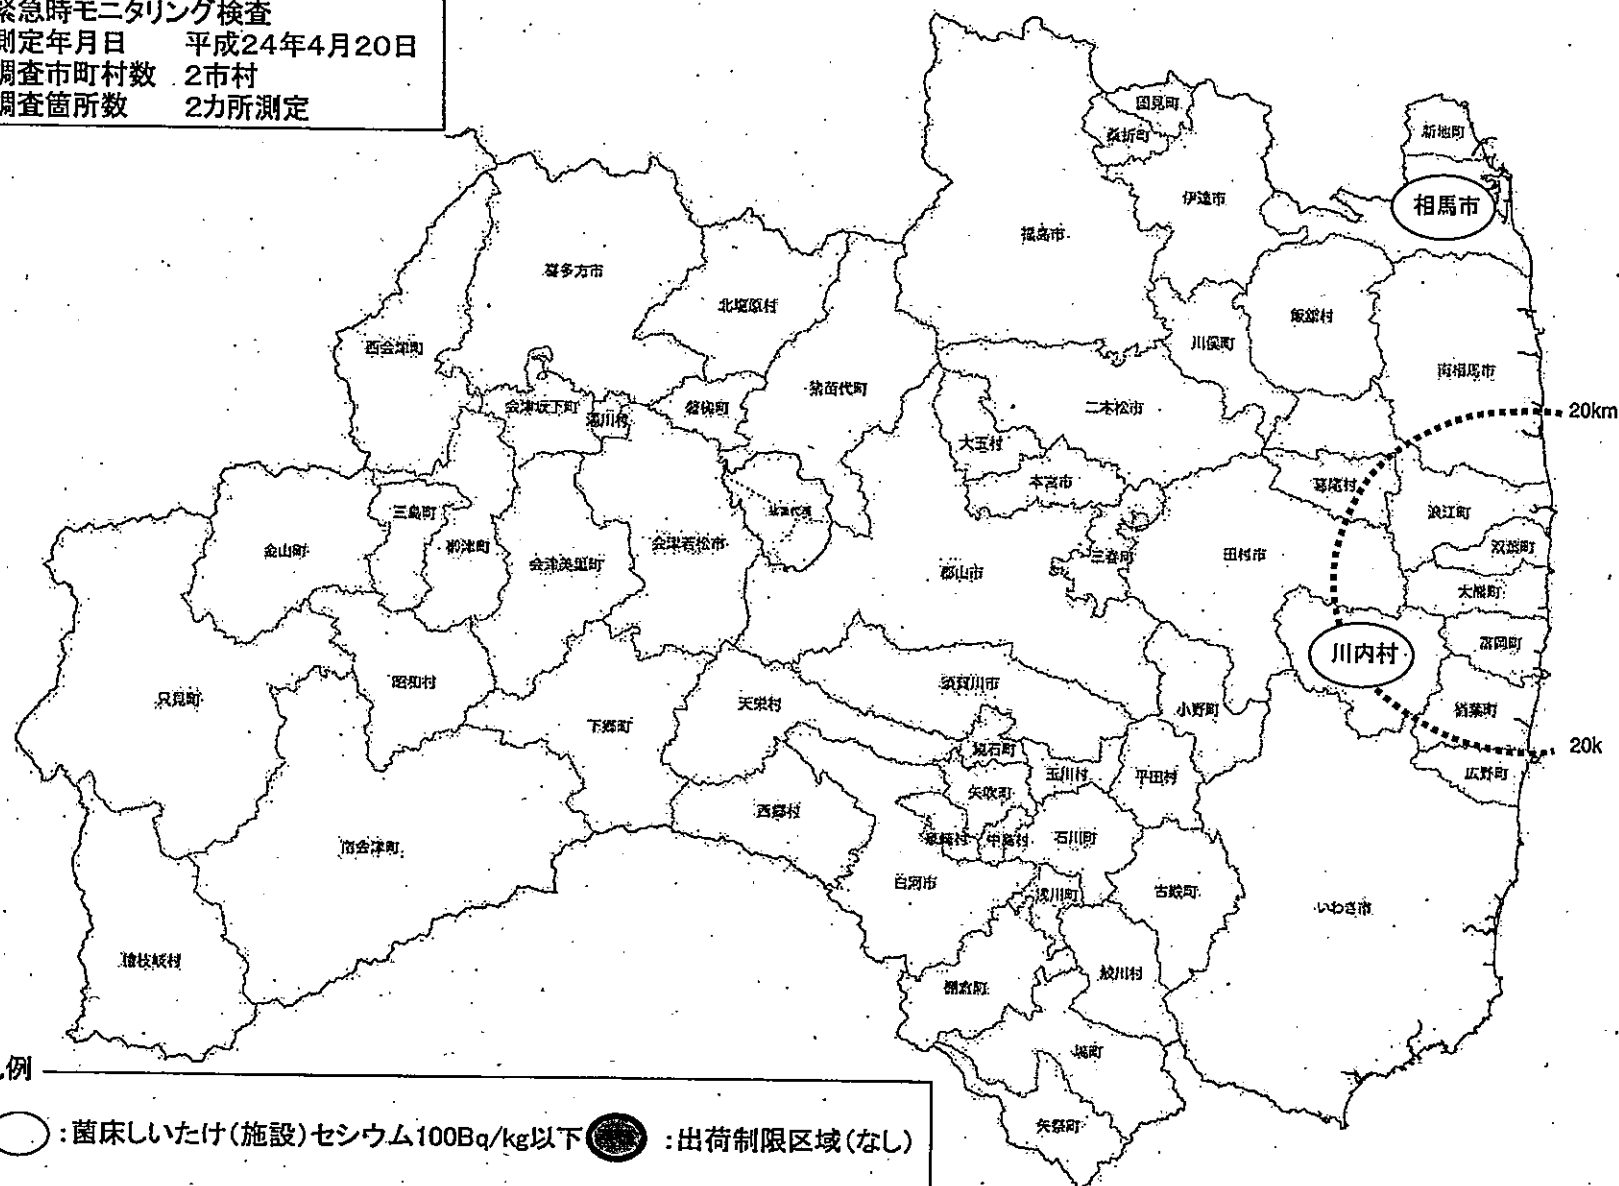


緊急時モニタリング(原木しいたけ)実施市町村位置図

緊急時モニタリング検査

測定年月日 平成24年4月20日

調査市町村数 9市町

調査箇所数 12カ所測定

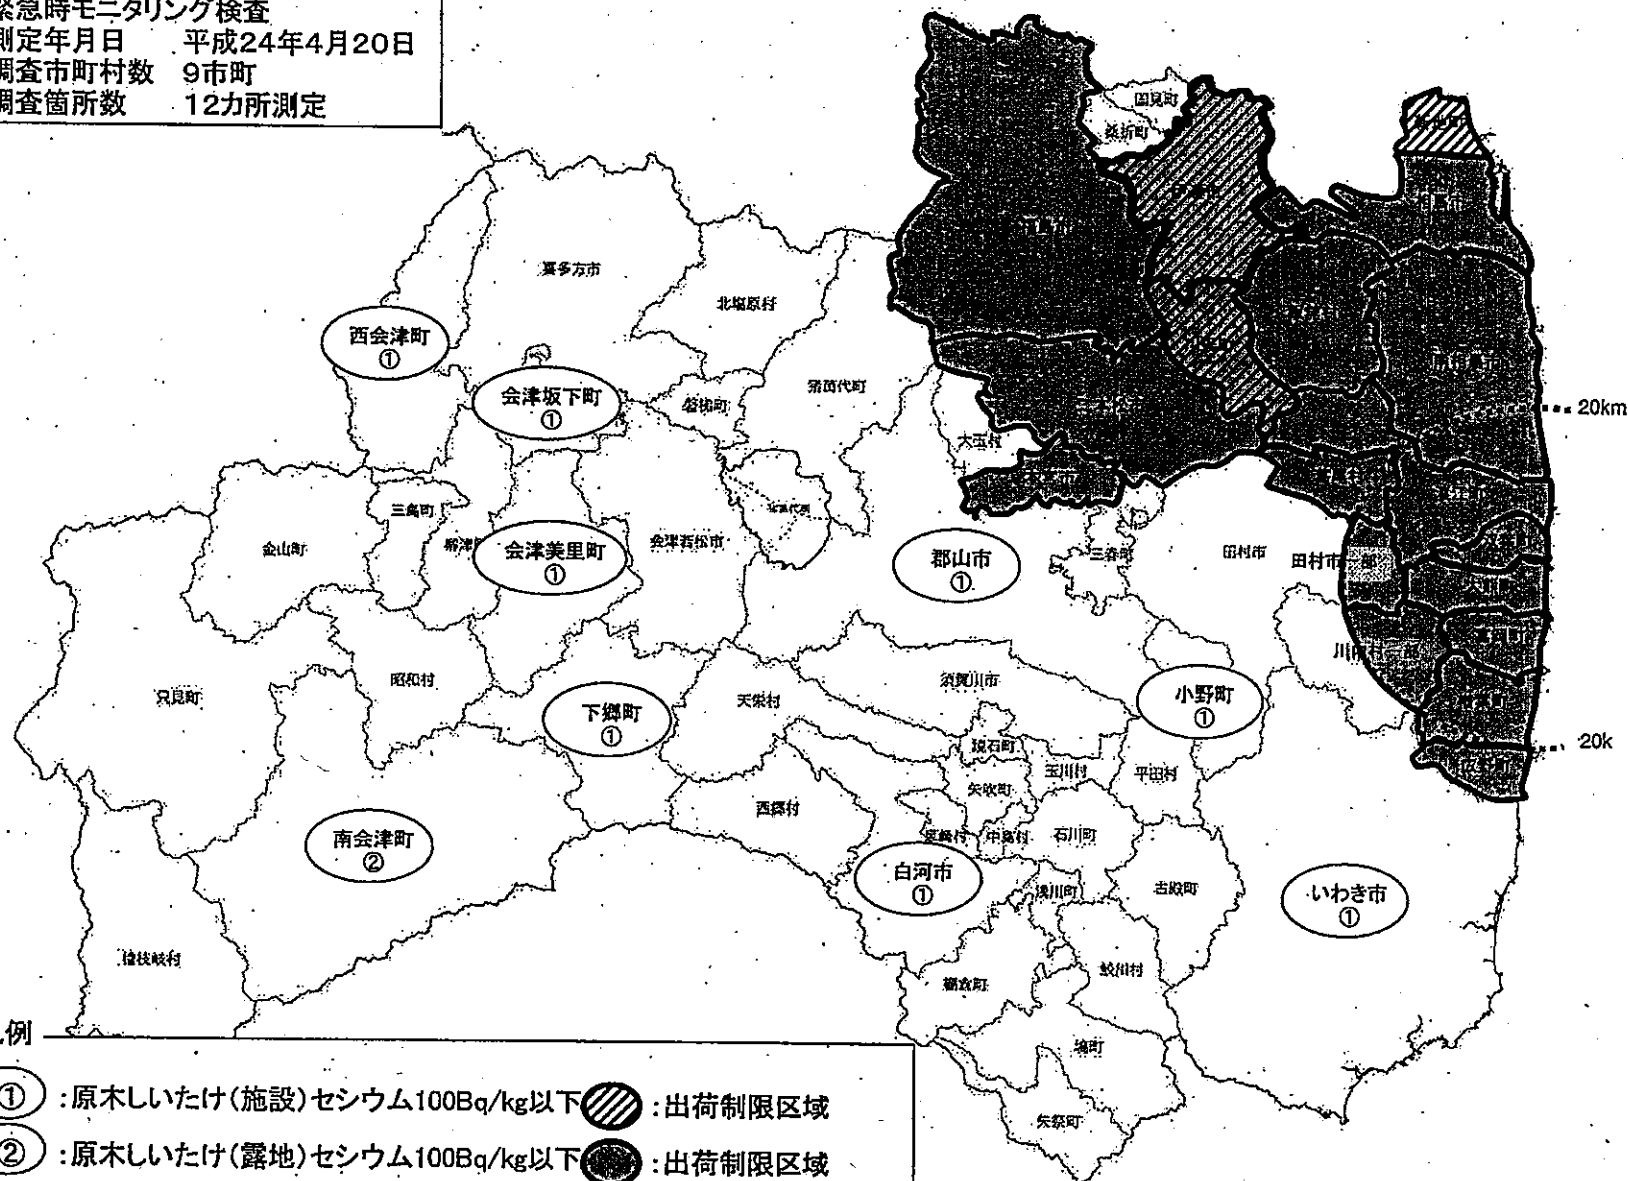

一、凡例

- ① : 原木しいたけ(施設)セシウム100Bq/kg以下  : 出荷制限区域
② : 原木しいたけ(露地)セシウム100Bq/kg以下  : 出荷制限区域

緊急時モニタリング検査
測定年月日 平成24年4月20日
調査市町村数 2町
調査箇所数 2カ所測定



- ③ : ふきのとう調査実施 セシウム100Bq/kg以下
④ : たけのこ調査実施 セシウム100Bq/kg超過