

特 記 仕 様 書

本委託調査に適用する特記事項は次に示すとおりとする。


特 記 事 項

1. CSF(豚熱)への対応について

CSF(豚熱)の感染拡大防止のため、新潟県におけるCSF対策を熟知して適切な対応に努めること。

2. 列状間伐調査地における標準地の設定について

隣接する立木間距離を約1.8mとして**2伐5残**を想定する。目安として、下記のような区域を標準地として設定する。

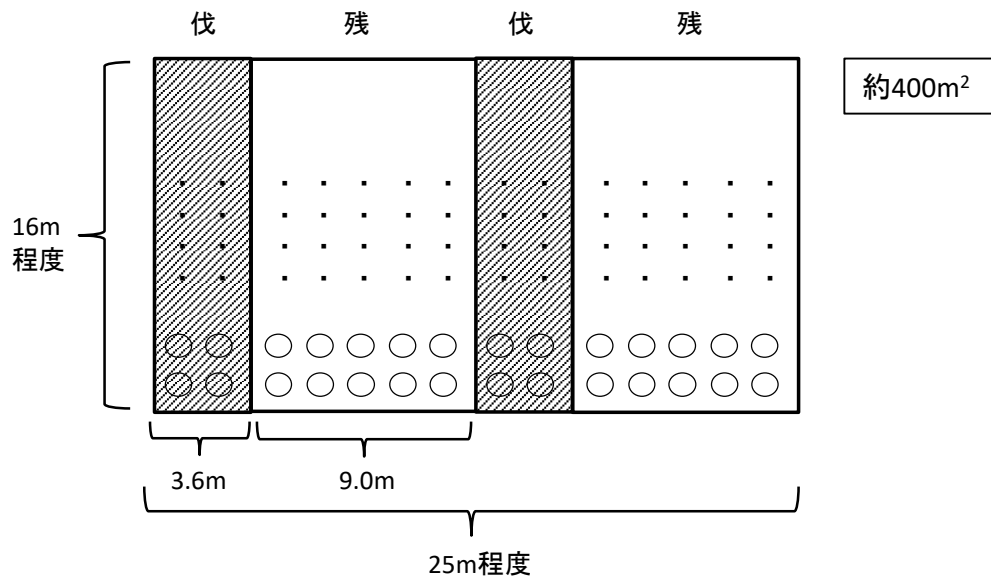

3. 官行造林の調査について

本委託調査における官行造林の調査については、**胸高直径10cm未満**の立木の調査を省略することができる。

また、調査区域について不明な点がある場合は調査前に事前に監督職員と現地確認を行い、指示を受けること。

なお、更新計画については作成不要である。

4. 周囲表示/測量について

本委託調査で見込む周囲表示/測量の詳細は下記のとおりである。

記番	林小班	周囲測量	周囲表示	備考
1	74か2	小班界・標準地		製品生産 (保護伐)
2	74よ			
3	74つ1	標準地	小班界・標準地	製品生産 活用型 (列状間伐)
4	74つ2			
5	74な			
6	89へ	標準地	小班界・標準地	
7	89わ2			
8~10	126わ2①②③	伐区界・ 成長量プロット		立木販売 分収育林 (皆伐)
11	津南町官造15い①	伐区界		立木販売 官行造林 (皆伐)
12	津南町官造15い②			
13	津南町官造15い③			
14	津南町官造15い④			
15	津南町官造15い⑤			
16~20	飯田曲谷官造 2い①~③・ほ①②	標準地	伐区界・標準地	

※周囲測量について、小班(伐区)界で重複する部分の二重実測を見込まない。

※周囲表示について、小班(伐区)界の重複部は区域内で区域ごとに表示する。