

工事名 会津森林管理署南会津支署南会津宿舍新築工事

設 計 図 書（仕様書・現場説明書含む）

関東森林管理局

図面番号	図面名	図面番号	図面名	図面番号	図面名	図面番号	図面名	図面番号	図面名
建 築 図				構 造 図				機 械 設 備 図	
	表紙	A－3 0	1階天井伏図	S－0 1	構造設計標準仕様書	S－3 4	高耐力壁詳細図 1	M－0 1	機械設備工事特記仕様書
	図 面 リ ス ト	A－3 1	2階天井伏図	S－0 2	木質工事特記仕様書	S－3 5	高耐力壁詳細図 2	M－0 2	衛生機器器具表・樹リスト
A－0 1	建築工事特記仕様書（その1）	A－3 2	3階天井伏図	S－0 3	木造標準図（1）	S－3 6	金物詳細図（1）	M－0 3	給排水設備配置図
A－0 2	建築工事特記仕様書（その2）	A－3 3	4階天井伏図	S－0 4	木造標準図（2）	S－3 7	金物詳細図（2）	M－0 4	給排水設備 1 階平面図
A－0 3	建築工事特記仕様書（その3）	A－3 4	建具キープラン 1	S－0 5	木造標準図（3）	S－3 8	金物詳細図（3）	M－0 5	給排水設備 2・3 階平面図
A－0 4	建築工事特記仕様書（その4）	A－3 5	建具キープラン 2	S－0 6	木造標準図（4）	S－3 9	金物詳細図（4）	M－0 6	給排水設備 4 階平面図
A－0 5	建築工事特記仕様書（その5）	A－3 6	建具表 1	S－0 7	鉄筋コンクリート構造配筋標準図（1）	S－4 0	金物詳細図（5）	M－0 7	消雪配管設備図
A－0 6	建築工事特記仕様書（その6）	A－3 7	建具表 2	S－0 8	鉄筋コンクリート構造配筋標準図（2）	S－4 1	基礎伏図（駐輪場、倉庫、プロバン庫）	M－0 8	電熱ヒーター設備図
A－0 7	建築工事特記仕様書（その7）	A－3 8	エレベーター詳細図 1	S－0 9	基礎伏図	S－4 2	基礎詳細図（駐輪場、倉庫、プロバン庫）	M－0 9	換気機器表
A－0 8	建築工事特記仕様書（その8）	A－3 9	エレベーター詳細図 2	S－1 0	基礎断面図	S－4 3	土台伏図、小屋伏図、母屋伏図 （駐輪場、倉庫、プロバン庫）	M－1 0	換気設備 1 階平面図
A－0 9	建築工事特記仕様書（その9）	A－4 0	エレベーター詳細図 3	S－1 1	土台伏図	S－4 4	軸組図（1）（駐輪場、倉庫、プロバン庫）	M－1 1	換気設備 2・3 階平面図
A－1 0	工事区分表（参考）	A－4 1	エレベーター詳細図 4	S－1 2	2階床伏図 1	S－4 5	軸組図（2）（駐輪場、倉庫、プロバン庫）	M－1 2	換気設備 4 階平面図
A－1 1	案内図・新設配置図	A－4 2	エレベーター詳細図 5	S－1 3	2階床伏図 2	S－4 6	地質調査位置平面図、地質想定断面図	M－1 3	空調設備 1 階平面図
A－1 1 a	日影図	A－4 3	エレベーター詳細図 6	S－1 4	2階床伏図 3			M－1 4	空調設備 2・3 階平面図
A－1 1 b	日影図	A－4 4	エレベーター詳細図 7（煙感知器施工例）	S－1 5	3階床伏図 1	電 気 設 備 図		M－1 5	空調設備 4 階平面図
A－1 2	敷地求積図	A－4 5	部分詳細図 1（ユニットバス）	S－1 6	3階床伏図 2	E－0 1	電気設備工事特記仕様書	M－1 6	既存撤去図
A－1 3	建物面積表	A－4 6	部分詳細図 2	S－1 7	3階床伏図 3	E－0 2	配置図		
A－1 4	仕上表	A－4 7	部分詳細図 3	S－1 8	4階床伏図 1	E－0 3	照明器具姿図・系統図・盤図		
A－1 5	平面図	A－4 8	法チェック図	S－1 9	4階床伏図 2	E－0 4	幹線設備1階平面図		
A－1 6	1 階平面図詳細図	A－4 9	ピット平面図	S－2 0	4階床伏図 3	E－0 5	幹線設備2・3階平面図		
A－1 7	2 階平面図詳細図			S－2 1	4階小屋伏図	E－0 6	幹線設備4階平面図		
A－1 8	3 階平面図詳細図	G－0 1	外構配置図・部分詳細図 1（外構図）	S－2 2	母屋伏図	E－0 7	共有部分電灯・コンセント設備1階平面図		
A－1 9	4 階平面図詳細図	G－0 2	部分詳細図 2（外構図）	S－2 3	屋根伏図	E－0 8	共有部分電灯・コンセント設備2・3階平面図		
A－2 0	屋根伏図	G－0 3	部分詳細図 3（外構図）	S－2 4	軸組図 1	E－0 9	共有部分電灯・コンセント設備4階平面図		
A－2 1	立面図	G－0 4	平面図、立面図、断面図 （駐輪場（自転車置場）、倉庫、プロバン庫）	S－2 5	軸組図 2	E－1 0	住戸部分電灯・コンセント設備詳細図		
A－2 2	断面図			S－2 6	軸組図 3	E－1 1	住戸部分電灯・コンセント設備1階平面図		
A－2 3	矩計図	K－0 1	仮設計画図（参考）	S－2 7	軸組図 4	E－1 2	住戸部分電灯・コンセント設備2・3階平面図		
A－2 4	階段詳細図			S－2 8	軸組図 5	E－1 3	住戸部分電灯・コンセント設備4階平面図		
A－2 5	展開図 1（1～3階 共通一戸）	K A－0 1	解体工事特記仕様書 1	S－2 9	軸組図 6	E－1 4	弱電設備1階平面図		
A－2 6	展開図 2（1～3階 共通一戸）	K A－0 2	解体工事特記仕様書 2	S－3 0	軸組図 7	E－1 5	弱電設備2・3階平面図		
A－2 7	展開図 3（4階）	K A－0 3	案内図・解体配置図	S－3 1	軸組図 8	E－1 6	弱電設備4階平面図		
A－2 8	展開図 4（4階）	K A－0 4	村上宿舍解体図（仕上表・平面図・立面図）	S－3 2	軸組図 9	E－1 7	自動火災報知設備平面図		
A－2 9	展開図 5（風除室・階段室）			S－3 3	構造詳細図				
特 記									
		測量年月日	作成年月日	訂正年月日	TAKAHASHI ARCHITECTS-ENGINEERS		登録建築士 一般建築士登録 275483	専 業	製 図
					株式会社 高橋建築設計事務所		高 橋 潤		
							</		

④ 地盤工事へ続く ※ 記載なき限り構造特記仕様書による	3 鋼杭地盤	杭の種類(材料)、寸法、継手等 (4.2.2) (4.4.3) (4.4.5) <table><tr><th>種類</th><th>杭径(mm)</th><th>長さ(mm)</th><th>杭重(kg/m)</th><th>継手数</th><th>セツト数</th><th>長期設計支持力(kN/本)</th><th>備考</th></tr><tr><td>試験杭</td><td>上杭</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>中杭</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>下杭</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>本杭</td><td>上杭</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>中杭</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>下杭</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ・特定埋込杭工法 ・H13国土交通省告示第113号第6による地盤の許容支持力方式で$\alpha \geq 250$を採用できる工法 ・H13国土交通省告示第113号第6による地盤の許容支持力方式のα、β、γが以下の値を用いることができる工法 $\alpha = (\quad)$、$\beta = (\quad)$、$\gamma = (\quad)$ 工法 ・中掘り拡大根固め工法 杭の継手の工法 ・アーク溶接継手 溶接材料 ・継手仕様書 7.2.5(1) (2)による ・溶接式継手 杭頭の処理 ・処理しない ・処理する(切頭を伴う補強方法を含む) ・図示による 工法 (4.5.1) (4.5.4~4.5.6) ・アースドリル工法 ・リバーシブル工法 ・オールケーシング工法 ・場所打ち鋼管コンクリート杭工法 鋼管の種類 ・SKK400 ・SKK490 ・拡張杭工法 寸法等 (4.2.2) (4.5.4) <table><tr><th>試験杭</th><th>鋼管厚(mm)</th><th>鋼管径(mm)</th><th>軸径(mm)</th><th>杭底径(mm)</th><th>杭長(mm)</th><th>わり数</th><th>長期設計支持力(kN/本)</th><th>備考</th></tr><tr><td>本杭</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ・孔底の確認(超音波測定器による) 測定箇所 ・試験杭()箇所、本杭()箇所 杭の支持層への侵入長さ ・図示による 杭の水平方向の位置ずれ補正 ・杭径の1/4かつ100mm以下 鉄筋の種類 (4.5.4) (5.2.1) <table><tr><th>種類の記号</th><th>呼び径(mm)</th><th>備考</th></tr><tr><td>・SD295</td><td></td><td></td></tr><tr><td>・SD345</td><td></td><td></td></tr></table> 率筋の加工及び組立 ・図示による 鉄筋の最小かぶり厚さ ・100mm 鉄筋かごの構造 ・図示による 組み立てた鉄筋の節ごとの継手 ※重ね継手・重ね継手の長さ ※標準仕様書 表5.3.21による 主筋の基礎底面への定着長さ ・図示による セメントの種類 ※高伊セメントB種 コンクリートの設計基準強度 ・図示による コンクリートの種類 (4.5.4) (表4.5.1) ・A種 ・指定等の内容による スランプ (4.5.4) ・18cm ・21cm ・() cm 構造体強度補正値(S) (4.5.4) ※3‰(mm) ・図示による() ・評定等の内容による	種類	杭径(mm)	長さ(mm)	杭重(kg/m)	継手数	セツト数	長期設計支持力(kN/本)	備考	試験杭	上杭								中杭								下杭							本杭	上杭								中杭								下杭							試験杭	鋼管厚(mm)	鋼管径(mm)	軸径(mm)	杭底径(mm)	杭長(mm)	わり数	長期設計支持力(kN/本)	備考	本杭																																				種類の記号	呼び径(mm)	備考	・SD295			・SD345			⑤ 砂利地盤	材料 (4.6.2) ・再生クラッシャーラン ・切込砂利 ・切込砕石 (4.6.3) 砂利の厚さ ・60mm 断面 ・基礎下、基礎梁下、土に接するスラブ下、土間コンクリート下 ・図示による	6 砂地盤	材料 (4.6.2) ・シルト ・山砂 ・川砂 ・砕砂 (4.6.3) 砂の厚さ ・60mm 断面 ・図示による	⑦ 圧入コンクリート地盤	圧入コンクリートの厚さ (4.6.4) ・50mm 断面 (4.6.4) ・基礎下、基礎梁下、土に接するスラブ下 ・図示による コンクリートの種類 (4.6.4) (6.14.1) ・普通コンクリート 設計基準強度 (4.6.4) (6.14.1) ・18N/mm ² スランプ (4.6.4) (6.14.1) ・15cm又は18cm	⑧ 床下防湿層	材料 (4.6.2) ※ポリエチレンフィルム厚さ0.15mm以上 断面 (4.6.5) ・建築物の土間スラブ及び土間コンクリート下(ピット下を除く) ・図示による	⑨ 鉄筋	鉄筋の種類 (5.2.1) <table><tr><th>種類の記号</th><th>呼び径(mm)</th><th>備考</th></tr><tr><td>・SD295</td><td>・D16以下</td><td></td></tr><tr><td>・SD345</td><td>・D19以上</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> 加工 (5.3.2) ・鉄筋の折曲げ角度が90°未満の折曲げ内法直径(D) () 以上 鉄筋の形状等 (5.2.2) <table><tr><th>種類</th><th>種類の記号</th><th>断面の形状</th><th>寸法、鉄筋の径(mm)</th><th>使用部位</th></tr><tr><td>・溶接金網</td><td></td><td>600×150</td><td></td><td></td></tr><tr><td>・鉄筋棒</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 鉄筋の継手の方法等 (5.3.4) <table><tr><th>間 隔</th><th>継手の方法</th><th>呼び径(mm)</th></tr><tr><td>柱及び梁主筋</td><td>・ガス圧接 ・溶接継手 ・重ね継手</td><td>・</td></tr><tr><td>耐力壁の鉄筋</td><td>・重ね継手</td><td>・</td></tr><tr><td>基礎、耐圧スラブ、主圧壁</td><td>・重ね継手 ・ガス圧接</td><td>・</td></tr><tr><td>上記以外(土間)</td><td>・重ね継手</td><td>・</td></tr></table> 継手位置 (5.3.4) ・図示による 柱及び梁主筋の重ね継手の長さ (5.3.4) ※標準仕様書 表5.3.21による ・図示による 耐力壁の重ね継手の長さ (5.3.4) ※標準仕様書 5.3.4(3) (7)による ・図示による ・先組み工法等で、柱及び梁の主筋のうち、隅り合う継手を同箇所に出せる場合 ・図示による 鉄筋の定着長さ (5.3.4) ※標準仕様書 5.3.4による ・図示による 標準仕様書5.3.4(5) (f)の場合の折り曲げ定着の方法 ※標準仕様書 図5.3.3により5.3.4(5) (f)を全て満足する 機械式定着工法 (5.3.4) ・適用箇所 ・適用箇所・図示による ・種類 ・図示による ⑩ 鉄筋のかぶり厚さ (5.3.5) 最小かぶり厚さ(自地底から算出を行う) ※標準仕様書 表5.3.6による 柱及び梁の主筋にD29以上の使用の有無 ・あり 適用箇所() ・主筋のみがD29を定着の1.5倍以上確保する ・あり 適用箇所() ・最小かぶり厚さに加える厚さ () mm ・図示による 耐久性上不利な箇所の有無(塩害等を受けるおそれのある部分等) ・あり 適用箇所() ・最小かぶり厚さに加える厚さ () mm ・図示による 各部配筋 (5.3.7) ・図示による ⑪ ガス圧接完了後の試験 (5.4.10) (5.4.11) 法取試験 ・断層表探傷試験 標準仕様書5.4.10(f) (a)による ・引張試験 試験方法等 標準仕様書5.4.10(f) (b)による	種類の記号	呼び径(mm)	備考	・SD295	・D16以下		・SD345	・D19以上											種類	種類の記号	断面の形状	寸法、鉄筋の径(mm)	使用部位	・溶接金網		600×150			・鉄筋棒					間 隔	継手の方法	呼び径(mm)	柱及び梁主筋	・ガス圧接 ・溶接継手 ・重ね継手	・	耐力壁の鉄筋	・重ね継手	・	基礎、耐圧スラブ、主圧壁	・重ね継手 ・ガス圧接	・	上記以外(土間)	・重ね継手	・	7 機械式継手	適用箇所 (5.5.3) ・図示による (5.5.3) 平成12年建設省令第1463号に適合する性能 ・A種 (5.5.3) 機械式継手の種類 ・図示による (5.5.3) 鉄筋相互のあき ・評定等の内容による ・図示による (5.5.5) 施工完了後の継手部の試験 ・外観試験(全ての圧接部) 試験項目、試験方法 ・図示による ・超音波測定試験 試験対象 ・図示による (5.5.5) 不適合となった継手部への措置 ・図示による	8 溶接継手	適用箇所 (5.6.3) ・図示による (5.6.3) 平成12年建設省令第1463号に適合する性能 ・A種 (5.6.3) 溶接継手の工法 ・図示による (5.6.3) 鉄筋相互のあき ・図示による (5.6.5) 施工完了後の継手部の試験 ・外観試験(全ての圧接部) 試験項目、試験方法 ・図示による ・超音波測定試験 試験対象 ・図示による (5.6.5) 不適合となった場合の措置 ・図示による	⑫ コンクリートの種類等	コンクリートの種類 (6.2.1) (表6.2.1) ※I 種(JIS A 5308への適合を認証されたコンクリート) ・II 種(JIS A 5308に適合したコンクリート) (6.2.1~6.2.4) (表6.2.2) <table><tr><th>設計基準強度(N/mm²)</th><th>品質管理強度(F_{cu}/N/mm²)</th><th>スランプ(cm)</th><th>適用箇所</th></tr><tr><td>・16</td><td>・16</td><td>※15</td><td>除てコンクリート</td></tr><tr><td>・21</td><td>・24</td><td>※15又は18</td><td>基礎、土間</td></tr><tr><td>・</td><td>・</td><td>・</td><td>・</td></tr><tr><td>・</td><td>・</td><td>・</td><td>・</td></tr></table> ・軽量コンクリート (6.2.1) (6.2.10) (特記事項は、「9. 軽量コンクリート」に示す) (6.2.1) ・建築基準法第37 条第2号の規定に基づき認定を受けたコンクリート 適用箇所() (6.3.2) 構造体強度補正値 ※標準仕様書表6.3.2による 鉄筋 (6.3.1) ※普通ポルトランドセメント、高伊セメントA種、シカセメントA種又は フライアッシュセメントA種 適用箇所() ※下記以外全て ・高伊セメントB種 適用箇所() ・フライアッシュセメントB種 適用箇所() ・普通エコセメント 適用箇所() ・再生骨材Hを使用する 適用箇所() ・溶融珪石の増設() 目以上 ・型枠の最小存置期間() フェノキコンクリート骨材、鋼スラグ骨材及び電気炉酸化スラグ骨材 (6.3.1) ・使用する 適用箇所() (6.3.1) アルカリシリカ反応性による区分 ※A・B ・混和剤 (6.3.1) 混和剤の種類 ※標準仕様書 6.3.1(4) (a)による ・混和材 (6.3.1) 混和剤の種類 ※標準仕様書 6.3.1(4) (b)による (6.3.2) 標準仕様書6.3.2(4) (7)の①~③以外の混和材料 ・混和剤() ・混和材() ・使用材料 ・使用量	設計基準強度(N/mm ²)	品質管理強度(F _{cu} /N/mm ²)	スランプ(cm)	適用箇所	・16	・16	※15	除てコンクリート	・21	・24	※15又は18	基礎、土間	・	・	・	・	・	・	・	・	⑬ 鉄骨の位置、 ひび割れ誘発目地、 打継目地	打継ぎの位置 (6.6.4) 梁及びスラブ ※スパンの中央又は梁から1/4の付近 ・図示による 柱及び壁 ※スラブ、壁梁又は基礎の上端 ・図示による 目地の寸法(ひび割れ誘発目地を含む) (6.6.4) (6.8.1) (6.7.3) ※標準仕様書 9.7.3(1) (7)による ・図示による ひび割れ誘発目地の位置、形状 (6.8.1) ・図示による (6.7.4) (表6.7.4) 合板を組む際のコンクリートの打直し仕上げ (表6.2.5) (表6.2.5) <table><tr><th>種 別</th><th>適用箇所</th></tr><tr><td>・A種</td><td>・図示</td></tr><tr><td>・B種</td><td>・図示</td></tr><tr><td>・C種</td><td>・図示</td></tr></table> コンクリートの仕上げの平たんさ (表6.2.5) (表6.2.5) <table><tr><th>種 別</th><th>適用箇所</th></tr><tr><td>・A種</td><td>・図示</td></tr><tr><td>・B種</td><td>・図示</td></tr><tr><td>・C種</td><td>・図示</td></tr></table> ⑭ 打直し厚さ (打直し仕上げ部) 打直し厚さ (6.8.1) ・打直し仕上げの打直し厚さ(外部に面する部分に限る) ・20mm ・5mm ・打直し仕上げの打直し厚さ(内部に面する部分に限る) ・10mm ・20mm 打直し範囲 ・図示による ⑮ 型枠	種 別	適用箇所	・A種	・図示	・B種	・図示	・C種	・図示	種 別	適用箇所	・A種	・図示	・B種	・図示	・C種	・図示	せき板の材料 (5.8.2) ※標準仕様書6.8.2(1) (7)、(4)による ・合板(厚さ 12mm ・図示による) ・新素材を兼用した型枠 使用箇所 ・図示による (5.8.2) ・H型工法用シート 適用箇所 ・図示による (5.8.2) スリーブの材質・規格等 ・図示による 9 軽量コンクリート 適用箇所 (6.10.1) ・図示による (6.10.1) (表6.10.1) 種類 ・1種 ・2種 気乾単位容積重量 () t/m³ スランプ ※21cm 10 中コンクリート 適用箇所 (6.11.1) ・図示による (6.11.2) 構造体強度補正値(S) ・標準仕様書6.11.2(3) (7)による ・標準強度を基に定める() ⑯ 重中コンクリート 構造体強度補正値(S) (6.12.2) ※9‰/mm² 12 マスコンクリート 適用箇所 (6.13.1) ・図示による (6.13.2) セメントの種類 ・普通ポルトランドセメント ・中熱ポルトランドセメント ・低熱ポルトランドセメント ・高伊セメントB種 ・フライアッシュセメントB種 ・シカセメント 混和剤の種類 ・混和剤の種類 ※標準仕様書6.13.2(2) (7)による ・混和剤の種類 ※標準仕様書6.13.2(2) (4)による (6.13.2) スランプ ・15cm 構造体強度補正値(s) (6.13.2) ※標準仕様書 表6.13.1による
	種類	杭径(mm)	長さ(mm)	杭重(kg/m)	継手数	セツト数	長期設計支持力(kN/本)	備考																																																																																																																																																																																																															
	試験杭	上杭																																																																																																																																																																																																																					
		中杭																																																																																																																																																																																																																					
		下杭																																																																																																																																																																																																																					
	本杭	上杭																																																																																																																																																																																																																					
		中杭																																																																																																																																																																																																																					
		下杭																																																																																																																																																																																																																					
	試験杭	鋼管厚(mm)	鋼管径(mm)	軸径(mm)	杭底径(mm)	杭長(mm)	わり数	長期設計支持力(kN/本)	備考																																																																																																																																																																																																														
	本杭																																																																																																																																																																																																																						
種類の記号	呼び径(mm)	備考																																																																																																																																																																																																																					
・SD295																																																																																																																																																																																																																							
・SD345																																																																																																																																																																																																																							
種類の記号	呼び径(mm)	備考																																																																																																																																																																																																																					
・SD295	・D16以下																																																																																																																																																																																																																						
・SD345	・D19以上																																																																																																																																																																																																																						
種類	種類の記号	断面の形状	寸法、鉄筋の径(mm)	使用部位																																																																																																																																																																																																																			
・溶接金網		600×150																																																																																																																																																																																																																					
・鉄筋棒																																																																																																																																																																																																																							
間 隔	継手の方法	呼び径(mm)																																																																																																																																																																																																																					
柱及び梁主筋	・ガス圧接 ・溶接継手 ・重ね継手	・																																																																																																																																																																																																																					
耐力壁の鉄筋	・重ね継手	・																																																																																																																																																																																																																					
基礎、耐圧スラブ、主圧壁	・重ね継手 ・ガス圧接	・																																																																																																																																																																																																																					
上記以外(土間)	・重ね継手	・																																																																																																																																																																																																																					
設計基準強度(N/mm ²)	品質管理強度(F _{cu} /N/mm ²)	スランプ(cm)	適用箇所																																																																																																																																																																																																																				
・16	・16	※15	除てコンクリート																																																																																																																																																																																																																				
・21	・24	※15又は18	基礎、土間																																																																																																																																																																																																																				
・	・	・	・																																																																																																																																																																																																																				
・	・	・	・																																																																																																																																																																																																																				
種 別	適用箇所																																																																																																																																																																																																																						
・A種	・図示																																																																																																																																																																																																																						
・B種	・図示																																																																																																																																																																																																																						
・C種	・図示																																																																																																																																																																																																																						
種 別	適用箇所																																																																																																																																																																																																																						
・A種	・図示																																																																																																																																																																																																																						
・B種	・図示																																																																																																																																																																																																																						
・C種	・図示																																																																																																																																																																																																																						
特 記	変更年月日	作成年月日	訂正年月日	TAKAHASHI ARCHITECTS-ENGINEERS				管理棟主士 一般建築士登録 275463	加 計	製 図	施 工	設計NO.	名 称	図面番号	図面NO.																																																																																																																																																																																																								
				株式会社 高橋建築設計事務所				高 橋 潤				第1 表 A1 No scale A3 No scale	高橋 潤	建築工事特記仕様書 (その2)	A-02																																																																																																																																																																																																								

特 記	⑬ 無筋コンクリート	コンクリートの種類 ※普通コンクリート 設計基準強度 ※18(N/mm ²) スランブ ※15cm又は18cm 適用箇所 ・標準仕様書 6.14.1(4)による ○図示による ・標準仕様書 表6.2.1以外のコンクリートを用いる場合 () 適用箇所 ・図示による	(6.14.1) (6.14.1) (6.14.1) (6.14.1) (6.15.1) (6.5.1)	7 鉄骨工事	1 鉄骨製作工場 2 施工管理技術者 3 鋼材 4 高力ボルト 5 普通ボルト 6 アンカーボルト 7 溶接材料 8 ターンバックル 9 床構造用デッキプレート	鉄骨製作工場の加工能力 ・国土交通大臣から構造方法等の認定を取得している鉄骨製作工場又は同等以上の能力のある工場 () グレード以上 ・監督職員の承認する工場 ※適用する 材質等 <table border="1"><thead><tr><th>種類の記号</th><th>適用箇所(主要な部分)</th><th>規格</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td>・JIS規格による</td></tr><tr><td></td><td></td><td>・JIS規格による</td></tr><tr><td></td><td></td><td>・JIS規格による</td></tr><tr><td></td><td></td><td>・JIS規格による</td></tr><tr><td></td><td></td><td>・JIS規格による</td></tr><tr><td></td><td></td><td>・JIS規格による</td></tr></tbody></table> 形状及び寸法 ・図示による 根付方向に引張力を受ける鋼材の試験 ・行う(適用箇所) () ・行わない 高力ボルトの種類 ・トルシア形高力ボルト ・JIS形高力ボルト ・溶接強めつき高力ボルト ・建築基準法に基づき認定を受けた高力ボルト ボルトの寸法 ねじの呼び ・図示による ボルトの軸線距離、ボルト間隔、ゲージ等 ・図示による 床構造の性能及び処理 ・すべり試験 試験の方法等 ・図示による ・溶接強めつき面の磨削面の処理方法 ※標準仕様書7.12.5(1) (7) (4) による JIS 形高力ボルトの終付 (本締め) ナット回転法の場合で、ボルトの長さ及び呼びの5倍を超える場合の回転量 ・図示による ボルト及びナットの材料 ※標準仕様書 表7.2.3(1)による ボルトの形状及び寸法 ねじの呼び ・図示による ボルトの軸線距離、ボルト間隔、ゲージ等 ・図示による 母線又は板金の取付けに使用するボルトの孔径 ※ねじの呼び長さ+1.0mm 種類 ・構造用アンカーボルト ・ABR400 ・ABR400 ・建方用アンカーボルト ・SS400 ・アンカーボルト及びナットのねじの公差域クラス及び仕上げの程度 ※標準仕様書表7.2.3(1)による ボルトの軸線距離、ボルト間隔、ゲージ等 ・図示による 溶接材料 ・標準仕様書 7.2.5(1) (2) による ・図示による 種類 ・構造用アンカーボルト ・角形板ボルト ・構造用ターンバックル鋼材 ※試験式 ねじの呼び等 ・図示による 材質、形状及び寸法 <table border="1"><thead><tr><th>適用箇所</th><th>材質・形状・寸法</th><th>備 考</th></tr></thead><tbody><tr><td>・デッキプレートと鋼材の接合</td><td></td><td></td></tr><tr><td>・デッキプレートとコンクリートとの接合スラブと鋼材</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> 鉄骨部材への溶接方法 ・図示による	種類の記号	適用箇所(主要な部分)	規格			・JIS規格による			・JIS規格による			・JIS規格による			・JIS規格による			・JIS規格による			・JIS規格による	適用箇所	材質・形状・寸法	備 考	・デッキプレートと鋼材の接合			・デッキプレートとコンクリートとの接合スラブと鋼材									(7.1.3) (7.1.4) (7.1.5) (7.1.6) (7.1.7) (7.1.8) (7.1.9) (7.1.10) (7.1.11) (7.1.12) (7.1.13) (7.1.14) (7.1.15) (7.1.16) (7.1.17) (7.1.18) (7.1.19) (7.1.20) (7.1.21) (7.1.22) (7.1.23) (7.1.24) (7.1.25) (7.1.26) (7.1.27) (7.1.28) (7.1.29) (7.1.30) (7.1.31) (7.1.32) (7.1.33) (7.1.34) (7.1.35) (7.1.36) (7.1.37) (7.1.38) (7.1.39) (7.1.40) (7.1.41) (7.1.42) (7.1.43) (7.1.44) (7.1.45) (7.1.46) (7.1.47) (7.1.48) (7.1.49) (7.1.50) (7.1.51) (7.1.52) (7.1.53) (7.1.54) (7.1.55) (7.1.56) (7.1.57) (7.1.58) (7.1.59) (7.1.60) (7.1.61) (7.1.62) (7.1.63) (7.1.64) (7.1.65) (7.1.66) (7.1.67) (7.1.68) (7.1.69) (7.1.70) (7.1.71) (7.1.72) (7.1.73) (7.1.74) (7.1.75) (7.1.76) (7.1.77) (7.1.78) (7.1.79) (7.1.80) (7.1.81) (7.1.82) (7.1.83) (7.1.84) (7.1.85) (7.1.86) (7.1.87) (7.1.88) (7.1.89) (7.1.90) (7.1.91) (7.1.92) (7.1.93) (7.1.94) (7.1.95) (7.1.96) (7.1.97) (7.1.98) (7.1.99) (7.1.100) (7.1.101) (7.1.102) (7.1.103) (7.1.104) (7.1.105) (7.1.106) (7.1.107) (7.1.108) (7.1.109) (7.1.110) (7.1.111) (7.1.112) (7.1.113) (7.1.114) (7.1.115) (7.1.116) (7.1.117) (7.1.118) (7.1.119) (7.1.120) (7.1.121) (7.1.122) (7.1.123) (7.1.124) (7.1.125) (7.1.126) (7.1.127) (7.1.128) (7.1.129) (7.1.130) (7.1.131) (7.1.132) (7.1.133) (7.1.134) (7.1.135) (7.1.136) (7.1.137) (7.1.138) (7.1.139) (7.1.140) (7.1.141) (7.1.142) (7.1.143) (7.1.144) (7.1.145) (7.1.146) (7.1.147) (7.1.148) (7.1.149) (7.1.150) (7.1.151) (7.1.152) (7.1.153) (7.1.154) (7.1.155) (7.1.156) (7.1.157) (7.1.158) (7.1.159) (7.1.160) (7.1.161) (7.1.162) (7.1.163) (7.1.164) (7.1.165) (7.1.166) (7.1.167) (7.1.168) (7.1.169) (7.1.170) (7.1.171) (7.1.172) (7.1.173) (7.1.174) (7.1.175) (7.1.176) (7.1.177) (7.1.178) (7.1.179) (7.1.180) (7.1.181) (7.1.182) (7.1.183) (7.1.184) (7.1.185) (7.1.186) (7.1.187) (7.1.188) (7.1.189) (7.1.190) (7.1.191) (7.1.192) (7.1.193) (7.1.194) (7.1.195) (7.1.196) (7.1.197) (7.1.198) (7.1.199) (7.1.200) (7.1.201) (7.1.202) (7.1.203) (7.1.204) (7.1.205) (7.1.206) (7.1.207) (7.1.208) (7.1.209) (7.1.210) (7.1.211) (7.1.212) (7.1.213) (7.1.214) (7.1.215) (7.1.216) (7.1.217) (7.1.218) (7.1.219) (7.1.220) (7.1.221) (7.1.222) (7.1.223) (7.1.224) (7.1.225) (7.1.226) (7.1.227) (7.1.228) (7.1.229) (7.1.230) (7.1.231) (7.1.232) (7.1.233) (7.1.234) (7.1.235) (7.1.236) (7.1.237) (7.1.238) (7.1.239) (7.1.240) (7.1.241) (7.1.242) (7.1.243) (7.1.244) (7.1.245) (7.1.246) (7.1.247) (7.1.248) (7.1.249) (7.1.250) (7.1.251) (7.1.252) (7.1.253) (7.1.254) (7.1.255) (7.1.256) (7.1.257) (7.1.258) (7.1.259) (7.1.260) (7.1.261) (7.1.262) (7.1.263) (7.1.264) (7.1.265) (7.1.266) (7.1.267) (7.1.268) (7.1.269) (7.1.270) (7.1.271) (7.1.272) (7.1.273) (7.1.274) (7.1.275) (7.1.276) (7.1.277) (7.1.278) (7.1.279) (7.1.280) (7.1.281) (7.1.282) (7.1.283) (7.1.284) (7.1.285) (7.1.286) (7.1.287) (7.1.288) (7.1.289) (7.1.290) (7.1.291) (7.1.292) (7.1.293) (7.1.294) (7.1.295) (7.1.296) (7.1.297) (7.1.298) (7.1.299) (7.1.300) (7.1.301) (7.1.302) (7.1.303) (7.1.304) (7.1.305) (7.1.306) (7.1.307) (7.1.308) (7.1.309) (7.1.310) (7.1.311) (7.1.312) (7.1.313) (7.1.314) (7.1.315) (7.1.316) (7.1.317) (7.1.318) (7.1.319) (7.1.320) (7.1.321) (7.1.322) (7.1.323) (7.1.324) (7.1.325) (7.1.326) (7.1.327) (7.1.328) (7.1.329) (7.1.330) (7.1.331) (7.1.332) (7.1.333) (7.1.334) (7.1.335) (7.1.336) (7.1.337) (7.1.338) (7.1.339) (7.1.340) (7.1.341) (7.1.342) (7.1.343) (7.1.344) (7.1.345) (7.1.346) (7.1.347) (7.1.348) (7.1.349) (7.1.350) (7.1.351) (7.1.352) (7.1.353) (7.1.354) (7.1.355) (7.1.356) (7.1.357) (7.1.358) (7.1.359) (7.1.360) (7.1.361) (7.1.362) (7.1.363) (7.1.364) (7.1.365) (7.1.366) (7.1.367) (7.1.368) (7.1.369) (7.1.370) (7.1.371) (7.1.372) (7.1.373) (7.1.374) (7.1.375) (7.1.376) (7.1.377) (7.1.378) (7.1.379) (7.1.380) (7.1.381) (7.1.382) (7.1.383) (7.1.384) (7.1.385) (7.1.386) (7.1.387) (7.1.388) (7.1.389) (7.1.390) (7.1.391) (7.1.392) (7.1.393) (7.1.394) (7.1.395) (7.1.396) (7.1.397) (7.1.398) (7.1.399) (7.1.400) (7.1.401) (7.1.402) (7.1.403) (7.1.404) (7.1.405) (7.1.406) (7.1.407) (7.1.408) (7.1.409) (7.1.410) (7.1.411) (7.1.412) (7.1.413) (7.1.414) (7.1.415) (7.1.416) (7.1.417) (7.1.418) (7.1.419) (7.1.420) (7.1.421) (7.1.422) (7.1.423) (7.1.424) (7.1.425) (7.1.426) (7.1.427) (7.1.428) (7.1.429) (7.1.430) (7.1.431) (7.1.432) (7.1.433) (7.1.434) (7.1.435) (7.1.436) (7.1.437) (7.1.438) (7.1.439) (7.1.440) (7.1.441) (7.1.442) (7.1.443) (7.1.444) (7.1.445) (7.1.446) (7.1.447) (7.1.448) (7.1.449) (7.1.450) (7.1.451) (7.1.452) (7.1.453) (7.1.454) (7.1.455) (7.1.456) (7.1.457) (7.1.458) (7.1.459) (7.1.460) (7.1.461) (7.1.462) (7.1.463) (7.1.464) (7.1.465) (7.1.466) (7.1.467) (7.1.468) (7.1.469) (7.1.470) (7.1.471) (7.1.472) (7.1.473) (7.1.474) (7.1.475) (7.1.476) (7.1.477) (7.1.478) (7.1.479) (7.1.480) (7.1.481) (7.1.482) (7.1.483) (7.1.484) (7.1.485) (7.1.486) (7.1.487) (7.1.488) (7.1.489) (7.1.490) (7.1.491) (7.1.492) (7.1.493) (7.1.494) (7.1.495) (7.1.496) (7.1.497) (7.1.498) (7.1.499) (7.1.500) (7.1.501) (7.1.502) (7.1.503) (7.1.504) (7.1.505) (7.1.506) (7.1.507) (7.1.508) (7.1.509) (7.1.510) (7.1.511) (7.1.512) (7.1.513) (7.1.514) (7.1.515) (7.1.516) (7.1.517) (7.1.518) (7.1.519) (7.1.520) (7.1.521) (7.1.522) (7.1.523) (7.1.524) (7.1.525) (7.1.526) (7.1.527) (7.1.528) (7.1.529) (7.1.530) (7.1.531) (7.1.532) (7.1.533) (7.1.534) (7.1.535) (7.1.536) (7.1.537) (7.1.538) (7.1.539) (7.1.540) (7.1.541) (7.1.542) (7.1.543) (7.1.544) (7.1.545) (7.1.546) (7.1.547) (7.1.548) (7.1.549) (7.1.550) (7.1.551) (7.1.552) (7.1.553) (7.1.554) (7.1.555) (7.1.556) (7.1.557) (7.1.558) (7.1.559) (7.1.560) (7.1.561) (7.1.562) (7.1.563) (7.1.564) (7.1.565) (7.1.566) (7.1.567) (7.1.568) (7.1.569) (7.1.570) (7.1.571) (7.1.572) (7.1.573) (7.1.574) (7.1.575) (7.1.576) (7.1.577) (7.1.578) (7.1.579) (7.1.580) (7.1.581) (7.1.582) (7.1.583) (7.1.584) (7.1.585) (7.1.586) (7.1.587) (7.1.588) (7.1.589) (7.1.590) (7.1.591) (7.1.592) (7.1.593) (7.1.594) (7.1.595) (7.1.596) (7.1.597) (7.1.598) (7.1.599) (7.1.600) (7.1.601) (7.1.602) (7.1.603) (7.1.604) (7.1.605) (7.1.606) (7.1.607) (7.1.608) (7.1.609) (7.1.610) (7.1.611) (7.1.612) (7.1.613) (7.1.614) (7.1.615) (7.1.616) (7.1.617) (7.1.618) (7.1.619) (7.1.620) (7.1.621) (7.1.622) (7.1.623) (7.1.624) (7.1.625) (7.1.626) (7.1.627) (7.1.628) (7.1.629) (7.1.630) (7.1.631) (7.1.632) (7.1.633) (7.1.634) (7.1.635) (7.1.636) (7.1.637) (7.1.638) (7.1.639) (7.1.640) (7.1.641) (7.1.642) (7.1.643) (7.1.644) (7.1.645) (7.1.646) (7.1.647) (7.1.648) (7.1.649) (7.1.650) (7.1.651) (7.1.652) (7.1.653) (7.1.654) (7.1.655) (7.1.656) (7.1.657) (7.1.658) (7.1.659) (7.1.660) (7.1.661) (7.1.662) (7.1.663) (7.1.664) (7.1.665) (7.1.666) (7.1.667) (7.1.668) (7.1.669) (7.1.670) (7.1.671) (7.1.672) (7.1.673) (7.1.674) (7.1.675) (7.1.676) (7.1.677) (7.1.678) (7.1.679) (7.1.680) (7.1.681) (7.1.682) (7.1.683) (7.1.684) (7.1.685) (7.1.686) (7.1.687) (7.1.688) (7.1.689) (7.1.690) (7.1.691) (7.1.692) (7.1.693) (7.1.694) (7.1.695) (7.1.696) (7.1.697) (7.1.698) (7.1.699) (7.1.700) (7.1.701) (7.1.702) (7.1.703) (7.1.704) (7.1.705) (7.1.706) (7.1.707) (7.1.708) (7.1.709) (7.1.710) (7.1.711) (7.1.712) (7.1.713) (7.1.714) (7.1.715) (7.1.716) (7.1.717) (7.1.718) (7.1.719) (7.1.720) (7.1.721) (7.1.722) (7.1.723) (7.1.724) (7.1.725) (7.1.726) (7.1.727) (7.1.728) (7.1.729) (7.1.730) (7.1.731) (7.1.732) (7.1.733) (7.1.734) (7.1.735) (7.1.736) (7.1.737) (7.1.738) (7.1.739) (7.1.740) (7.1.741) (7.1.742) (7.1.743) (7.1.744) (7.1.745) (7.1.746) (7.1.747) (7.1.748) (7.1.749) (7.1.750) (7.1.751) (7.1.752) (7.1.753) (7.1.754) (7.1.755) (7.1.756) (7.1.757) (7.1.758) (7.1.759) (7.1.760) (7.1.761) (7.1.762) (7.1.763) (7.1.764) (7.1.765) (7.1.766) (7.1.767) (7.1.768) (7.1.769) (7.1.770) (7.1.771) (7.1.772) (7.1.773) (7.1.774) (7.1.775) (7.1.776) (7.1.777) (7.1.778) (7.1.779) (7.1.780) (7.1.781) (7.1.782) (7.1.783) (7.1.784) (7.1.785) (7.1.786) (7.1.787) (7.1.788) (7.1.789) (7.1.790) (7.1.791) (7.1.792) (7.1.793) (7.1.794) (7.1.795) (7.1.796) (7.1.797) (7.1.798) (7.1.799) (7.1.800) (7.1.801) (7.1.802) (7.1.803) (7.1.804) (7.1.805) (7.1.806) (7.1.807) (7.1.808) (7.1.809) (7.1.810) (7.1.811) (7.1.812) (7.1.813) (7.1.814) (7.1.815) (7.1.816) (7.1.817) (7.1.818) (7.1.819) (7.1.820) (7.1.821) (7.1.822) (7.1.823) (7.1.824) (7.1.825) (7.1.826) (7.1.827) (7.1.828) (7.1.829) (7.1.830) (7.1.831) (7.1.832) (7.1.833) (7.1.834) (7.1.835) (7.1.836) (7.1.837) (7.1.838) (7.1.839) (7.1.840) (7.1.841) (7.1.842) (7.1.843) (7.1.844) (7.1.845) (7.1.846) (7.1.847) (7.1.848) (7.1.849) (7.1.850) (7.1.851) (7.1.852) (7.1.853) (7.1.854) (7.1.855) (7.1.856) (7.1.857) (7.1.858) (7.1.859) (7.1.860) (7.1.861) (7.1.862) (7.1.863) (7.1.864) (7.1.865) (7.1.866) (7.1.867) (7.1.868) (7.1.869) (7.1.870) (7.1.871) (7.1.872) (7.1.873) (7.1.874) (7.1.875) (7.1.876) (7.1.877) (7.1.878) (7.1.879) (7.1.880) (7.1.881) (7.1.882) (7.1.883) (7.1.884) (7.1.885) (7.1.886) (7.1.887) (7.1.888) (7.1.889) (7.1.890) (7.1.891) (7.1.892) (7.1.893) (7.1.894) (7.1.895) (7.1.896) (7.1.897) (7.1.898) (7.1.899) (7.1.900) (7.1.901) (7.1.902) (7.1.903) (7.1.904) (7.1.905) (7.1.906) (7.1.907) (7.1.908) (7.1.909) (7.1.910) (7.1.911) (7.1.912) (7.1.913) (7.1.914) (7.1.915) (7.1.916) (7.1.917) (7.1.918) (7.1.919) (7.1.920) (7.1.921) (7.1.922) (7.1.923) (7.1.924) (7.1.925) (7.1.926) (7.1.927) (7.1.928) (7.1.929) (7.1.930) (7.1.931) (7.1.932) (7.1.933) (7.1.934) (7.1.935) (7.1.936) (7.1.937) (7.1.938) (7.1.939) (7.1.940) (7.1.941) (7.1.942) (7.1.943) (7.1.944) (7.1.945) (7.1.946) (7.1.947) (7.1.948) (7.1.949) (7.1.950) (7.1.951) (7.1.952) (7.1.953) (7.1.954) (7.1.955) (7.1.956) (7.1.957) (7.1.958) (7.1.959) (7.1.960) (7.1.961) (7.1.962) (7.1.963) (7.1.964) (7.1.965) (7.1.966) (7.1.967) (7.1.968) (7.1.969) (7.1.970) (7.1.971) (7.1.972) (7.1.973) (7.1.974) (7.1.975) (7.1.976) (7.1.977) (7.1.978) (7.1.979) (7.1.980) (7.1.981) (7.1.982) (7.1.983) (7.1.984) (7.1.985) (7.1.986) (7.1.987) (7.1.988) (7.1.989) (7.1.990) (7.1.991) (7.1.992) (7.1.993) (7.1.994) (7.1.995) (7.1.996) (7.1.997) (7.1.998) (7.1.999) (7.2.000) (7.2.001) (7.2.002) (7.2.003) (7.2.004) (7.2.005) (7.2.006) (7.2.007) (7.2.008) (7.2.009) (7.2.010) (7.2.011) (7.2.012) (7.2.013) (7.2.014) (7.2.015) (7.2.016) (7.2.017) (7.2.018) (7.2.019) (7.2.020) (7.2.021) (7.2.022) (7.2.023) (7.2.024) (7.2.025) (7.2.026) (7.2.027) (7.2.028) (7.2.029) (7.2.030) (7.2.031) (7.2.032) (7.2.033) (7.2.034) (7.2.035) (7.2.036) (7.2.037) (7.2.038) (7.2.039) (7.2.040) (7.2.041) (7.2.042) (7.2.043) (7.2.044) (7.2.045) (7.2.046) (7.2.047) (7.2.048) (7.2.049) (7.2.050) (7.2.051) (7.2.052) (7.2.053) (7.2.054) (7.2.055) (7.2.056) (7.2.057) (7.2.058) (7.2.059) (7.2.060) (7.2.061) (7.2.062) (7.2.063) (7.2.064) (7.2.065) (7.2.066) (7.2.067) (7.2.068) (7.2.069) (7.2.070) (7.2.071) (7.2.072) (7.2.073) (7.2.074) (7.2.075) (7.2.076) (7.2.077) (7.2.078) (7.2.079) (7.2.080) (7.2.081) (7.2.082) (7.2.083) (7.2.084) (7.2.085) (7.2.086) (7.2.087) (7.2.088) (7.2.089) (7.2.090) (7.2.091) (7.2.092) (7.2.093) (7.2.094) (7.2.095) (7.2.096) (7.2.097) (7.2.098) (7.2.099) (7.2.100) (7.2.101) (7.2.102) (7.2.103) (7.2.104) (7.2.105) (7.2.106) (7.2.107) (7.2.108) (7.2.109) (7.2.110) (7.2.111) (7.2.112) (7.2.113) (7.2.114) (7.2.115) (7.2.116) (7.2.117) (7.2.118) (7.2.119) (7.2.120) (7.2.121) (7.2.122) (7.2.123) (7.2.124) (7.2.125) (7.2.126) (7.2.127) (7.2.128) (7.2.129) (7.2.130) (7.2.131) (7.2.132) (7.2.133) (7.2.134) (7.2.135) (7.2.136) (7.2.137) (7.2.138) (7.2.139) (7.2.140) (7.2.141) (7.2.142) (7.2.143) (7.2.144) (7.2.145) (7.2.146) (7.2.147) (7.2.148) (7.2.149) (7.2.150) (7.2.151) (7.2.152) (7.2.153) (7.2.154) (7.2.155) (7.2.156) (7.2.157) (7.2.158) (7.2.159) (7.2.160) (7.2.161) (7.2.162) (7.2.163) (7.2.
							種類の記号	適用箇所(主要な部分)	規格																																		
		・JIS規格による																																									
		・JIS規格による																																									
		・JIS規格による																																									
		・JIS規格による																																									
		・JIS規格による																																									
		・JIS規格による																																									
適用箇所	材質・形状・寸法	備 考																																									
・デッキプレートと鋼材の接合																																											
・デッキプレートとコンクリートとの接合スラブと鋼材																																											

[illegible]

--	--

22	舗装工事


--	--

工事区分表																							
						備 考												備 考					
建築	電気	機械	外構	別途		建築	電気	機械	外構	別途		建築	電気	機械	外構	別途		建築	電気	機械	外構	別途	
	○	○	○						○												○		
	○	○	○						○	○											○		
	○	○	○							○										○	○		
	○	○	○							○	○										○		
																				○	○		
			○	○						○	○												
			○	○																	○		
	○																			○	○		
																					○		
	○	○	○																				
	○	○																		○	○		
	○					各工事に必要なもの														○	○		
	○	○	○			各工事に必要なもの																	
	○	○	○																		○		
	○																				○	○	
	○																				○	○	
	○	○	○			各工事毎																	
	○	○	○			各工事毎														○	○		
	○																						
	○																						




影長率表 [緯度 = 37.23°] [冬至]									
時刻	太陽高度	太陽方位角	影長倍率	X倍率	Y倍率				
8:00	7°09'	-53°12'	7.972	-6.384	4.776				
8:30	11°46'	-48°02'	4.801	-3.569	3.211				
9:00	16°00'	-42°27'	3.486	-2.353	2.572				
9:30	19°48'	-36°25'	2.778	-1.649	2.235				
10:00	23°04'	-29°54'	2.348	-1.171	2.035				
10:30	25°44'	-22°56'	2.075	-0.809	1.911				
11:00	27°42'	-15°33'	1.905	-0.511	1.835				
11:30	28°55'	-7°52'	1.811	-0.248	1.794				
12:00	29°13'	0°00'	1.781	0.000	1.781				
12:30	28°55'	7°52'	1.811	0.248	1.794				
13:00	27°42'	15°33'	1.905	0.511	1.835				
13:30	25°44'	22°56'	2.075	0.809	1.911				
14:00	23°04'	29°54'	2.348	1.171	2.035				
14:30	19°48'	36°25'	2.778	1.649	2.235				
15:00	16°00'	42°27'	3.486	2.353	2.572				
15:30	11°46'	48°02'	4.801	3.569	3.211				
16:00	7°09'	53°12'	7.972	6.384	4.776				

日影長さ表 [緯度 = 37.23°] [冬至]			
高さ = 17.810 (m)		測定面高さ = 4 (m)	
計算高さ = 13.810 (m)			
時刻	影長倍率	日影長さ (m)	
8:00	7.972	110.093	
8:30	4.801	66.302	
9:00	3.486	49.142	
9:30	2.778	38.364	
10:00	2.348	32.426	
10:30	2.075	28.656	
11:00	1.905	26.308	
11:30	1.811	25.010	
12:00	1.781	24.596	
12:30	1.811	25.010	
13:00	1.905	26.308	
13:30	2.075	28.656	
14:00	2.348	32.426	
14:30	2.778	38.364	
15:00	3.486	49.142	
15:30	4.801	66.302	
16:00	7.972	110.093	



日影図 S=1/150

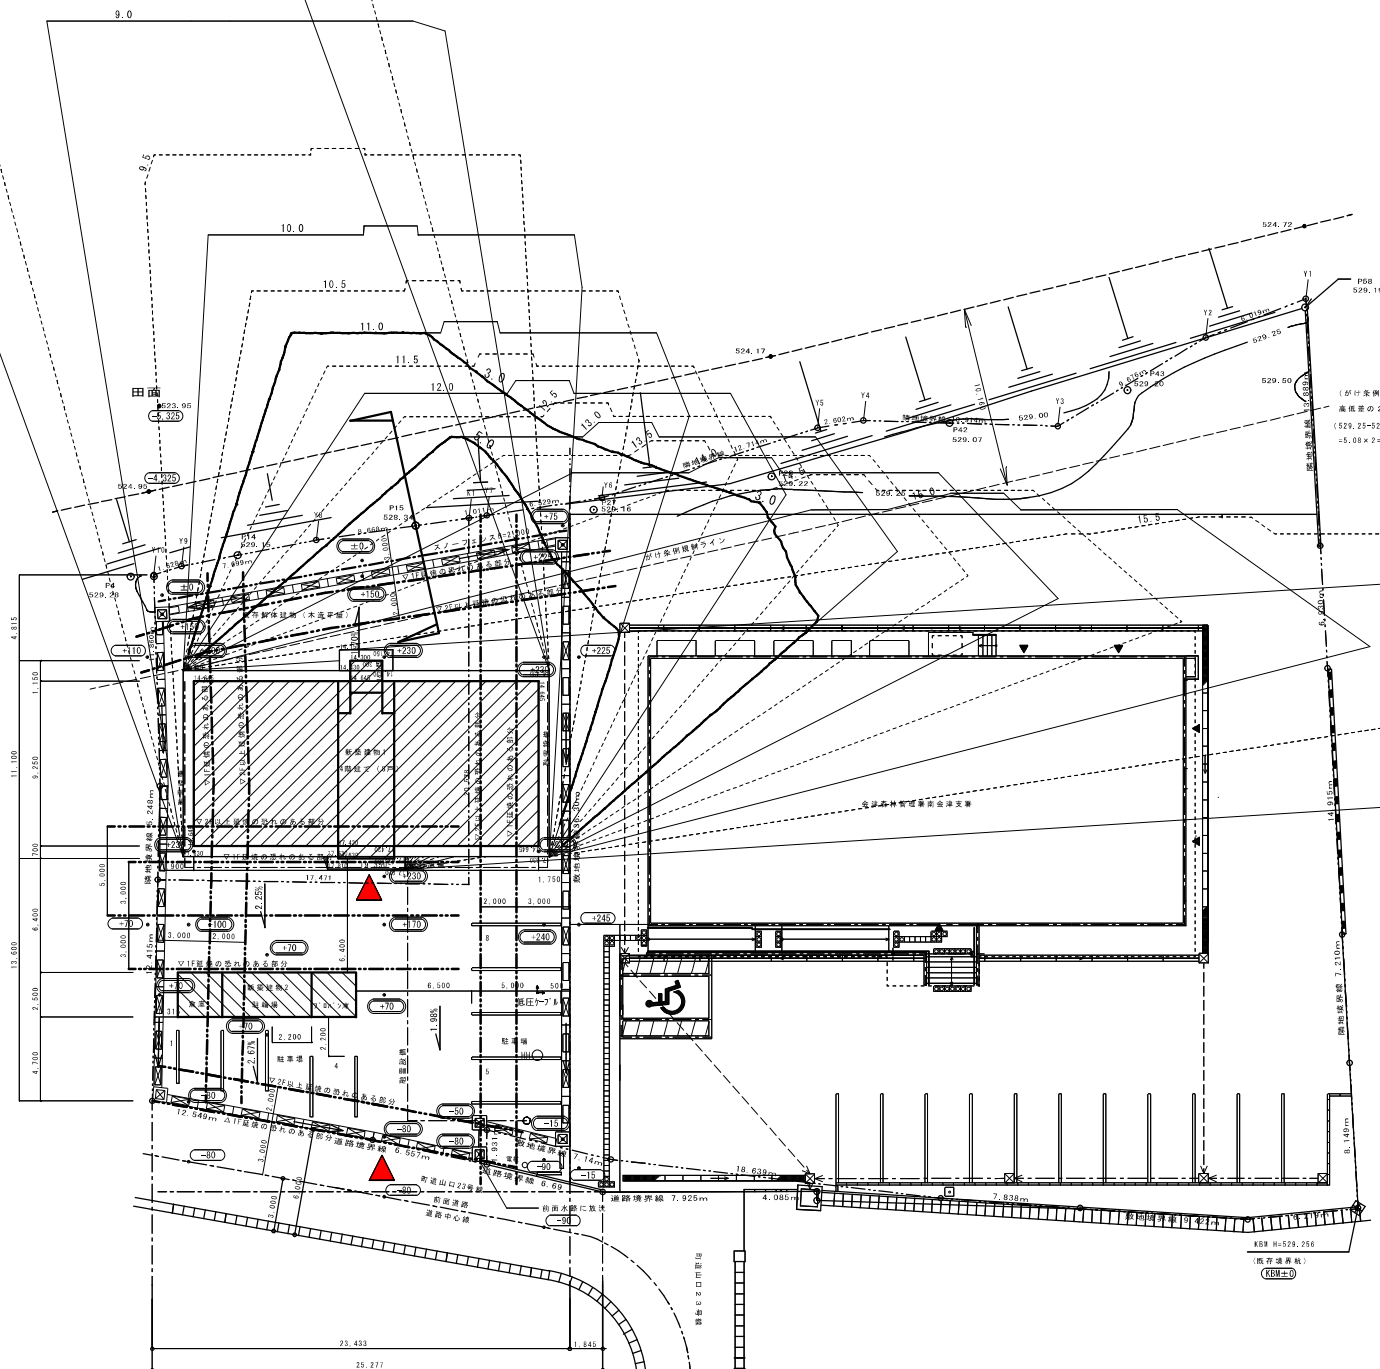


影長率表 [緯度 = 37.23°] [冬至]


時刻	太陽高度	太陽方位角	影長係数	X 係数	Y 係数
8:00	7°09'	-53°12'	7.972	-6.384	4.776
8:30	11°46'	-48°02'	4.801	-3.569	3.211
9:00	16°00'	-42°27'	3.486	-2.353	2.572
9:30	19°48'	-36°25'	2.778	-1.649	2.235
10:00	23°04'	-29°54'	2.348	-1.171	2.035
10:30	25°44'	-22°56'	2.075	-0.809	1.911
11:00	27°42'	-15°33'	1.905	-0.511	1.835
11:30	28°55'	-7°52'	1.811	-0.248	1.794
12:00	29°19'	0°00'	1.781	0.000	1.781
12:30	28°55'	7°52'	1.811	0.248	1.794
13:00	27°42'	15°33'	1.905	0.511	1.835
13:30	25°44'	22°56'	2.075	0.809	1.911
14:00	23°04'	29°54'	2.348	1.171	2.035
14:30	19°48'	36°25'	2.778	1.649	2.235
15:00	16°00'	42°27'	3.486	2.353	2.572
15:30	11°46'	48°02'	4.801	3.569	3.211
16:00	7°09'	53°12'	7.972	6.384	4.776

日影長さ表 [緯度 = 37.23°] [冬至]
高さ = 22.810 (m) 測定面高さ = 4 (m)
計算高さ = 18.810 (m)

時刻	影長係数	日影長さ (m)
8:00	7.972	149.953
8:30	4.801	90.307
9:00	3.486	65.572
9:30	2.778	52.254
10:00	2.348	44.166
10:30	2.075	39.031
11:00	1.905	35.833
11:30	1.811	34.065
12:00	1.781	33.501
12:30	1.811	34.065
13:00	1.905	35.833
13:30	2.075	39.031
14:00	2.348	44.166
14:30	2.778	52.254
15:00	3.486	65.572
15:30	4.801	90.307
16:00	7.972	149.953



日影図 S=1/150

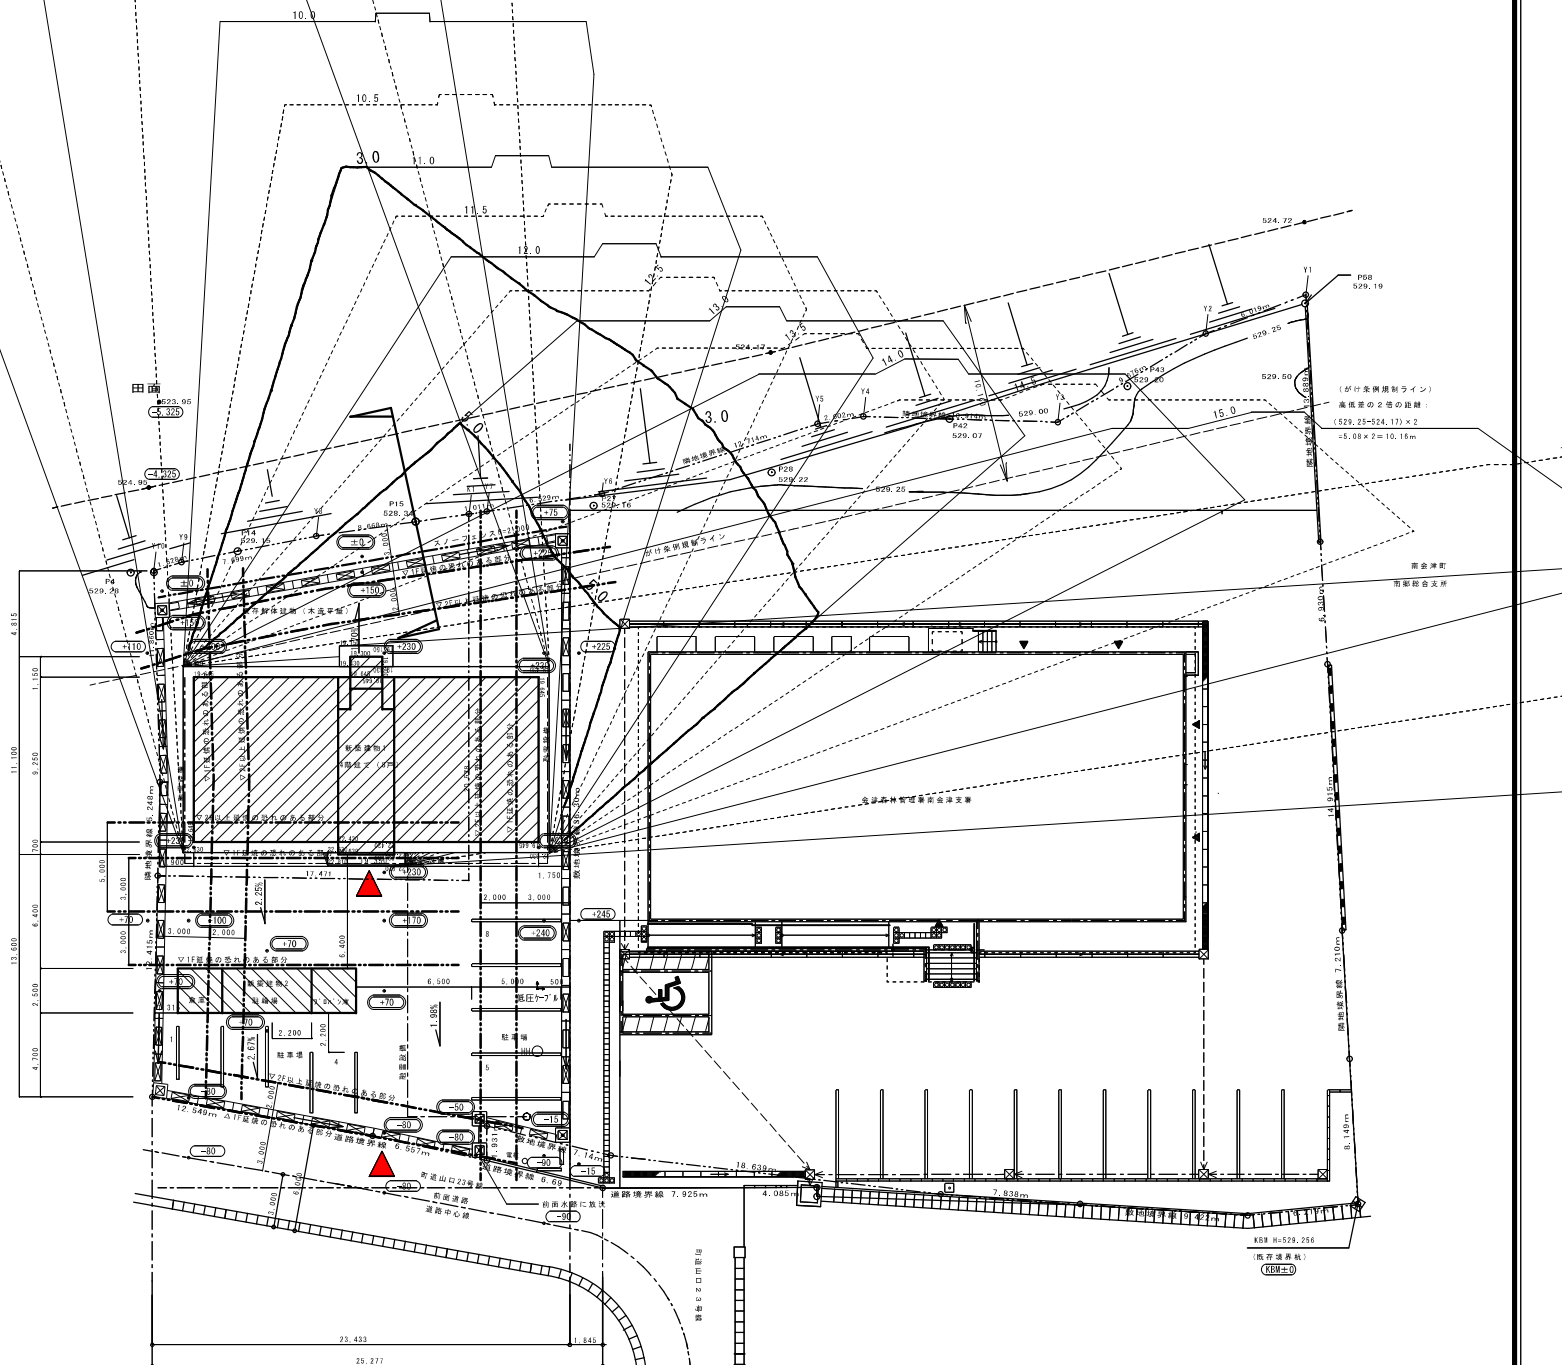


敷	地	求	積	表
---	---	---	---	---


参数	数量	$\text{BRI}(0)$		
X_n	Y_n	Y_n	$X_{n-1} - X_{n-1}$	$(X_{n-1} - X_{n-1}) \times Y_n$
K1	135719.776	-26928.148	11.566	-303701.739766
Y8	135714.070	-26924.674	-11.041	269888.265454
Y9	135708.735	-26920.225	-6.595	173725.133875
Y10	135707.475	-26921.256	-11.021	268835.512378
Y11	135699.714	-26924.518	14.238	-313835.413730
K2	135694.240	-26921.713	4.990	-125793.826710
K3	135692.504	-26924.960	26.536	-696480.335950
		信噪比	666.362671	
		商值	333.1813085	
		均值	333.18	m'

番号	地番	辺長	98(の)一歩	倍	面積	積
1	20.747	0.993	20.607171	10.3008855		
2	22.166	4.323	95.826318	47.9116090		
3	21.521	10.079	216.910159	108.4550795		
4	22.166	5.495	121.802710	60.9070850		
5	26.348	2.667	10.570116	35.1392655		
6	26.348	7.598	200.139408	100.321042		
7	18.038	4.722	85.165992	42.5899660		
8	14.782	4.658	68.845456	34.4277280		
9	6.557	1.890	12.39273	6.196365		
			合 計	445.960260		
			敷地面積	445.99		㎡


867-8番地 + 867番地の一部	333.18㎡ + 445.98㎡ = 779.16㎡
--------------------	-----------------------------

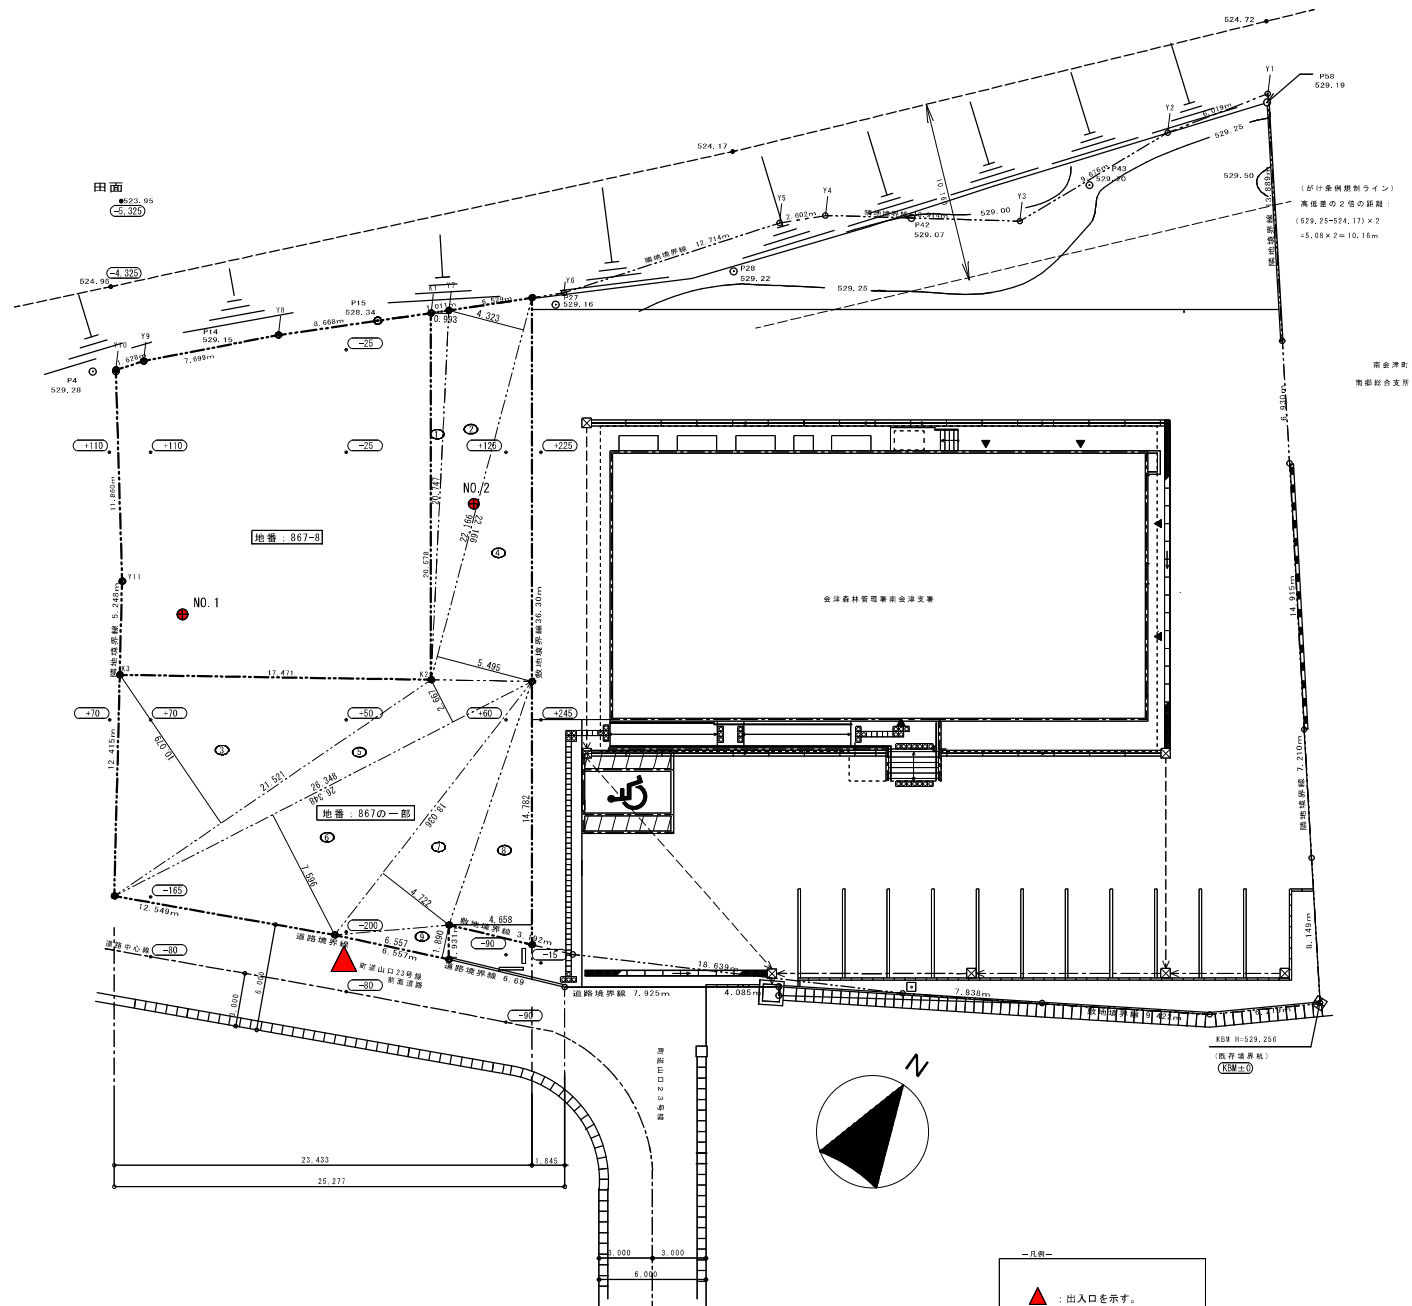


敷地求積図 S=1/150

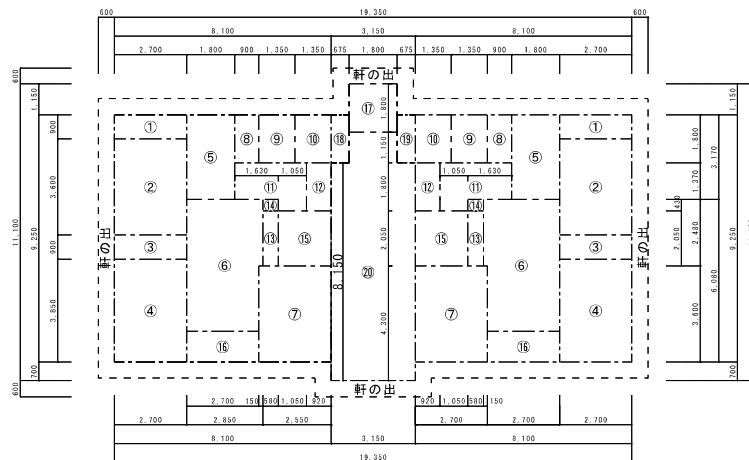

4階求積図 S=1/100

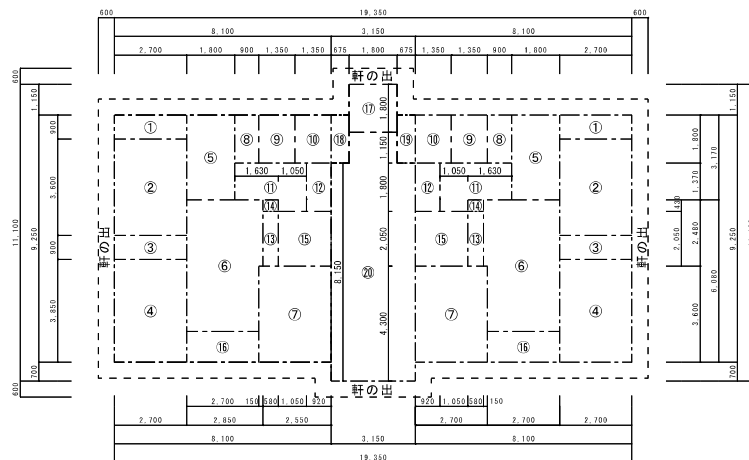

2.3階求積図 S=1/100

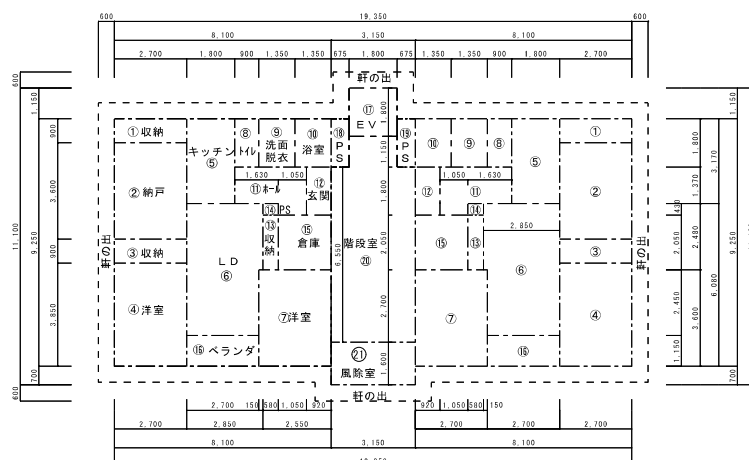

1階求積図 S=1/100

1戸 求積表(各階共通)			
① 収納	2.70 × 0.90	2.43	
② 納戸	2.70 × 3.60	9.72	
③ 収納	2.70 × 0.90	2.43	
④ 洋室	2.70 × 3.85	10.395	
⑤ キッチン	1.80 × 3.17	5.706	
⑥ LD	2.85 × 2.48	7.068	
⑦ 洋室	2.70 × 3.60	9.72	
⑧ トイレ	0.90 × 1.80	1.62	
⑨ 洗面脱衣	1.35 × 1.80	2.43	
⑩ 浴室	1.35 × 1.80	2.43	
⑪ ホール	1.05 × 1.80	1.89	
	1.63 × 1.37	2.2331	
⑫ 玄関	0.92 × 1.80	1.656	
⑬ 収納	0.58 × 2.05	1.189	
⑭ PS	0.58 × 0.43	0.2494	
⑮ 倉庫	1.97 × 2.05	4.0385	
⑯ ベランダ	2.70 × 1.15	3.105	
合 計		74.925	

1階共用部 求積表			
⑪ EV	1.80 × 1.80	3.24	
⑫ PS	0.675 × 1.80	1.215	
⑬ PS	0.675 × 1.80	1.215	
⑭ 階段室	1.80 × 1.15	2.07	
⑮ 風除室	3.15 × 6.55	20.6325	
⑯ 風除室	3.15 × 1.60	5.04	
合 計		33.4125	

宿舎 1階 床面積 求積表			
① ~ ⑯ × 2戸		149.85	
⑰ ~ ⑳		33.4125	
合 計		183.2625	
1階床面積 A		183.26㎡	


宿舎 2～4階共通 床面積 求積表			
① ~ ⑯ × 2戸		149.85	
⑰ ~ ⑳		33.4125	
合 計		183.2625	
各階床面積 B		183.26㎡	

2～4階共用部(共通) 求積表			
⑪ EV	1.80 × 1.80	3.24	
⑫ PS	0.675 × 1.80	1.215	
⑬ PS	0.675 × 1.80	1.215	
⑭ 階段室	1.80 × 1.15	2.07	
⑮ 風除室	3.15 × 8.15	25.6725	
合 計		33.4125	

宿舎 延面積 求積表			
A+(B×3)		733.04	
延面積		733.04㎡	


宿舎 建築面積 求積表			
① ~ ⑯ × 2戸 + ⑰ ~ ⑳		183.2625	
合 計		183.2625	
建築面積		183.26㎡	

外 部 仕 上 表																																					
屋 根	カラーガルバリウム鋼板t=0.4横葺（ポリエチレンフォーム t=2.0 裏貼）、バックアップ材：押出法ポリスチレン板 バスターボード・ビーズ法ポリスチレンフォーム同等品、7274H-F（7）940 野地板：むわい-ド（7）18耐火野地板 30分耐火（国土交通大臣認定 3 0 分耐火構造 FP030RF-1763-2（1）） 破風板・鼻隠し 軽200mm 板金巻き カラがら 1/4mm鋼板t=0.40 ※消費配管設備（取付下地共） ※電熱ヒーター部において仕様上 ・ポリエチレンフォーム t=2.0 裏貼は、無しとする。 ・バックアップ材：押出法ポリスチレン板は、無しとする。						ペランダ	床：強化石膏ボード t 21+ t 21二重張り（42mm以上）構造用合板 t=12の上 むわい-耐火野地板（7）18 F R P 防水 DR-1552号（耐火試験合格） 壁： 窯業系防火サイディング張 t=16塗装品 強化石膏ボード t 21+ t 21二重張り（42mm以上） H12建告第1399号 第一（三）コート（1） 天井：強化石膏ボード t 21+ t 25二重張り（46mm以上）の上縦横混入ケイ酸カルシウム板（t=12 木目）						開口部	アルミ製建具：見込み70、100mm 鋼製ドア：見込み100mm																						
	軒天・縦横混入ケイ酸カルシウム板（t=12 木目） 窯業系防火サイディング張 t=16塗装品 強化石膏ボード t 21+ t 21二重張り（42mm以上） H12建告第1399号 第一（三）コート（1）							天井：強化石膏ボード t 21+ t 25二重張り（46mm以上）の上縦横混入ケイ酸カルシウム板（t=12 木目）							アルミ笠木																						
	外 壁 窯業系防火サイディング張 t=16塗装品（梁天端：アルミ窓木付） 強化石膏ボード t 21+ t 25二重張り（46mm以上） H12建告第1399号 第二（四）へ 處、H12建告第1399号 第四（四）へ 處							天井：強化石膏ボード t 21+ t 25二重張り（46mm以上）の上縦横混入ケイ酸カルシウム板（t=12 木目）							目隠し縦格子 木調アルミルーバー（点検開口加工 掛金付（各戸共）：開口位置は立面図参照）																						
	外部柱・梁 窯業系防火サイディング張 t=16塗装品（梁天端：アルミ窓木付） 強化石膏ボード t 21+ t 25二重張り（46mm以上） H12建告第1399号 第二（四）へ 處、H12建告第1399号 第四（四）へ 處							天井：強化石膏ボード t 21+ t 25二重張り（46mm以上）の上縦横混入ケイ酸カルシウム板（t=12 木目）							その他 図示による（ペランダ：物干し金物、手すり他）																						
基 礎 コンクリート打設し																																					
内 部 仕 上 表																																					
階別	室 名	区 分	床 高	床	幅 木	腰 壁	壁	天 井	天井廻縁 天 井 高	断 熱	サ イ ン	断 熱	断 熱	断 熱	断 熱	断 熱	断 熱	備 考	室 名																		
各 階 共 通	玄関	下地	居室FL-76.5	木床組 強化石膏ボード t 21+ t 21二重張り（42mm以上） 遮音マツト敷t=9+構造用合板t=12	杉上小UC H=60 (2段)		木軸下地 強化石膏ボード t 21+ t 21二重張り（42mm以上）	4階 強化石膏ボード t 12.5+ t 15二重張り（27mm以上） 1～3階 強化石膏ボード t 21+ t 25二重張り（46mm以上）	木製UC 36×15										下足箱 上り框	玄関																	
		仕上		外部用長尺塩ビシート (7) =2.5				石膏ボード t 9.5の上ビニルクロス貼り	2,476.5																												
	ホール	下地	居室FL±0	木床組 強化石膏ボード t 21+ t 21二重張り（42mm以上） 遮音マツト敷t=9+構造用合板t=12	杉上小UC H=60		木軸下地 強化石膏ボード t 21+ t 21二重張り（42mm以上）	4階 強化石膏ボード t 12.5+ t 15二重張り（27mm以上） 1～3階 強化石膏ボード t 21+ t 25二重張り（46mm以上）	木製UC 36×15										ホール																		
		仕上		W P C フローリングt=12				石膏ボード t 9.5の上ビニルクロス貼り	2,400																												
	L D	下地	居室FL±0	木床組 強化石膏ボード t 21+ t 21二重張り（42mm以上） 遮音マツト敷t=9+構造用合板t=12	杉上小UC H=60		木軸下地 強化石膏ボード t 21+ t 21二重張り（42mm以上）	4階 強化石膏ボード t 12.5+ t 15二重張り（27mm以上） 1～3階 強化石膏ボード t 21+ t 25二重張り（46mm以上）	木製UC 36×15			○	○	○	○	○	○	○	収納スペース	L D																	
		仕上		W P C フローリングt=12				石膏ボード t 9.5の上ビニルクロス貼り	2,400																												
	キッチン	下地	居室FL±0	木床組 強化石膏ボード t 21+ t 21二重張り（42mm以上） 遮音マツト敷t=9+構造用合板t=12	杉上小UC H=60		木軸下地 強化石膏ボード t 21+ t 21二重張り（42mm以上）	4階 強化石膏ボード t 12.5+ t 15二重張り（27mm以上） 1～3階 強化石膏ボード t 21+ t 25二重張り（46mm以上）	木製UC 36×15										キッチン																		
		仕上		W P C フローリングt=12				石膏ボード t 9.5の上ビニルクロス貼り	2,400																												
	洋室・納戸	下地	居室FL±0	木床組 強化石膏ボード t 21+ t 21二重張り（42mm以上） 遮音マツト敷t=9+構造用合板t=12	杉上小UC H=60		木軸下地 強化石膏ボード t 21+ t 21二重張り（42mm以上）	4階 強化石膏ボード t 12.5+ t 15二重張り（27mm以上） 1～3階 強化石膏ボード t 21+ t 25二重張り（46mm以上）	木製UC 36×15			○	○	○	○	○	○	○	洋室2・納戸：収納スペース 棚板（2段）+ ハンガーバイプ32φ 手すり	洋室・納戸																	
		仕上		W P C フローリングt=12				石膏ボード t 9.5の上ビニルクロス貼り	2,400																												
トイレ	下地	居室FL±0	木床組 強化石膏ボード t 21+ t 21二重張り（42mm以上） 遮音マツト敷t=9+構造用合板t=12	杉上小UC H=60		木軸下地 強化石膏ボード t 21+ t 21二重張り（42mm以上）	4階 強化石膏ボード t 12.5+ t 15二重張り（27mm以上） 1～3階 強化石膏ボード t 21+ t 25二重張り（46mm以上）	木製UC 36×15										トイレ																			
	仕上		W P C フローリングt=12				石膏ボード t 9.5の上ビニルクロス貼り	2,400																													
洗面脱衣	下地	居室FL±0	木床組 強化石膏ボード t 21+ t 21二重張り（42mm以上） 遮音マツト敷t=9+構造用合板t=12	杉上小UC H=60		木軸下地 強化石膏ボード t 21+ t 21二重張り（42mm以上）	4階 強化石膏ボード t 12.5+ t 15二重張り（27mm以上） 1～3階 強化石膏ボード t 21+ t 25二重張り（46mm以上）	木製UC 36×15										洗面脱衣																			
	仕上		W P C フローリングt=12				石膏ボード t 9.5の上ビニルクロス貼り	2,400																													
収納	下地	居室FL±0	木床組 強化石膏ボード t 21+ t 21二重張り（42mm以上） 遮音マツト敷t=9+構造用合板t=12	杉上小UC H=60		木軸下地 強化石膏ボード t 21+ t 21二重張り（42mm以上）	4階 強化石膏ボード t 12.5+ t 15二重張り（27mm以上） 1～3階 強化石膏ボード t 21+ t 25二重張り（46mm以上）	木製UC 36×15										収納																			
	仕上		W P C フローリングt=12				石膏ボード t 9.5の上ビニルクロス貼り	2,400																													
倉庫	下地	居室FL-76.5	木床組 強化石膏ボード t 21+ t 21二重張り（42mm以上） 遮音マツト敷t=9+構造用合板t=12	杉上小UC H=60 シート巻上げ H=76.5		木軸下地 強化石膏ボード t 21+ t 21二重張り（42mm以上）	4階 強化石膏ボード t 12.5+ t 15二重張り（27mm以上） 1～3階 強化石膏ボード t 21+ t 25二重張り（46mm以上）	木製UC 36×15										倉庫																			
	仕上		外部用長尺塩ビシート (7) =2.5				石膏ボード t 9.5の上 E P - G 塗	2,476.5																													
共有部分	風除室	下地	1F 居室FL-84.1	スラブコンクリートの上モルタル木ゴテ	150角磁器タイル貼		強化石膏ボード t 21+ t 21二重張り（42mm以上）	強化石膏ボード t 21+ t 25二重張り（46mm以上）	木製UC 36×15									郵便受（8戸用）+宅配ボックス：1ヶ所（4ボックス） 掲示板 1200×900：1ヶ所 アルミ枠 衝突防止マーク 30φ SUS	風除室																		
	仕上	300角 磁器タイル貼	E P - G 塗	2,450																																	
共有部分	階段室	下地	居室FL-123.5	1階：コンクリート金ゴテ押え、木床組 1階一部：モルタル木ゴテ、2階以上：木床組 強化石膏ボード t 21+ t 21二重張り（42mm以上） 遮音マツト敷t=9+構造用合板t=12	シート巻上げ H=100		強化石膏ボード t 21+ t 21二重張り（42mm以上）	4階 強化石膏ボード t 12.5+ t 15二重張り（27mm以上） 1～3階 強化石膏ボード t 21+ t 25二重張り（46mm以上）	木製UC 36×15	○	○	○	○	○	○	○	○	手摺 エレベーター 表札SUS W210×D5.5×H118（8ヶ所） 階段表示SUS W210×D24×H125（7ヶ所）	階段室																		
	仕上	1階一部：300角 磁器タイル貼 1階～4階：外部用長尺塩ビシート (7) =2.5 階段部分：析及び下地は木造 【階面・蹴込・段裏】 強化石膏ボード t 12.5+ t 15 二重張り（27mm以上） 【階面・蹴込仕上】集成材UC 【段裏仕上】E P - G 塗	石膏ボード t 9.5の上 E P - G 塗	図示																																	
凡例	R C	鉄筋コンクリート	S O P	合成樹脂間合パイメント	G B - R	石膏ボード	G W	グラスウール	C V	ビニルクロス張り	【 共通事項 】					【 特 性 】																					
	S	結 晶	E P	合成樹脂エマルジョンパイメント	(目)	目造かし工法	F K	ケイ酸カルシウム板	F S	遮音ビニル床シート	* その他					G B - D : t=9.5 (準不燃 Q M - 0 5 2 4)																					
	L G S	結 晶 結 晶	W P	木材保護塗料	G B - S	耐水石膏ボード	化材 F K	化粧ケイ酸カルシウム板	F O A	電気絶縁敷ビニル床シート	* 工事範囲内について					G B - R : t=9.5 (準不燃 Q M - 9 8 2 8)																					
	W	木	H L	ヘアライン	G B - P	強化石膏ボード	D R	ロックウール化粧吸音板	Z T	磁器タイル	特記なき限り、内部の 鉄部、配管等は E P - G 塗					G B - S : t=12.5 (不燃 N M - 8 6 1 9)																					
	M R	モルタル	V P	強化ビニル樹脂エマルジョン	G B - D	化粧石膏ボード			H Z T	半硬鋼タイル張り	特記なき限り、外部の 鉄部、配管等は S O P 塗					G B - S : t=9.5 (準不燃 Q M - 9 8 2 6)																					
	S P C C	冷間圧縮鋼	C L	クワカラウナー	G B - R - H	準硬鋼石膏ボード			A L	アルミニウム	※断熱材（外部に面する）					G B - S : t=12.5 (準不燃 Q M - 9 8 2 6)																					
	S E C C	電気絶縁メッキ鋼板 鋼板	D P	断熱性塗料	G B - S - H	シーリング接着石膏ボード			S U S	ステンレス	天井：高性能 G W 断熱材 24K t=100					G B - S : t=12.5 (不燃 N M - 9 6 3 9)																					
	Z A M	高耐食ステンレス鋼板	E P - G	合成樹脂/18° 12° 12° 塗布	G B - N C	不燃鋼石膏ボード			O A	フッ素アクリルフロア	壁：高性能 G W 断熱材 24K t=100					G B - N C : 9.5 (不燃 N M - 1 8 6 4)																					
									P L	プレート	天井：G W 断熱材 24K t=100					F K : t=6.0 (不燃 N M - 8 6 1 6)																					
									S G P	白グラス	天井：G W 断熱材 24K t=100					化粧 F K : t=6.0 (不燃 N M - 8 4 2 4)																					
										床（1階床）：押出法ポリスチレンフォーム t=50（3種）					断熱材（その他）																						
															天井：G W 断熱材 24K t=100																						
															床：G W 断熱材 24K t=100																						
															床（1階床）：押出法ポリスチレンフォーム t=50（3種）																						

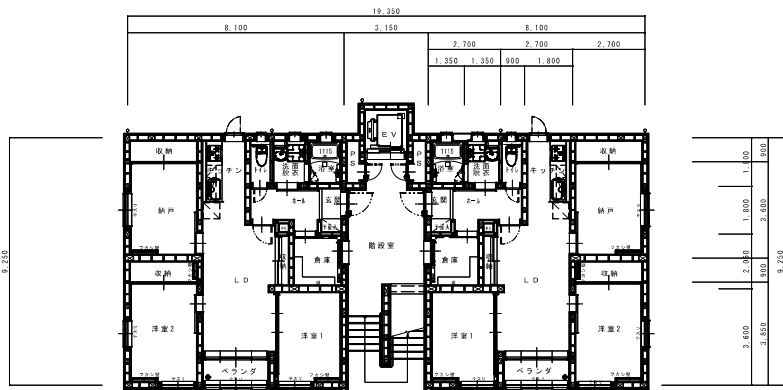


4階平面図 S=1/100

木材は国産材とする。

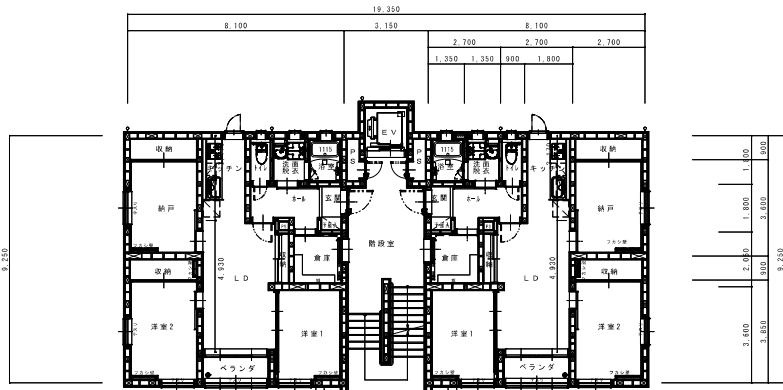


2・3階平面図 S=1/100

木材は国産材とする。

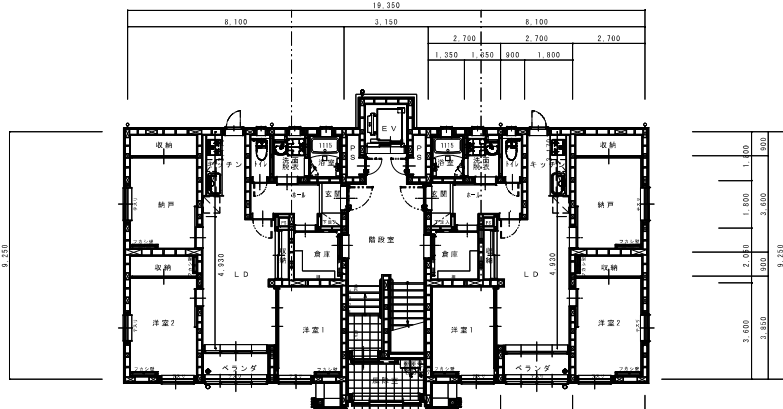


1階平面図 S=1/100

木材は国産材とする。

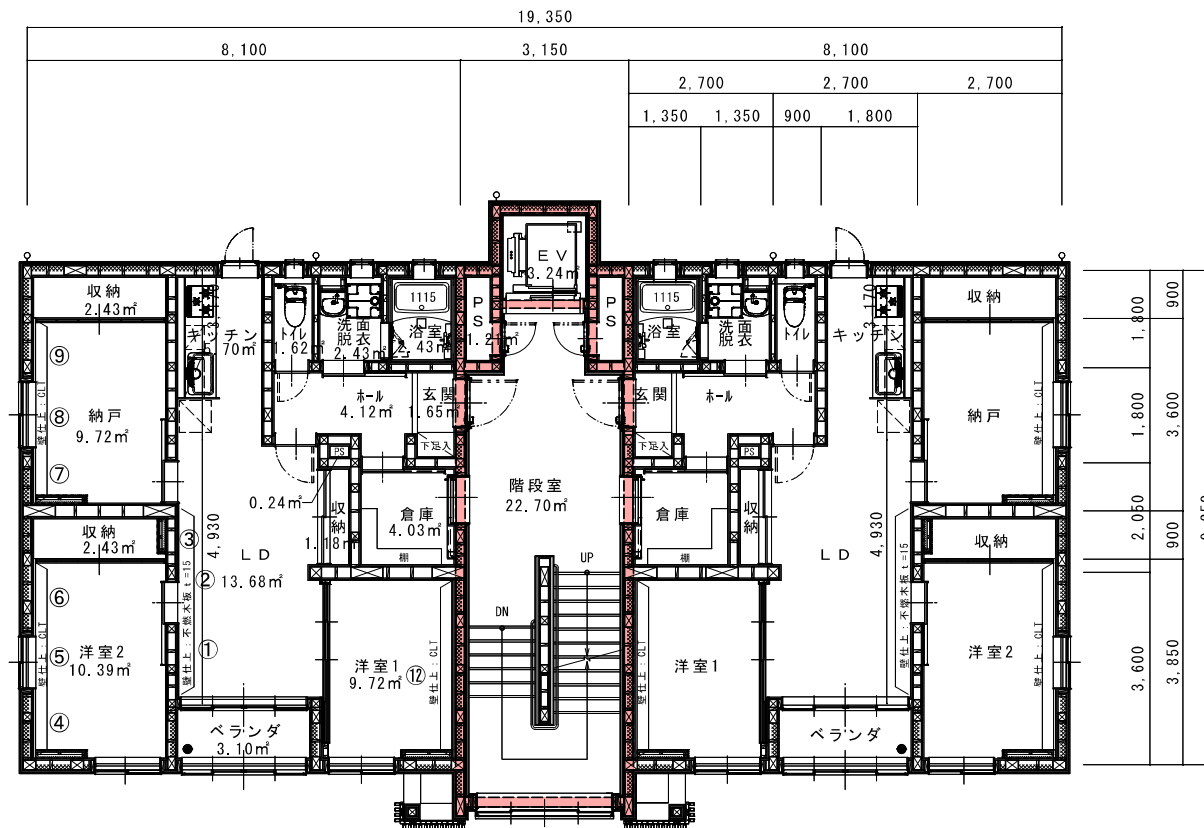




基準階平面図 S=1/50

木材は国産材とする。

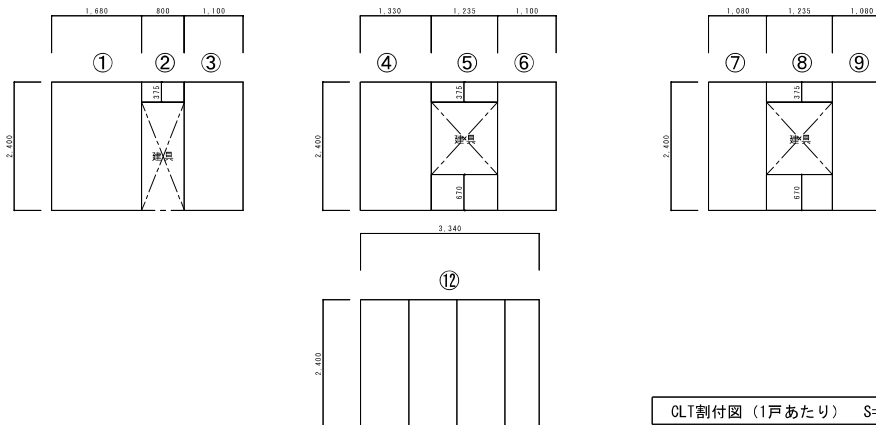

CLT割付図 (1戸あたり) S=1/50

印 アルミ製床下点検口600×600を示す (タラップ)
アルミ製床下昇降ステップ

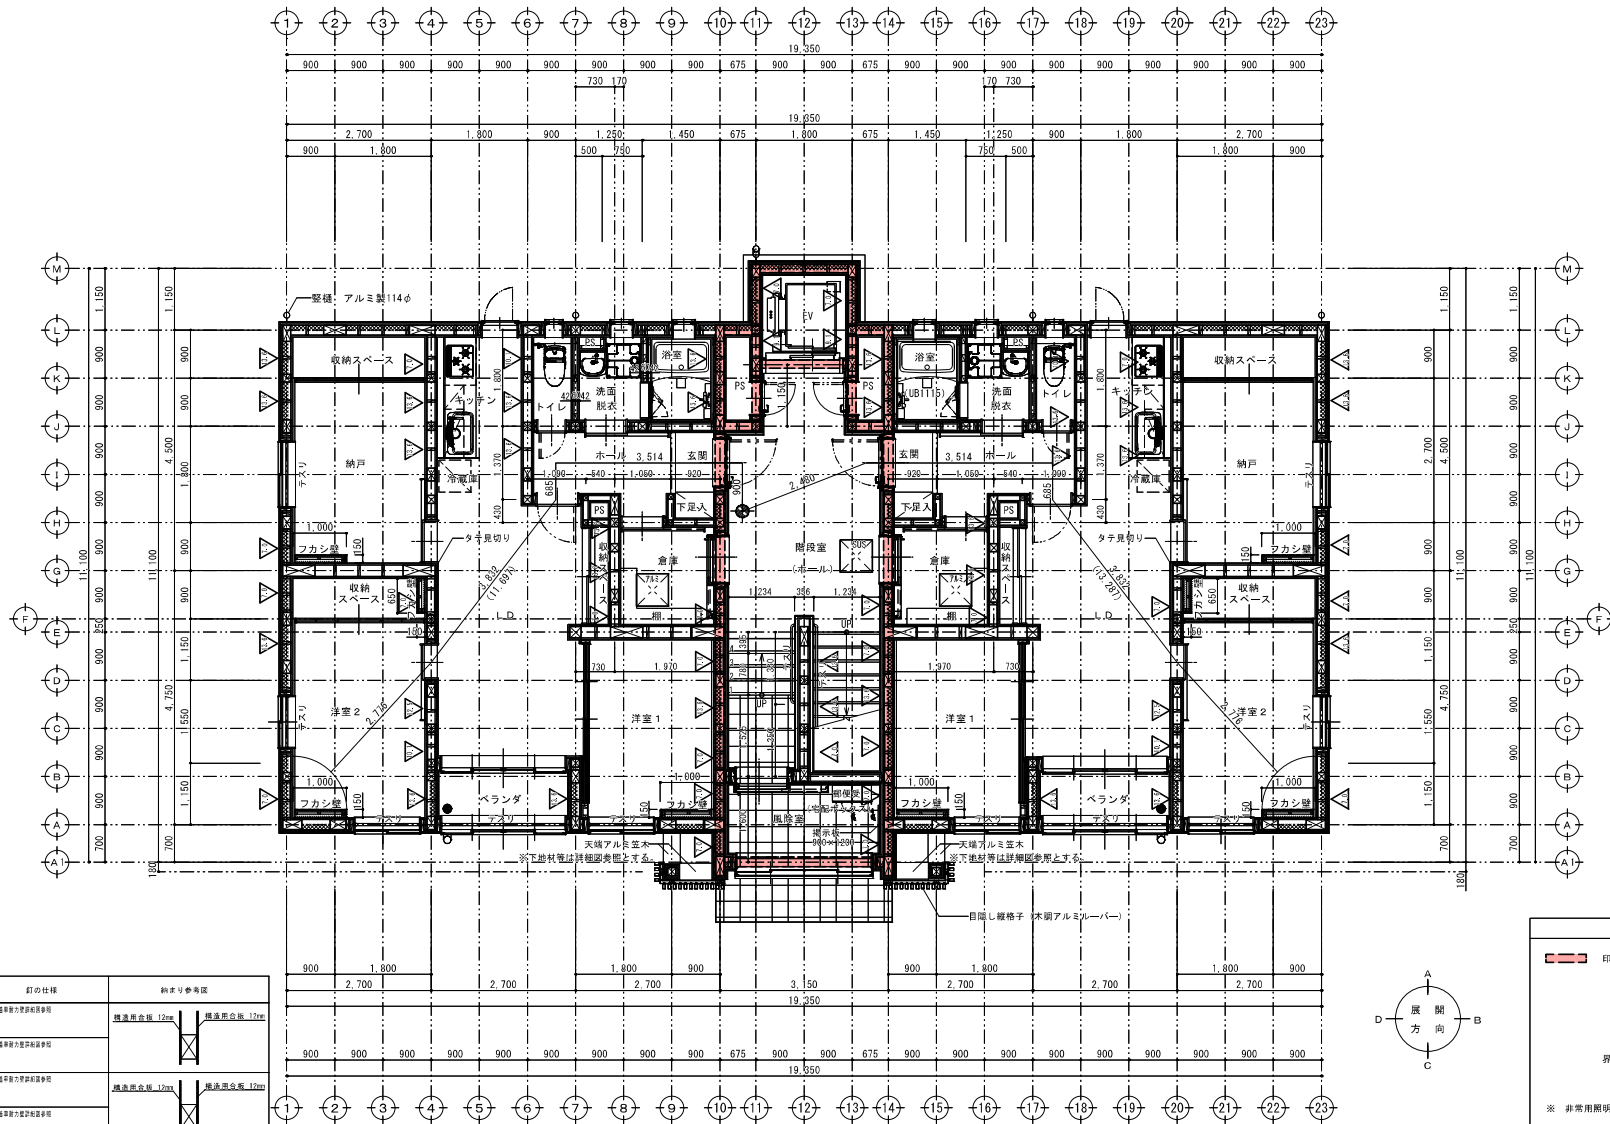

耐力種別	凡例	壁等の仕様	耐力種別	耐力種別	耐力種別
Ⅲ-A	13.6 階	外壁部 6.77 階	耐力種別 Ⅲ-A	耐力種別 Ⅲ-A	耐力種別 Ⅲ-A
Ⅲ-B	12.5 階	外壁部 6.77 階	耐力種別 Ⅲ-B	耐力種別 Ⅲ-B	耐力種別 Ⅲ-B
Ⅲ-C	10.1 階	外壁部 6.77 階	耐力種別 Ⅲ-C	耐力種別 Ⅲ-C	耐力種別 Ⅲ-C
Ⅲ-D	9.1 階	外壁部 6.77 階	耐力種別 Ⅲ-D	耐力種別 Ⅲ-D	耐力種別 Ⅲ-D
Ⅲ-E	7.0 階	外壁部 6.77 階	耐力種別 Ⅲ-E	耐力種別 Ⅲ-E	耐力種別 Ⅲ-E

※ 耐力種別Ⅲ-A・Ⅲ-Bの耐力は耐力Ⅲ-A・Ⅲ-Bと見做す。
※ すべての柱は床・壁・天井とも耐力Ⅲ-A・Ⅲ-Bと見做す。

1階平面詳細図 S=1/50

※ 耐力Ⅲ-A・Ⅲ-Bの耐力は耐力Ⅲ-A・Ⅲ-Bと見做す。

※ 耐力Ⅲ-A・Ⅲ-Bの耐力は耐力Ⅲ-A・Ⅲ-Bと見做す。

1 階 床 面 積	183.26 m ²
2 階 床 面 積	183.26 m ²
3 階 床 面 積	183.26 m ²
4 階 床 面 積	183.26 m ²
延 べ 床 面 積	733.04 m ²
建 築 面 積	183.26 m ²


一凡例一

印：壁穴区画部分の床・壁（階段室・ホール・P.S.）
(P.S.部分は各階で区画)
木下地+強化石膏ボード t=21+21 (両面張り)
『平成12年建設省告示 第1399号』
(1時間木造耐火構造)
界壁の造作構造：各戸とホール部分
(昭和45年建設省告示1827号)

※ 非常用照明：建築基準法施工令第126条の4第4項
及び平成12年建設省告示第1411号による。

印：消火器 (ABC粉末10型)
消火器ケース (UF3-3S-2760-HLN 同等品)
置型タイプ (各階1本) 合計4本

・平成12年建設省告示1399号
各部納まりは部分詳細による。
外壁：第1-(三)・ト-(1)
柱：第2-(四)・ヘ
梁：第3-(四)・ホ
床：第3-(三)・ホ
廊下：第5-(七)
階段：第6-(五)



一凡 例一

印：壁区画部分の壁・壁（階段室・ホール・PS）
（PS部分は各階で区画）

木下地+強化石膏ボード t=21+21（両面張）
「平成12年建設省告示 第1399号」
（1時間木造耐火構造）

界壁の建替構造：各戸とホール部分
（昭和45年建設省告示1827号）

※ 非常用照明：建築基準法施工令第126条の4第4項
及び平成12年建設省告示第1411号による。

印：消火器（ABC粉末10型）
消火器ケース（UF8-3S-2760-MLN 同等品）
置型タイプ（各階1台）合計4台

印：非常用出入口

・ 平成12年建設省告示1399号
各都納まりは部分群別にによる。

外壁：第1-（三）→（一）
柱：第2-（四）→
梁：第4-（四）→
木：第3-（三）→木
屋根：第5-（七）
階段：第6-（五）


※間柱については柱の間隔に合わせて450以内のピッチで施工することとする。

凡例


屋根仕様 (一般部)	カラーガルバリウム鋼板t=0.4横葺（ポリエチレンフォーム t=2.0 裏貼） バックアップ材：押出法ポリスチレン板 バステムボード：ビーズ法ポリスチレンフォーム同等品 アスファルト・フィング [®] 940 野地板：センチュリー・ボート [®] （7）18耐火野地板 30分耐火 （国土交通大臣認定30分耐火構造 FP030RF-1763-2（1）） 破風板・鼻隠し 幅200mm 板金巻き カラーガルバリウム鋼板t=0.40
備考	

屋根仕様 (電熱ヒーター部)	カラーガルバリウム鋼板t=0.4横葺 バステムボード：ビーズ法ポリスチレンフォーム同等品 アスファルト・フィング [®] 940 野地板：センチュリー・ボート [®] （7）18耐火野地板 30分耐火 （国土交通大臣認定30分耐火構造 FP030RF-1763-2（1）） 破風板・鼻隠し 幅200mm 板金巻き カラーガルバリウム鋼板t=0.40
備考	※電熱ヒーター部において仕様上、 ・ポリエチレンフォーム t=2.0 裏貼は、無しとする。 ・バックアップ材：押出法ポリスチレン板は、無しとする。


※共通）軒樋、堅樋：ヒーター設備敷設
※消雪配管設備（取付下地共）

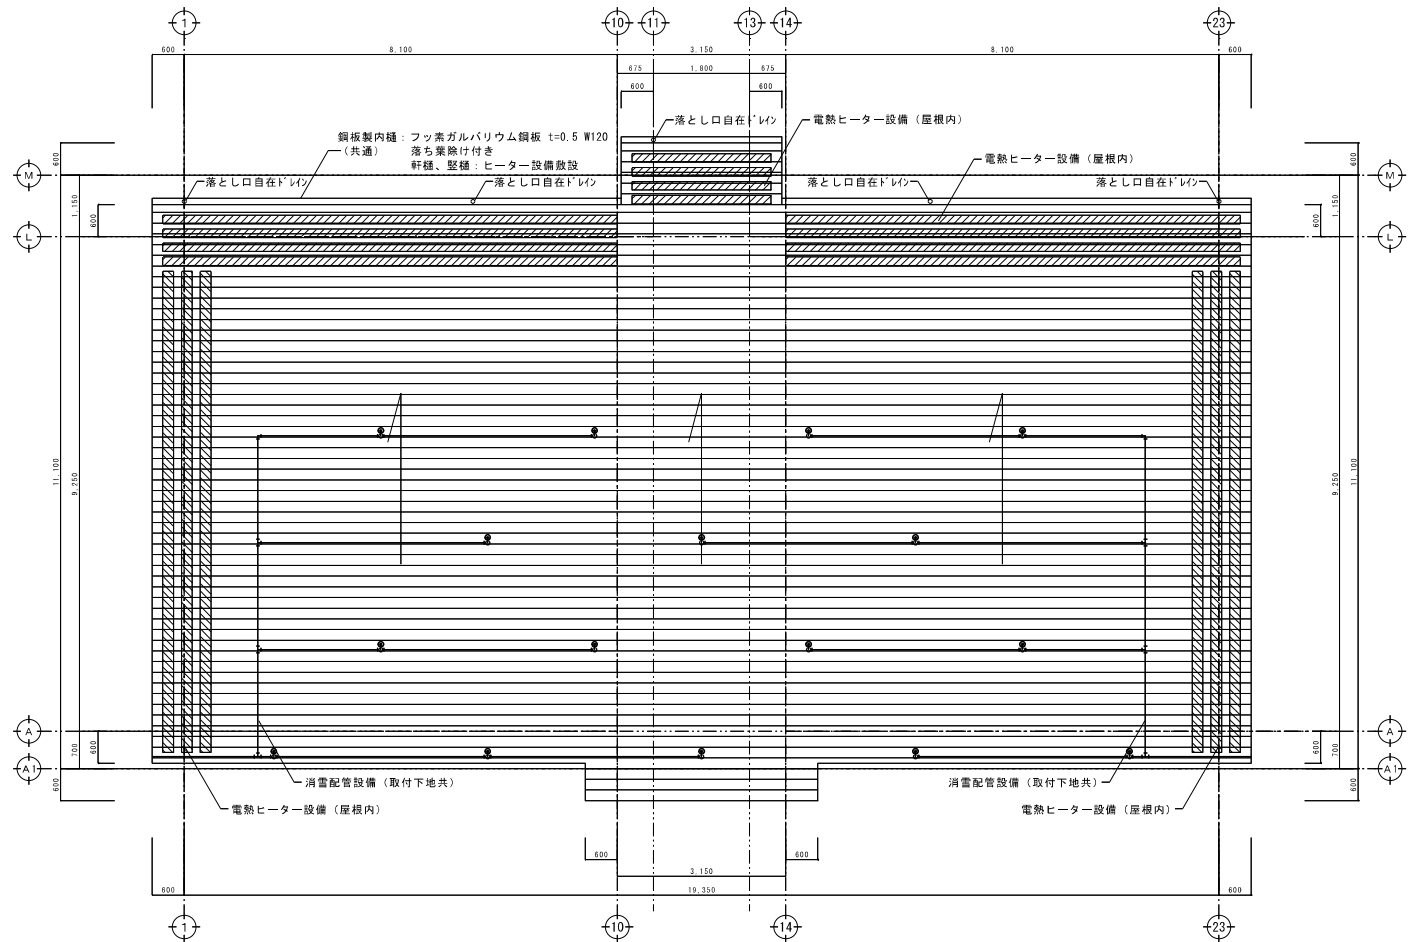


屋根伏図 S=1/50

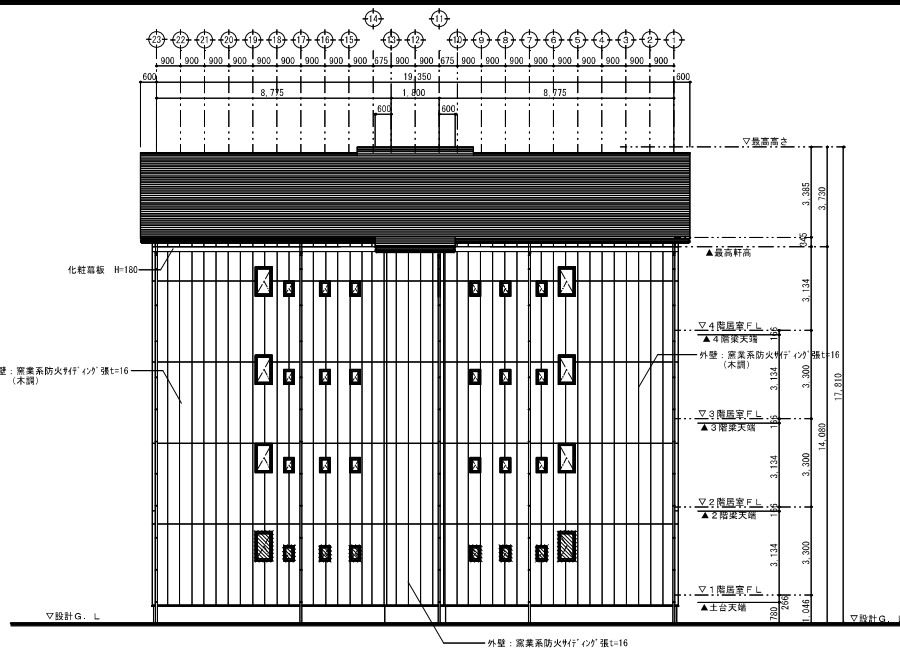


北 立面図 S=1/100

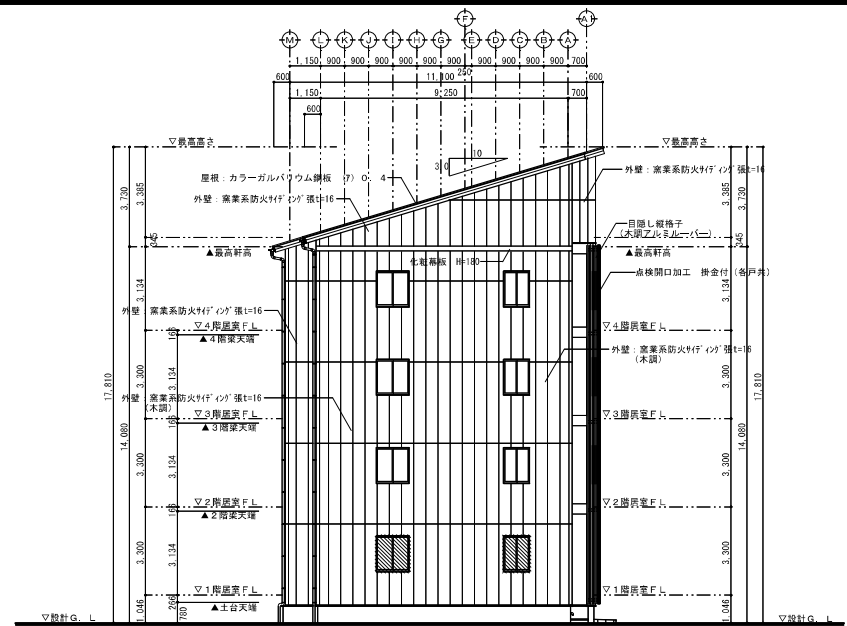

西 立面図 S=1/100

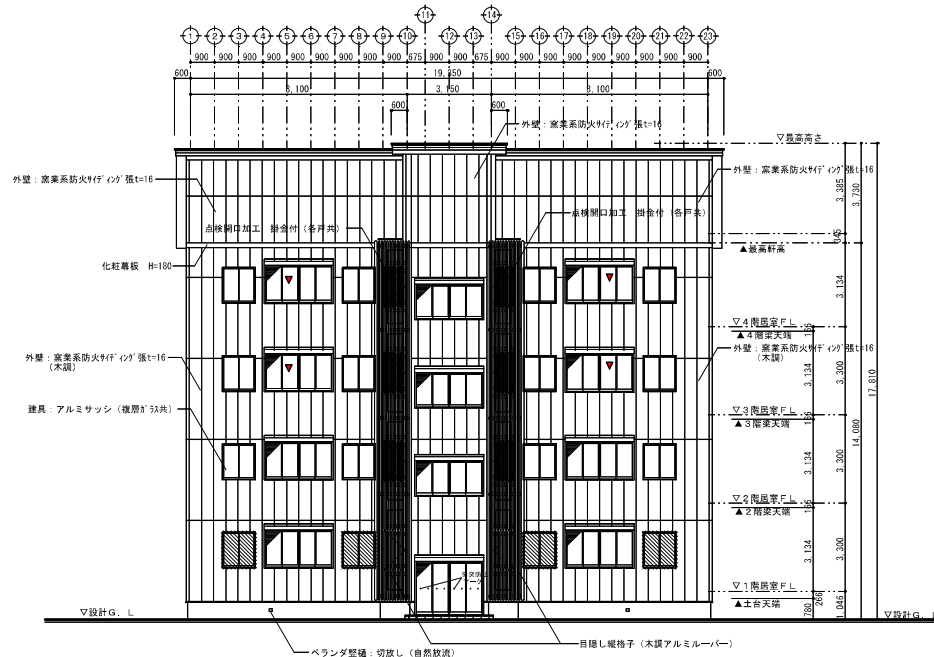

南 立面図 S=1/100

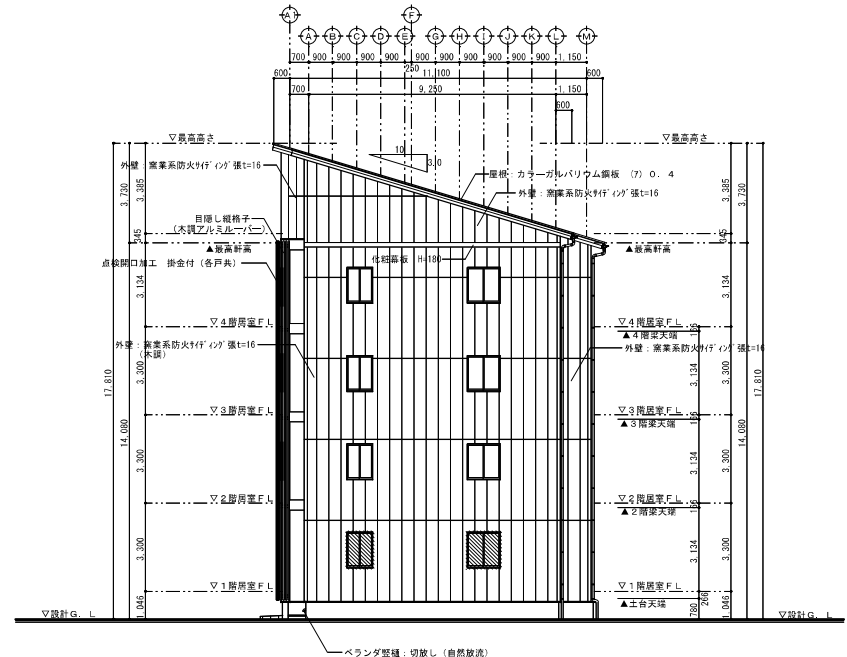

東 立面図 S=1/100

凡 例
 : 雪対策用十手金物、木板 t=8設置位置を示す。