



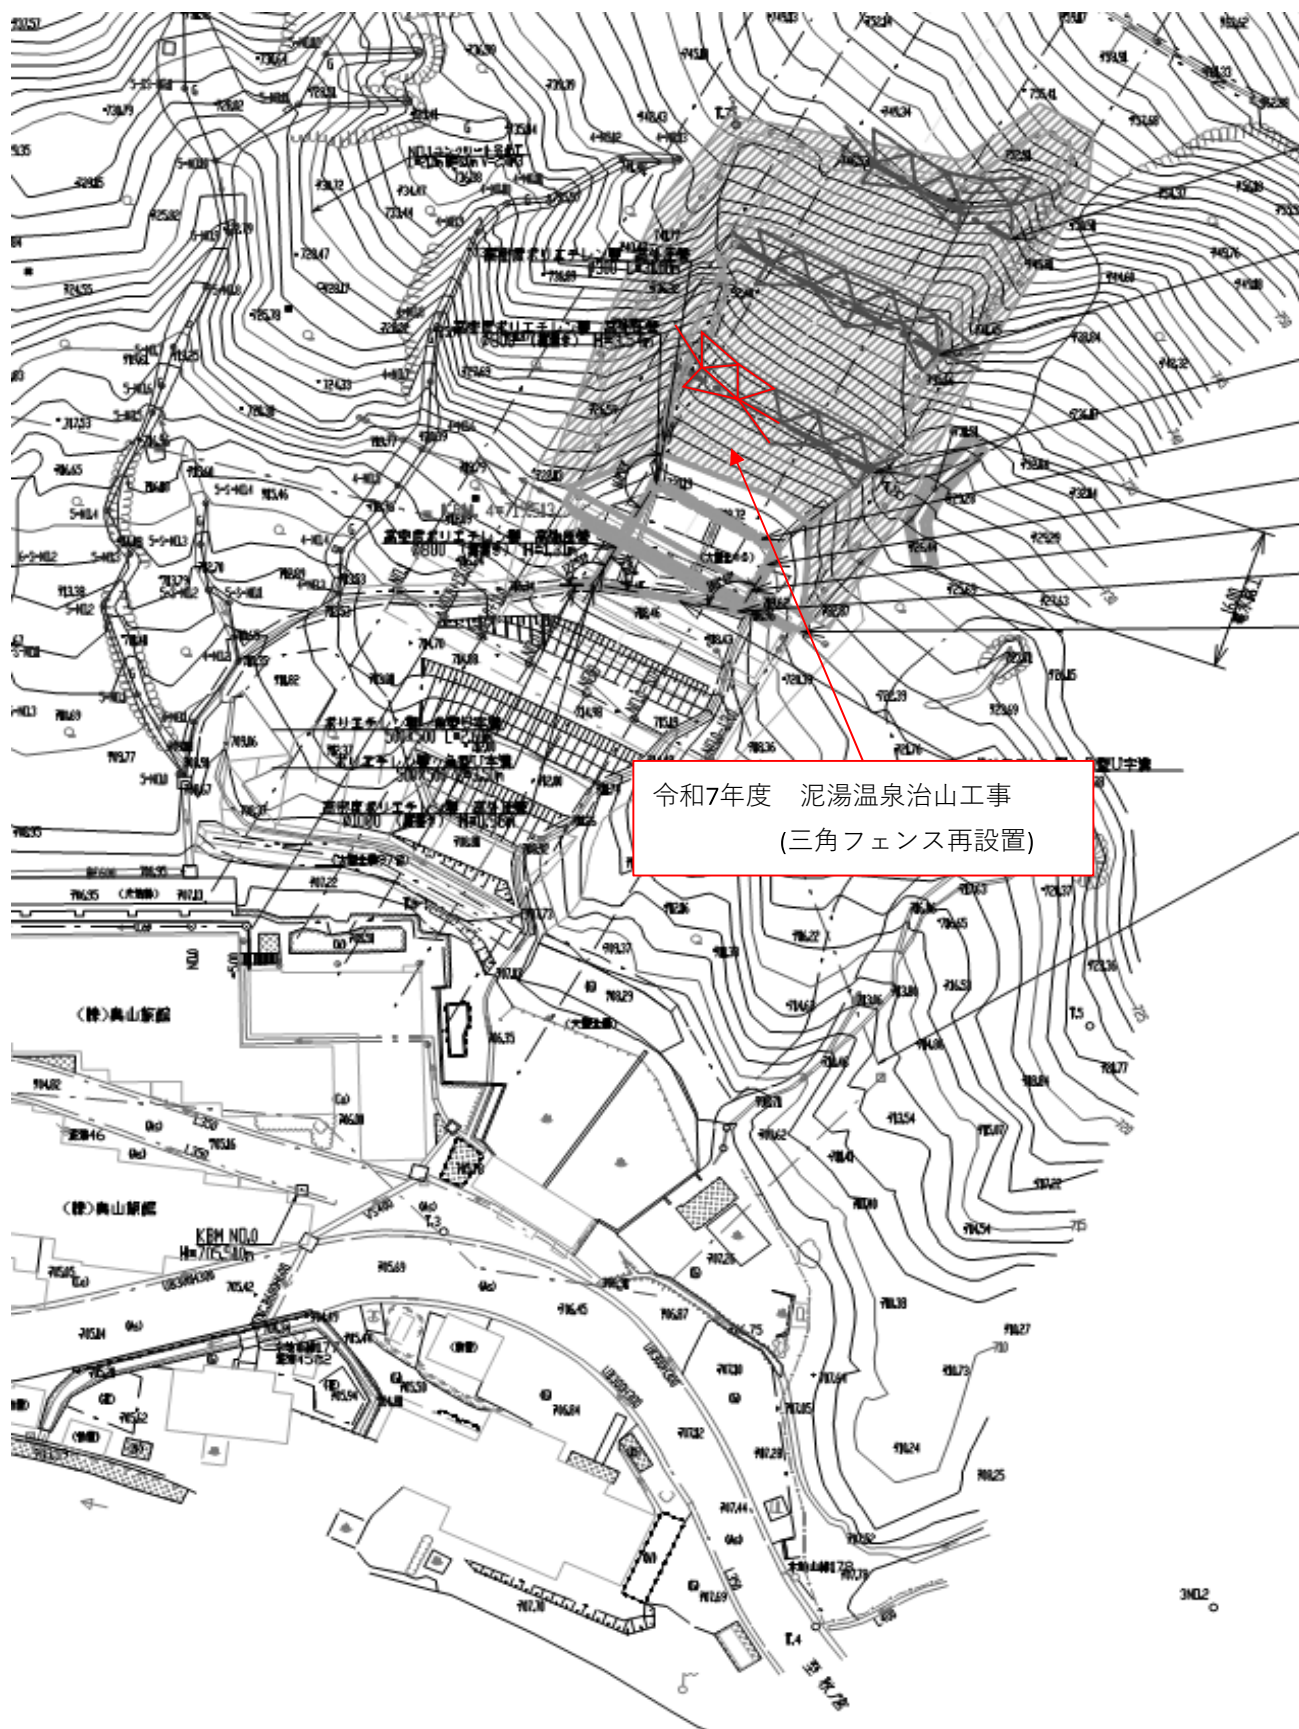


三角フェンス構造図 S=1/50
(中斷・下段)


A-A 平面図

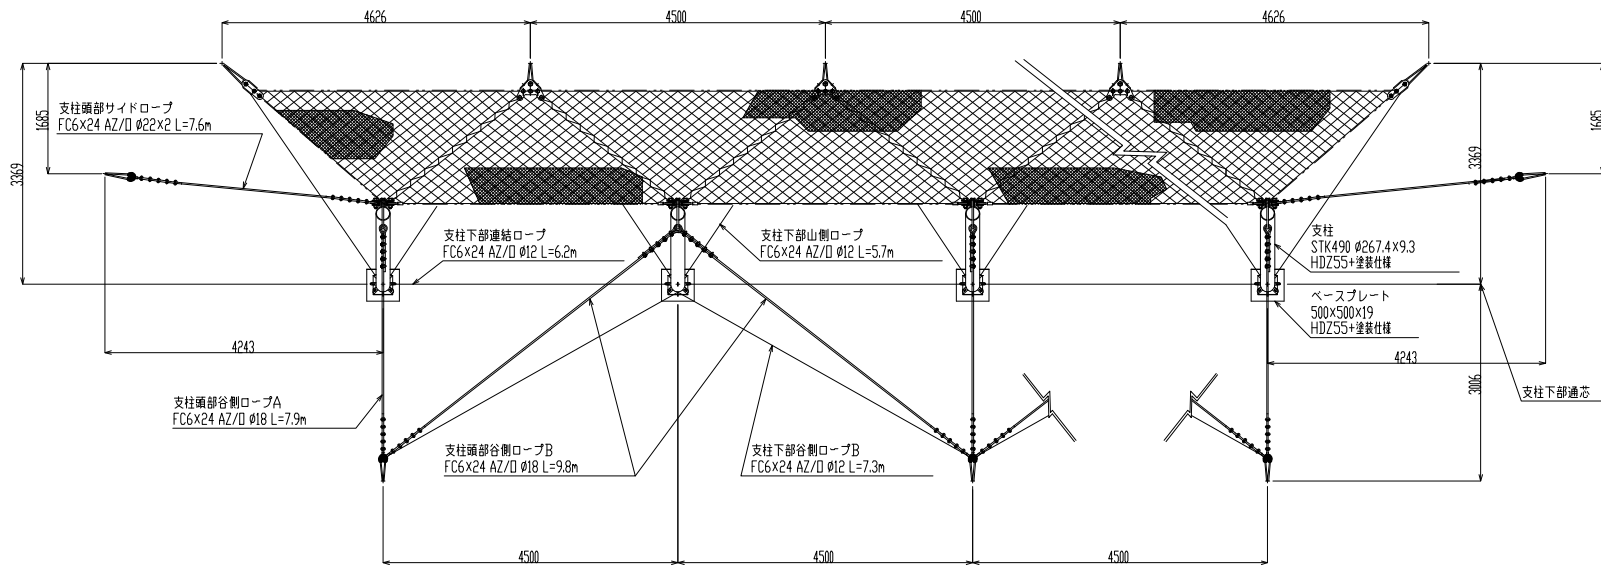

B-B 正面図

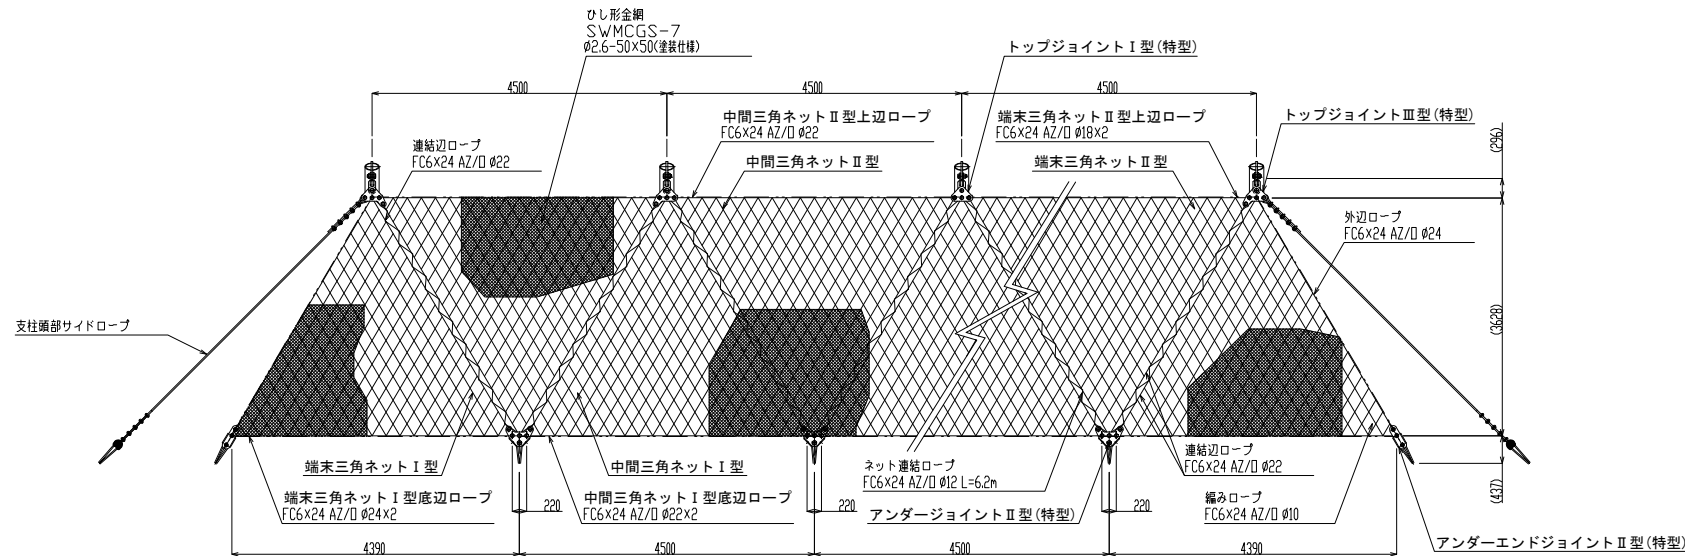

断面図

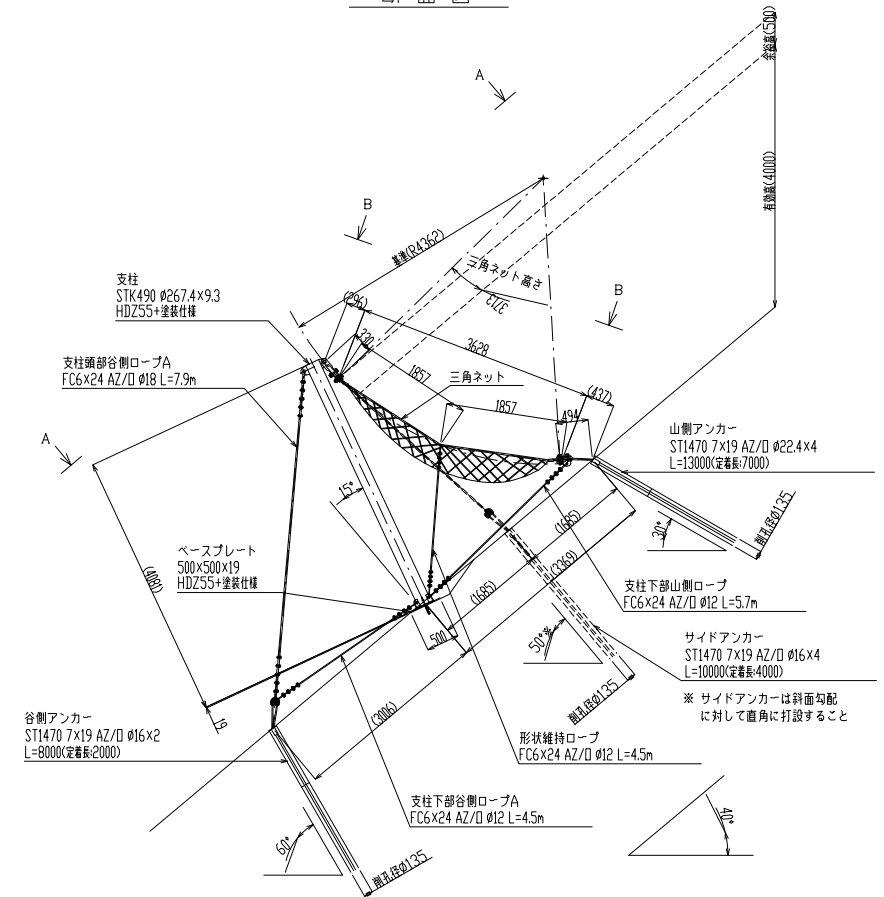

<設計条件>

対象雪崩	全層雪崩	※ 50年再現確率 4.5mの80%
設計積雪深	Hs=3.6m	
積雪の単位体積重量	$\gamma_s=4.50\text{kN/m}^3$	
斜面状況	裸地	
方位	南向き	
斜面勾配	$\theta=40^\circ$	
グライド係数	N=4.8	
クリープ係数	K=0.875	
アンカー定着層	砂? N値30 ($\tau=0.25\text{N/mm}^2$)	

年 度	平成 26 年 度		
図 面 名	三角フェンス構造図 (中斷・下段)		
施 工 地	秋田県湯沢市蔵松字蔵松沢国有林3林班		
工 事 名	泥湯温泉治山工事		
図 面 番 号	16 - 8	縮 尺	1:50
設 計 者		製 図 者	
東北森林管理局		秋田森林管理署 湯沢支署	

